PROJEKTANT:
Ing. Petr Elkner
[redacted]
742 35 Odry
tel. [redacted]
IČO: 76237591

AUTOR PROJEKTU :	Ing. Petr Elkner
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Petr Elkner
VYPRACOVAL:	Ing. Petr Elkner
PROJEKT:	**Studie rozvoje sítí TI pro lokalitu bytových domů na ulici B. Martinů v Novém Jičíně.**
ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ:	587/1, 582/2, 657/10, 657/1, 573/1, 584/1 k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí
OBJEDNAVATEL:	Město Nový Jičín Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín
ČÁST PD:	A **TEXTOVÁ ČÁST** — STUPEŇ PD: **STUDIE**
OBSAH VÝKRESU:	TECHNICKÁ ZPRÁVA
MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU: 01 — DATUM: 08/2022 — PARÉ:

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

Identifikační údaje

a) Název stavby: Studie rozvoje sítí TI pro lokalitu bytových domů naulici B. Martinů v Novém Jičíně.

b) místo stavby: parc. č. 587/1, 582/2, 657/10, 657/1, 573/1, 584/1
k.ú. Nový Jičín-Horní Předměstí

c) předmět dokumentace: Studie zabývající se prostupnosti území a dimenzemi inženýrských sítí

Údaje o objednavateli

jméno : Město Nový Jičín
adresa Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín
IČ: 00298212

Údaje o zpracovateli

Jméno: Ing. Petr Elkner, ČKAIT č.a. 0012379
Obor: stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství
sídlo: [redacted], Odry 742 35
IČO: 76237591
tel.:
email: [redacted]

ÚVOD

Za základě požadavku města Nový Jičín je zpracována studie zabývající se prostupnosti území, řešením dimenzí vodovodu a kanalizací a jejich základního rozvržení, pro zájmovou oblast s bytovou výstavbou.

Pro bytovou výstavu jsou provedeny již studie, které ale neřeší počty obyvatel a služeb v zájmovém území.

Rozsah studie je proveden v rámci první fáze výstavby a návazností na zatím neřešené etapy na parc. č. 742/1 a 742/11 v k.ú. Loučka u Nového Jičína.

PODKLADY

- Požadavky investora
- Příslušné ČSN
- Katastrální mapa
- podklady správce vodovodu a kanalizace SmVaK, a.s.
- podklady správce sítě NN a VN ČEZ Distribuce, a.s.
- Podklady správce sdělovacích kabelů
- Orientační vedení dešťové kanalizace ve správě města Nový Jičín
- Prohlídka zájmového území stavby

TECHNICKÁ ZPRÁVA

A. ROZSAH ÚZEMÍ:

Na parc. č. 580/11, 582/12 a 580/1, k. nový jičín-horní předměstí, zvažuje město Nový Jičín výstavbu sportovní haly, vč. parkoviště pro sportovní halu.

Zájmové pozemky pro bytovou výstavbu jsou parc. č. 587/1, 582/2, 657/10, 657/1, 573/1, 584/1, k.ú. Nový Jičín-Horní Předměstí.

Na parc. č. 742/1, 742/11, k.ú. Loučka u Nového Jičína, dále parc. č. 580/2 a 573/1 v k.ú. Nový Jičín-Horní Předměstí mimo zájmovou oblast uvedenou v této studii je plánované pokračování bytové výstavby v navazujících etapách. Tyto části nejsou součásti této studie, ale návrh síti již s těmito navazujícími etapami uvažuje.

Zájmová plocha vymezená pro sportovní halu má výměru cca 7.700 m2.

Zájmová plocha vymezená pro bytovou výstavbu má výměru cca 37.500 m2.

B. ŘEŠENÍ KOMUNIKACÍ:

V první etapě výstavby je nutné provést úpravu křižovatky s novou komunikací o délce cca 40m. Jedná o přípravu pro připojení plánované sportovní haly. Další navazující komunikace je možné budovat se zpožděním.

Komunikace větev „A" bude vedena až po hranici pozemku parc. č. 742/1, k.ú. Loučka u Nového Jičína. Na hranici pozemků bude komunikace ukončena. Dovedení komunikace až na hranici pozemku parc. č. 742/1, k.ú. Loučka u Nového Jičína je navrženo v zájmu výstavby navazujících etap výstavby. Tímto řešením se zajistí výstavby navazujících etap a to bez narušení a zásahu do etapy řešené touto studií.

Komunikace větev „B" bude vedena až po hranici pozemku parc. č. 742/1, k.ú. Loučka u Nového Jičína. Na hranici pozemků bude komunikace ukončena. Dovedení komunikace až na hranici pozemku parc. č. 742/1, k.ú. Loučka u Nového Jičína je navrženo v zájmu výstavby navazujících etap výstavby. Tímto řešením se zajistí výstavby navazujících etap a to bez narušení a zásahu do etapy řešené touto studií.

Zájmové území bude propojeno min.jednou spojnicí s obousměrným provozem a nebo dvěma spojnicemi s jednosměrným provozem. Finální propojení bude řešit investor bytové výstavby na základě jeho projektové dokumentace.

Součástí veřejných komunikací budou parkovací místa. Počet parkovacích míst bude řešeno v projektové dokumentaci investora bytové výstavby.

C. VODOVODNÍ ŘADY:

Zájmovou lokalistou prochází vodovod DN300, na který se není možné napojit.

Napojení lokality na vodovod bude provedeno ve dvou napojovacích bodech a to na vodovod DN150, který se nachází v prostoru upravované křižovatky a na vodovod DN100, který se nachází přes stávajícím bytovým domem na parc. č. 2005, k.ú. Nový Jičín-Horní Předměstí.

Vodovodní řad „A" bude napojen na stávající vodovod DN150. Vodovodní řad „A" bude proveden v dimenzi DN150 a bude zokruhovan s vodovodem „B". Před plánovanou výstavbou sportovní haly bude směrem ke sportovní hale vyveden nadzemní hydrant DN100, která bude osazen v zeleni vedle komunikace. Dále bude pro sportovní halu vyvedena odbočka vodovodu DN100 (ev. DN80).

Vodovodní řad „B" bude napojen na stávající vodovod DN100. Vodovodní řad „B" bude proveden v min. dimenzi DN100 a bude propojen s vodovodem „A" potrubím DN150.

Dále je doporučen propoj vodovodu „A" DN150 se stávajícím vodovodem DN100. Tento druhý propoj bude upřesněn návrhem bytové výstavy, který proveden investor bytové výstavby.

Vodovodní řad „A" DN150 bude ukončen na hranici pozemku parc. č. 742/1, k.ú. Loučka u Nového Jičína. Ukončeno bude provedeno podzemním hydrantem s předsazeným šoupětem DN150. Ukončení vodovodu na hranici výstavby, zajistí napojení plánovaných navazujících etap, bez nutnosti narušení a zásahu do etapy řešené touto studií.

Vodovodní řad „B" min. DN100 bude ukončen na hranici pozemku parc. č. 742/1, k.ú. Loučka u Nového Jičína. Ukončeno bude provedeno podzemním hydrantem s předsazeným šoupětem DN150. Ukončení vodovodu na hranici výstavby, zajistí napojení plánovaných navazujících etap, bez nutnosti narušení a zásahu do etapy řešené touto studií.

D. SPLAŠKOVÁ KANALIZACE:

Zájmovou lokalitou prochází stávající splašková kanalizace DN400.

Zájmová lokalita bude napojena do této kanalizace a to dvěma napojovacími body.

Splašková stoka „A" bude napojena na stávající splaškovou stoku DN400 v prostoru upravované křižovatky. Splašková stoka „A" bude DN300 a bude ukončená na hranici pozemku parc. č. 742/1, k.ú. Loučka u Nového Jičína. Ukončení bude provedeno revizní šachtou. Ukončení splaškové kanalizace na hranici výstavby, zajistí napojení plánovaných navazujících etap, bez nutnosti narušení a zásahu do etapy řešené touto studií.

Na splaškovou kanalizace „A" budou napojeny vedlejší stoky. Jejich počet bude upřesněn investorem bytové výstavby a to na základě zastavovací studie, ev. projektové dokumentace výstavby.

Splašková stoka „B" bude napojena na stávající splaškovou stoku DN400 v prostoru stávající křižovatky u stávajícího bytového domu na parc. č. 1983, Nový Jičín-Horní Předměstí. Splašková stoka „B" bude DN300 a bude ukončená na hranici pozemku parc. č. 742/1, k.ú. Loučka u Nového Jičína. Ukončení bude provedeno revizní šachtou. Ukončení splaškové kanalizace na hranici výstavby, zajistí napojení plánovaných navazujících etap, bez nutnosti narušení a zásahu do etapy řešené touto studií.

E. DEŠŤOVÁ KANALIZACE:

Stávající dešťová kanalizace se nachází za komunikací ul. B. Martinů. Jedná se stávající dešťovou kanalizace města Nový Jičín. Údaje o této kanalizaci nebyli podrobně zjištěny, provozovatel neposkytl údaje o kanalizaci. Před zahájením projekčních prací bytové výstavby je nutné stávající dešťovou kanalizace geodeticky zaměřit.

Zájmová bude odvodněna do stávající dešťové kanalizace, která je vyústěna do vodoteče. Bude se jedna o jedno napojovací místo.

U upravené křižovatky bude osazena retenční nádrž, která bude sloužit pro regulaci odtoku ze zájmového území. Tato retenční nádrž bude sloužit pro regulaci dešťových vod z komunikací, chodníků a ostatních veřejných ploch. Tato retenční nádrž nebude sloužit pro retenci dešťových vod z bytové výstavby. Bytová výstavby bude přednostně dešťové vody likvidovat vsakem. Vsaky budou mít provedeny bezpečnostní přepady do veřejné dešťové kanalizace. V případě, že vsakovací podmínky v místě stavby neumožní vsakování dešťových vod, budou dešťové vody z objektů odváděny do dílčích retenčních nádrží, které bude součásti bytových domů, ev. souboru bytových domů.

Odtok z retenční nádrže bude DN400 a bude zaústěn do stávající dešťové kanalizace.

Na odtok z retenční nádrže bude pro napojení plánované sportovní haly provedeny odbočka.

Nátok do retenční nádrže bude DN400 a to až pro napojení dešťové stoky „B".


Dešťová stoka „A" bude napojena do retenční nádrže a bude DN400 a DN300. Dešťová stoka „A" DN300 a bude ukončená na hranici pozemku parc. č. 742/1, k.ú. Loučka u Nového Jičína. Ukončení bude provedeno revizní šachtou. Ukončení splaškové kanalizace na hranici výstavby, zajistí napojení plánovaných navazujících etap, bez nutnosti narušení a zásahu do etapy řešené touto studií.

Dešťová stoka „B" bude napojena do dešťové stoky „A" DN400. Dešťová stoka „B" bude DN300. Dešťová stoka „B" DN300 a bude ukončená na hranici pozemku parc. č. 742/1, k.ú. Loučka u Nového Jičína. Ukončení bude provedeno revizní šachtou. Ukončení splaškové kanalizace na hranici výstavby, zajistí napojení plánovaných navazujících etap, bez nutnosti narušení a zásahu do etapy řešené touto studií.

Na dešťovou stoku „A“ budou napojeny vedlejší stoky. Jejich počet bude upřesněn investorem bytové výstavby a to na základě zastavovací studie, ev. projektové dokumentace výstavby.

F. SILOVÉ ROZVODY:

Lokalita bude napojena na vedení NN nacházejí se v ul. B. Martinů. U retenční nádrže bude vymezená plocha pro trafostanici. Umístění TS z upravované křižovatky hje zvoleno z důvodu zajištění napojení plánované sportovní haly. Řešení rozvodů VN a NN bude řešeno distributorem.

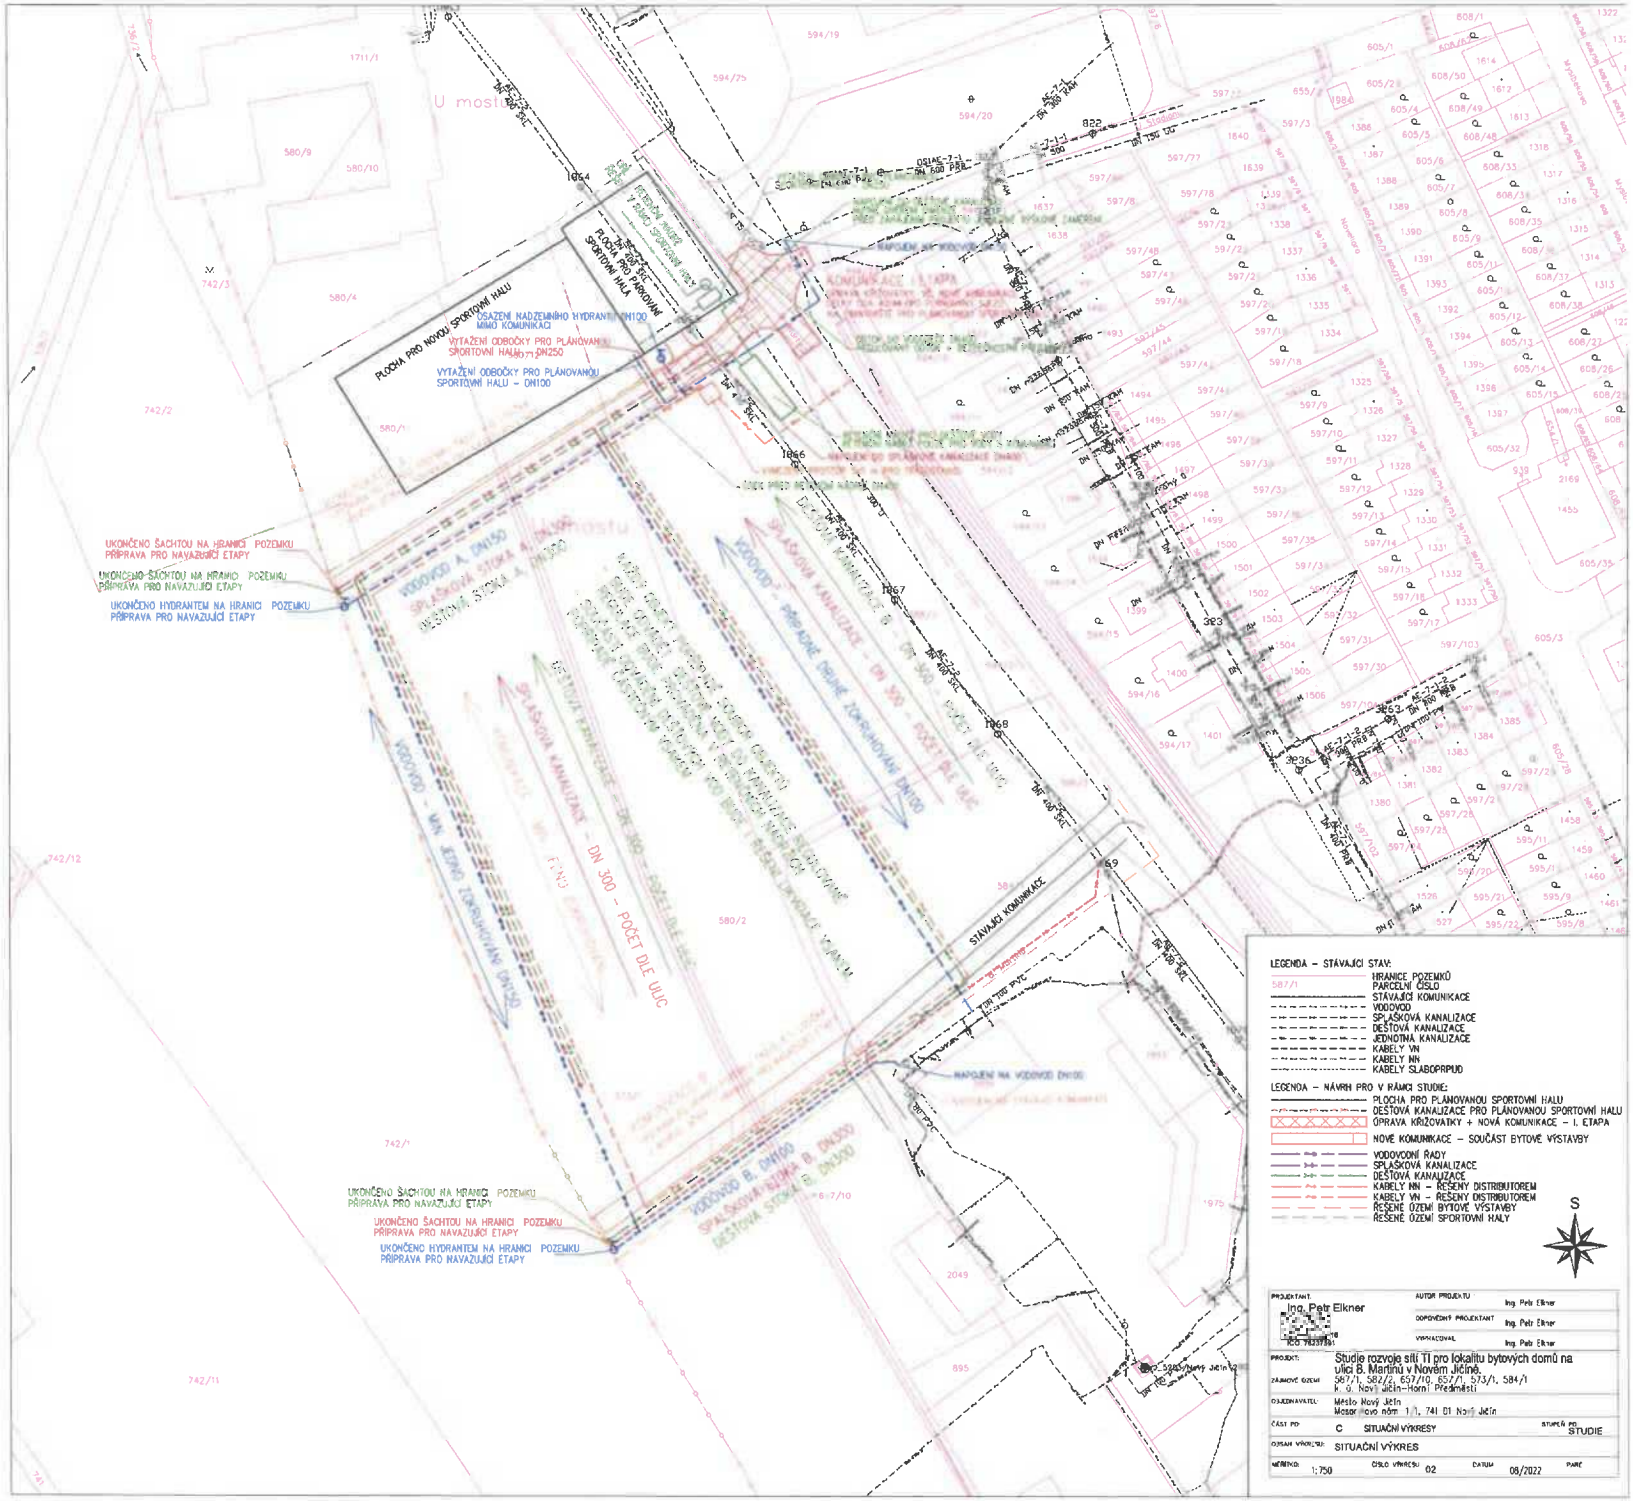
PLOCHA PRO NOVOU SPORTOVNÍ HALU
PLOCHA PRO SPORTOVNÍ HALU
VYTAŽENÍ ODBOČKY PRO PLÁNOVANOU SPORTOVNÍ HALU - DN250
VYTAŽENÍ ODBOČKY PRO PLÁNOVANOU SPORTOVNÍ HALU - DN100
UKONČENO ŠACHTOU NA HRANICI POZEMKU PŘÍPRAVA PRO NAVAZUJÍCÍ ETAPY
UKONČENO HYDRANTEM NA HRANICI POZEMKU PŘÍPRAVA PRO NAVAZUJÍCÍ ETAPY
STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE
SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - DN 300 - POČET DLE ULIC
VODOVOD - MIN. JEDNO ZOKRUHOVÁNÍ DN150
NAPOJENÍ NA VODOVOD DN100
U mostu
LEGENDA – STÁVAJÍCÍ STAV:
HRANICE POZEMKŮ
PARCELNÍ ČÍSLO
STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE
VODOVOD
SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
DEŠŤOVÁ KANALIZACE
JEDNOTNÁ KANALIZACE
KABELY VN
KABELY NN
KABELY SLABOPROUD
LEGENDA – NÁVRH PRO V RÁMCI STUDIE:
PLOCHA PRO PLÁNOVANOU SPORTOVNÍ HALU
DEŠŤOVÁ KANALIZACE PRO PLÁNOVANOU SPORTOVNÍ HALU
ÚPRAVA KŘIŽOVATKY + NOVÁ KOMUNIKACE – I. ETAPA
NOVÉ KOMUNIKACE – SOUČÁST BYTOVÉ VÝSTAVBY
VODOVODNÍ ŘADY
SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
DEŠŤOVÁ KANALIZACE
KABELY NN – ŘEŠENY DISTRIBUTOREM
KABELY VN – ŘEŠENY DISTRIBUTOREM
ŘEŠENÉ ÚZEMÍ BYTOVÉ VÝSTAVBY
ŘEŠENÉ ÚZEMÍ SPORTOVNÍ HALY
S
PROJEKTANT: Ing. Petr Elkner
IČO: 75237384
AUTOR PROJEKTU: Ing. Petr Elkner
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Petr Elkner
VYPRACOVAL: Ing. Petr Elkner
PROJEKT: Studie rozvoje sítí TI pro lokalitu bytových domů na ulici B. Martinu v Novém Jičíně.
ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ: 587/1, 582/2, 657/10, 657/1, 573/1, 584/1 k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí
OBJEDNAVATEL: Město Nový Jičín Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín
ČÁST PD: C SITUAČNÍ VÝKRESY
STUPEŇ PD: STUDIE
OBSAH VÝKRESU: SITUAČNÍ VÝKRES
MĚŘÍTKO: 1:750
ČÍSLO VÝKRESU: 02
DATUM: 08/2022
PARE

Příloha 1 - ověření standardů dostupnosti veřejné infrastruktury

Slovní zhodnocení

Po podrobném vyhodnocení standardů dle metodiky TB050MMR001 se ověřila kvalita obsloužení transformační plochy občanskou vybaveností. Zároveň však vyvstala potřeba dílčího doplnění určité občanské vybavenosti.

Jedná se především o zřízení mateřské školy. Nejbližší mateřská škola se v současnosti nachází dále než metodikou požadovaných 600 m. Dle demografického odhadu by nově zřízenou MŠ mohlo navštěvovat až 56 dětí což odpovídá kapacitě dvou tříd. Z tohoto důvodu doporučujeme umístění provozu MŠ do výstavby v ploše 05.

Dalším z problémů lokality je příliš velká vzdálenost k nejbližšímu dennímu stacionáři, tento problém se nicméně vyřeší po zbudování centra ***Prosenior*** na jižní hranici zastavitelného území.

Území je velmi dobře obslouženo vzhledem k dostupnosti zdravotnických zařízení. Nicméně po výstavbě všech tří fází, bude čtvrť splňovat požadavky pro částečný provoz ordinací specializovaných lékařů z kategorie 1. Je tak na zvážení, zda do zástavby nezahrnout plochy ordinací, ty by se pak počítaly do ploch polyfunkce.

Stran ochrany obyvatelstva vyvstává problém přílišné vzdálenosti od nejbližší zbrojnice dobrovolných hasičů. Tento problém má nicméně většina plochy Nového Jičína, nevnímáme jej tak jako překážku pro budoucí výstavbu. Ve stejném duchu pak doporučujeme přistupovat k chybějícímu stálému úkrytu obyvatelstva.


Budoucí výstavba musí také zabezpečit dostatek hřišť pro děti i mládež. Doporučujeme jejich umístění v centrálním veřejném prostranství či v prostoru zeleného pásu. Hřiště pro předškolní děti doporučujeme napojit na provoz mateřské školy na ploše 05.


Po obvodu území jsou vyhrazeny parkovací pásy, určených především pro krátkodobé stání. Zbývající kapacity včetně ploch odstavného stání si zajistí development v rámci svých pozemků.

Pro fázi 1 je obslužnost městskou hromadnou dopravou dostatečná. V případě výstavby 2. a 3. fáze se však autobusové zastávky budou nacházet dále než metodikou doporučovaných 300 metrů. Z tohoto důvodu doporučujeme zřízení nové autobusové zastávky v ploše 15 v přímé návaznosti na řešené území.

Požadavky na dostupnost veřejných prostranství jsou současnou koncepcí splněny více než dostatečně.

Věkové složení obyvatel správní jednotky Nový Jičín

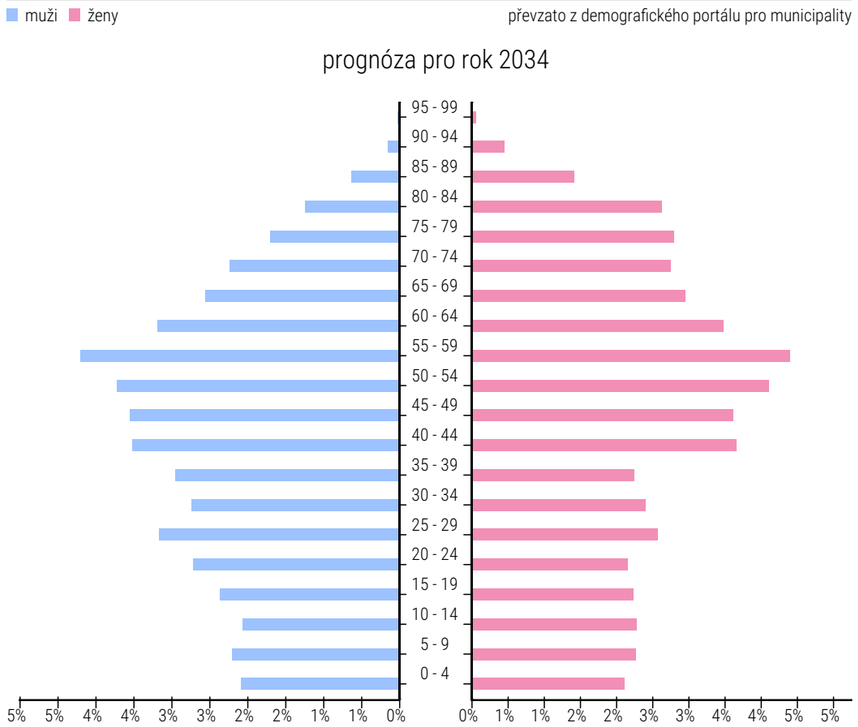

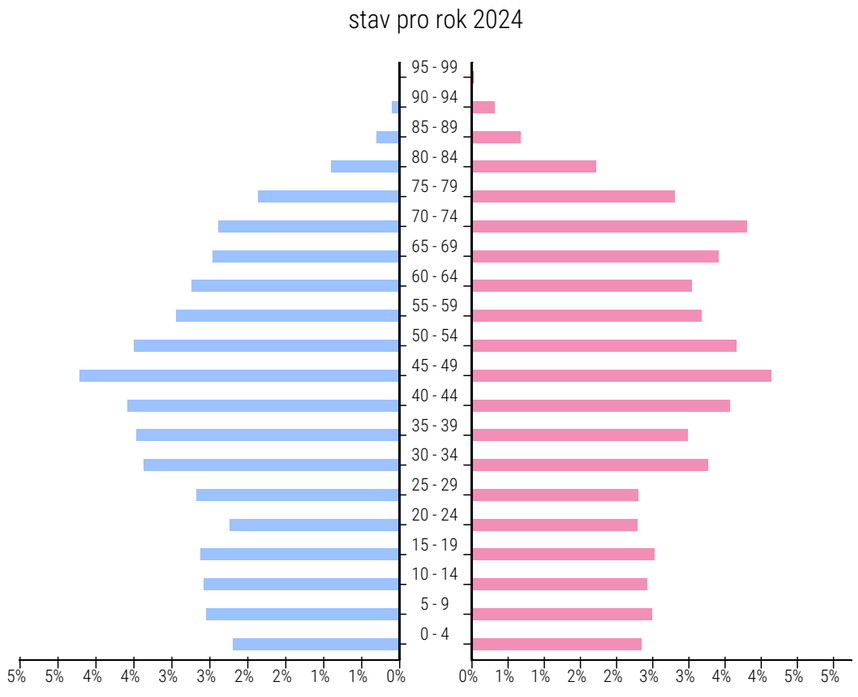

Odhad finálního počtu obyvatel

typ bytu	počet bytů	ob./byt	počet obyvatel
Garsonka	29	1,5	44
1+kk	60	1,5	90
2+kk	76	2	152
2+1	113	2,5	283
3+kk	124	3,5	434
4+kk	61	4,5	275
			1277

Demografická prognóza skladby obyvatel

věková skupina	% obyvatel v roce 2034	počet obyvatel
0-4	4,3%	55
5-9	4,6%	59
10-14	4,5%	57
15-19	4,7%	60
20-99	81,9%	1045

Výpočet potřebných kapacit školky

Odhadovaný počet dětí ve věku 3-5 let pro rok 2034 je 50. Doporučuje se tak zřízení MŠ o kapacitě, alespoň 2 tříd.

Příloha 1 - ověření standardů dostupnosti veřejné infrastruktury

Vzdělávání a výchova				
MŠ	docházková	400 m	nevyhovuje	zřízení MŠ pro kapacitu CCA 50 dětí, viz demografická prognóza pro Nový Jičín.
min. prahová hodnota počtu obyvatel v sdíle pro umístění MŠ je 420 obyvatel.				Řešené území s počtem obyvatel 1277 splňuje minimální prahovou hodnotu pro umístění MŠ.
min. hrubá obytná hustota v pěší dostupnosti 600 m je 6,3 obyvatel/ ha, v pěší dostupnosti 400 m 14 obyvatel/ha.dostupnosti				
ZŠ - I. stupeň	docházková	600 m	vyhovuje	
ZŠ - úplná	docházková	800 m	vyhovuje	
SŠ	časová	45 min	vyhovuje	
ZUŠ	sídelně strukturální	přítomnost	vyhovuje	
Sociální služby				
centrum denních služeb a denní stacionář	docházková	600 m	nevyhovuje	Současná vzdálenost denního stacionáře je 1 800 m. Problém částečně vyřeší stavba Prosenior.
nízkoprahové denní centrum	sídelně strukturální	přítomnost	vyhovuje	
noclehárna	sídelně strukturální	přítomnost	vyhovuje	
azylový dům a zařízení pro krizovou pomoc	sídelně strukturální	přítomnost	vyhovuje	
dům na půl cesty	sídelně strukturální	přítomnost	vyhovuje	
domov pro seniory	sídelně strukturální	přítomnost	vyhovuje	
domov pro osoby se zdravotním postižením	sídelně strukturální	přítomnost	vyhovuje	
Zdravotnictví				
ambulatní zdravotní péče skupina 1			vyhovuje	
všeobecný praktický lékař	časová	35 min	vyhovuje	min. hodnota pro umístění ordinací praktických lékařů s ordinačními hodinami 2 dny v týdnu: 720 ob.
pediatr	časová	35 min	vyhovuje	min. hodnota pro umístění ordinací praktických lékařů s ordinačními hodinami 2 dny v týdnu: 1800
zubař	časová	35 min	vyhovuje	min. hodnota pro umístění ordinací praktických lékařů s ordinačními hodinami 2 dny v týdnu: 840
gynekologie a porodnictví	časová	35 min	vyhovuje	
lékarna	časová	35 min	vyhovuje	
ambulatní zdravotní péče skupina 2	sídelně strukturální		vyhovuje	
ambulatní zdravotní péče skupina 3	sídelně strukturální		vyhovuje	
ambulatní zdravotní péče skupina 4	sídelně strukturální		vyhovuje	
ambulatní zdravotní péče skupina 5	sídelně strukturální		vyhovuje	
Kultura				
knihovna	časová	15 min	vyhovuje	
klubové zařízení, klubovna, komunitní centrum	docházková	600 m	nevyhovuje	Doporučuje se umístění v rámci budoucí výstavby na pozemku 05.
víceúčelový sál	sídelně strukturální	přítomnost	vyhovuje	
divadlo	sídelně strukturální	přítomnost	vyhovuje	
Veřejná správa				
pošta	sídelně strukturální	přítomnost	vyhovuje	
Ochrana obyvatelstva				
hasičská zbrojnice dobrovolných hasičů	docházková	1000 m	nevyhovuje	Nejbližší zbrojnice je ve vzdálenosti 1 600 m. Obdobně však nevyhovuje většina území Nového Jičína.
hasičská stanice	časová	7 min	vyhovuje	
stálý úkryt obyvatelstva	docházková	500 m	neřešeno	Není v rámci řešeného území.
Hřiště				
hřiště pro předškolní děti	docházková	200 m	nevyhovuje	Doporučuje se umístění v rámci ploch 07,08 či 09.
hřiště pro mladší děti	docházková	500 m	nevyhovuje	Doporučuje se umístění v rámci ploch 07,08 či 09.
hřiště pro mládež a dospělé	docházková	500 m	nevyhovuje	Doporučuje se umístění v rámci ploch 07,08 či 09.
Doprava v klidu				
odstavná stání	docházková	300 m	vyhovuje	Řeší parkovací stání po obvodu území.
krátkodobé stání	docházková	200 m	vyhovuje	Řeší parkovací stání po obvodu území.
dlouhodobé stání	docházková	300 m	neřešeno	Bude řešeno individuálně na jednotlivých parcelách ploch pro zastavění.
parkoviště P+R	docházková	300 m	neřešeno	Není řešeno v rámci území.
parkoviště B+R	docházková	100 m	neřešeno	Není řešeno v rámci území.
parkování jizdních kol - krátkodobé	docházková	10 m	neřešeno	Bude řešeno individuálně na jednotlivých parcelách ploch pro zastavění.
parkování jizdních kol - střednědobé	docházková	50 m	neřešeno	Bude řešeno individuálně na jednotlivých parcelách ploch pro zastavění.
parkování jizdních kol - dlouhodobé	docházková	100 m	neřešeno	Bude řešeno individuálně na jednotlivých parcelách ploch pro zastavění.
Veřejná hromadná doprava				
zastávka hromadné dopravy	docházková	300 m	nevyhovuje	Etapa 2 a 3 nevyhoví. Doporučuje se tak umístění zastávky MHD v ploše 15.
pro území se souvislou kompaktní zástavbou se hodnota snižuje z 500 m na 300 m				
Nakládání s tuhými komunálními odpady				
stanoviště sběru odpadu	docházková	50 m	neřešeno	Bude řešeno individuálně na jednotlivých parcelách ploch pro zastavění.
stanoviště tříděného odpadu	docházková	150 m	neřešeno	Bude řešeno individuálně na jednotlivých parcelách ploch pro zastavění.
sběrný dvůr	docházková	1 zař./5000 ob.	vyhovuje	
Napojení na veřejnou kanalizaci				
povinné pro celé území				
Napojení na veřejnou kanalizaci				
veřejná prostranství	plošná	1000 m2 na 2 ha ZP	vyhovuje	Návrh počítá s plochou 4480 m2 vyhrazenou pro veřejná prostranství. Oproti požadovaným 1 900 m2.
veřejná parková zeleň	docházková	300 m	vyhovuje	Řeší zelená osa protínající řešené území.

naše značka
5003240674

vyřizuje
Jaroslav Kápička

e-mail
technici@gasnet.cz

datum
23.01.2025

K[illegible] K[illegible]
[illegible]
74722 Dolní Benešov

Věc:
Koncepční studie zástavby na ulici Bohuslava Martinů

K.ú. - p.č.: Nový Jičín-Horní Předměstí , Loučka u Nového Jičína

Stavebník: K[illegible] Kr[illegible], [illegible], 74722 Dolní Benešov

Účel stanoviska: Informace o poloze a průběhu plynárenského zařízení

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GasNet Služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

TOTO STANOVISKO SLOUŽÍ POUZE JAKO SDĚLENÍ O POLOZE A PRŮBĚHU PLYNÁRENSKÝCH ZAŘÍZENÍ A PLYNOVODNÍCH PŘÍPOJEK (dále jen PZ) V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ VYZNAČENÉM V PŘÍLOZE.

STANOVISKO BYLO VYGENEROVÁNO NA ZÁKLADĚ VAŠÍ ŽÁDOSTI AUTOMATICKY.

V zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska, nebo jeho blízkosti se NACHÁZÍ PROVOZOVANÁ PZ ve vlastnictví nebo správě GasNet s.r.o. - viz příloha s informativní polohou PZ a informací v legendě.

Upozorňujeme, že v zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska se mohou nacházet PZ, která jsou ve fázi výstavby a doposud nebyla předána GasNet s.r.o. k provozování. Taktéž se v zájmovém území mohou nacházet PZ jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná PZ bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví. Tato PZ NEJSOU v příloze vyznačena a NEJSOU předmětem tohoto stanoviska.

TOTO STANOVISKO NELZE POUŽÍT PRO:

- pro zahájení stavební činnosti v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ včetně objednání vytýčení za tímto účelem
- jednání s orgány státní správy ve věcech územního plánování a stavebního řádu dle zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění ve věci územního řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušeného územní řízení, ohlášení, stavebního řízení, společné územního a stavebního řízení, vodoprávního rozhodnutí, veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

TOTO STANOVISKO LZE POUŽÍT POUZE PRO:

- objednání vytýčení polohy PZ za účelem zpracování projektové dokumentace stavby
Vytyčení provede příslušná provozní oblast ZDARMA.
Formulář a kontakt naleznete na https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/.

Při podání žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol.

POKUD HODLÁTE POUŽÍT POSKYTNUTÉ INFORMACE PRO ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE (dále jen PD) ZA ÚČELEM ZÍSKÁNÍ SOUHLASU SE STAVEBNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÉM A BEZPEČNOSTNÍM PÁSMU PZ, SDĚLUJEME VÁM TYTO DALŠÍ INFORMACE:

1) O poskytnutí polohy stávajících PZ ve správě GasNet, s.r.o. v digitální podobě (dgn,dwg) lze požádat prostřednictvím služby Vektorová data, která je dostupná na https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vektorova-data. Tato služba je určena odborné veřejnosti (projekční firmy) a obcím a krajům (oblast územního plánování).

2) PD, ve které budou zakreslena PZ dle poskytnutých mapových nebo elektronických podkladů, požadujeme předložit k odsouhlasení podáním žádosti na portálu Distribuce plynu online https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-stanovisko. Tato povinnost je dána ustanovením zákona č. 458/2000 Sb., §68 a §69.

3) PD bude vypracována ve smyslu stavebního zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

4) Pokud v poskytnutých mapových podkladech naleznete informaci o PLÁNOVANÉ STAVBĚ PŘED REALIZACÍ, jedná se o situaci, kdy v zájmovém území nebo v jeho blízkosti se připravuje plynárenská stavba (rekonstrukce, nová výstavba, přeložka). V případě, že se bude jednat o připravovanou investici GasNet s.r.o., požadujeme Vaši stavbu koordinovat s naším záměrem.

5) Pokud v poskytnutých mapových podkladech naleznete informaci o PROVEDENÉ VÝSTAVBĚ, KTERÁ NENÍ UVEDENA DO PROVOZU, jedná se o situaci, kdy v zájmovém území nebo v jeho blízkosti je vybudováno PZ, které bude v blízké době uvedeno do provozu. Na tato PZ se vztahují ochranná, případně bezpečnostní pásma dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Informace o možnosti poskytnutí digitálních dat (dgn,dwg) a podmínky výdeje získáte na adrese: http://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-vektorova-data/.

6) Pokud Vaše zájmové území protíná PÁSMO VLIVU ANODOVÉHO UZEMNĚNÍ STANICE KATODICKÉ OCHRANY (SKAO), je třeba individuálního posouzení v závislosti na připravované stavbě. Je nutné podat novou žádost na https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-stanovisko s důvodem žádosti Předprojektová příprava. K žádosti připojte podrobné informace o záměru stavby a její konstrukci. Obdržíte stanovisko, kde budou sděleny podrobné podmínky pro umístění stavby v blízkosti tohoto řízení.

7) Pokud v poskytnutých mapových podkladech naleznete informaci o NEPLYNOVODNÍM ZAŘÍZENÍ (PLOCHA), jedná se o území, kde se nachází PROVOZOVANÁ PLNÍCÍ STANICE LNG STANICE nebo je zde CHRÁNĚNÝ PROSTOR PRO VÝSTAVBU LNG stanice. V tomto prostoru je nutné respektovat vzdálenost 35 m od osy zásobníku LNG, kam sahá požárně nebezpečný prostor, ve kterém není možno stavět budovy s trvalou přítomností osob. Pro posouzení stavebního záměru v menší vzdálenosti je třeba předložit k posouzení podrobnou dokumentaci takového záměru.

8) V případě potřeby dalších informací kontaktujte technika prostřednictvím Kontaktního systému http://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/ (Stanovisko k existenci sítí a ke stavbě NEplynárenského zařízení).

PLYNOFIKACE NEMOVITOSTI:
Požadavek na připojení nového odběrného místa nebo technické změny u existujícího odběrného místa musí být projednán prostřednictvím žádosti o připojení k distribuční soustavě.
Podrobné informace naleznete na stránkách GasNet s.r.o. https://www.gasnet.cz/cs/zakaznik/.

V případě, že plánovaná plynofikace vyvolá rozšíření plynovodní sítě (připojení více odběrných míst), musí být toto projednáno s GasNet s.r.o. Podrobné informace naleznete na stránkách https://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-rozsireni-ds/.

Toto stanovisko platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5003240674 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/.



GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GasNet Služby, s.r.o., IČ 27935311
Jaroslav Kápička
Vedoucí zpracování externích požadavků
Odbor zpracování externích požadavků

Přílohy: Detailní zákres plynárenského zařízení

Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5003240674 ze dne 23.01.2025.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: K[redacted]K[redacted], [redacted] 74722 Dolní Benešov. K.ú.: Nový Jičín-Horní Předměstí , Loučka u Nového Jičína.



Legenda:

linie plynovodu	
NTL	
STL	
VTL	
VVTL	
nefunkční	
plánovaná stavba před realizací	
ve výstavbě, neuvedeno do provozu	
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikorozní ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany
	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO
	neplynovodní zařízení/ technologie (linie/ bod/plocha)

Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5003240674 ze dne 23.01.2025.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: K[illegible], [illegible] 74722 Dolní Benešov. K.ú.: Nový Jičín-Horní Předměstí , Loučka u Nového Jičína.



Legenda:

	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	VVTL
	nefunkční
	plánovaná stavba před realizací
	ve výstavbě, neuvedeno do provozu
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikorozní ochrany
	anodové uzemnění
SKAO	stanice katodové ochrany
	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO
	neplynovodní zařízení/ technologie (linie/ bod/plocha)

Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5003240674 ze dne 23.01.2025.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: K[redacted]K[redacted], [redacted], 74722 Dolní Benešov. K.ú.: Nový Jičín-Horní Předměstí , Loučka u Nového Jičína.



Legenda:

	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	VVTL
	nefunkční
	plánovaná stavba před realizací
	ve výstavbě, neuvedeno do provozu
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikorozní ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany
	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO
	neplynovodní zařízení/ technologie (linie/ bod/plocha)

DISTRIBUCE

K[redacted]K[redacted]

NAŠE ZNAČKA
0102272592

VYŘÍZENO DNE
23.01.2025

Sdělení o existenci energetického zařízení, telekomunikačního zařízení nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci:

Bohuslava Martinů - koncepce zástavby

Vážený zákazníku,

Na základě Vaší žádosti 0102272592 ze dne 23.01.2025 Vám zasíláme sdělení o existenci energetického zařízení, telekomunikačního zařízení nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., ve Vámi vymezeném zájmovém území.

Dovolujeme si Vás upozornit, že **sdělení nenahrazuje** vyjádření provozovatele distribuční soustavy k projektové dokumentaci pro řízení pro povolení stavby, k připojení nového odběru, zdroje elektrické energie nebo k navýšení rezervovaného příkonu a výkonu a s výjimkou havárií ani souhlas s činností v ochranném pásmu.
Toto sdělení je platné do 23.07.2025 a je jedním z podkladů pro zpracování projektové dokumentace, pokud je taková dokumentace zpracovávána.

V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu:

	síť NN	síť VN	síť VVN
Podzemní síť		střet	
Nadzemní síť			

Stanice	

V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje telekomunikační zařízení typu:

	telekomunikační zařízení
Podzemní síť	
Nadzemní síť	

Zařízení technické infrastruktury zahrnuje zejména vodovodní, kanalizační a plynové přípojky pro objekty ČEZ Distribuce a. s., a dále pak další podzemní a nadzemní zařízení sloužící pro provoz distribuční sítě. V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje zařízení technické infrastruktury:

	zařízení technické infrastruktury
Nadzemní nebo podzemní	

Energetické zařízení (mimo nadzemních sítí NN), telekomunikační zařízení a zařízení technické infrastruktury je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. Přibližný průběh tras energetických zařízení, telekomunikačního zařízení (v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů energetických i komunikačních) a tras zařízení technické infrastruktury zasíláme v příloze tohoto dopisu.

V případě existence **podzemních** energetických zařízení, telekomunikačních zařízení nebo zařízení technické infrastruktury je povinností stavebníka alespoň 14 dní před započetím zemních prací požádat přes Distribuční portál na www.cezdistribuce.cz/dip nebo online formulář na www.cezdistribuce.cz/vytyceni-zarizeni o tzv. **vytyčení trasy podzemního zařízení**, telekomunikačního zařízení nebo zařízení technické infrastruktury. O vytyčení lze požádat pouze na základě vydaného sdělení o existenci energetického zařízení, telekomunikačního zařízení nebo zařízení technické infrastruktury, a to (mimo havárií) nejpozději 30 dní před koncem jeho platnosti.
Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, telekomunikačního zařízení nebo zařízení související s telekomunikačním zařízením nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahlaste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860.

Pokud uvažovaná **akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma** nadzemních vedení, trafostanic nebo telekomunikačních vedení, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních energetických zařízení nebo telekomunikačního zařízení, je nutné požádat společnost ČEZ Distribuce, a. s., o souhlas s činností v ochranném pásmu. Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení nebo telekomunikačního zařízení včetně souvisejícího zařízení, je nutné včas společnost ČEZ Distribuce, a. s., požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona.

Zároveň Vás upozorňujeme, že v zájmovém území se může nacházet taktéž energetické zařízení, telekomunikační zařízení nebo zařízení technické infrastruktury, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovolujeme upozornit, že uvedené sdělení včetně jeho příloh obsahuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi a obchodně citlivými informacemi společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ Distribuce, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dále dovolujeme upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Informace o existenci energetického zařízení, telekomunikačního zařízení a zařízení technické infrastruktury mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

ČEZ Distribuce, a. s.
Děčín, Děčín IV-Podmokly
Teplická 874/8
PSČ 405 02
IČ: 24729035


Přílohy

1. Situační výkres zájmového území
2. Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech energetických zařízení

Platí pouze se sdělením číslo 0102272592.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území (klad mapových listů)

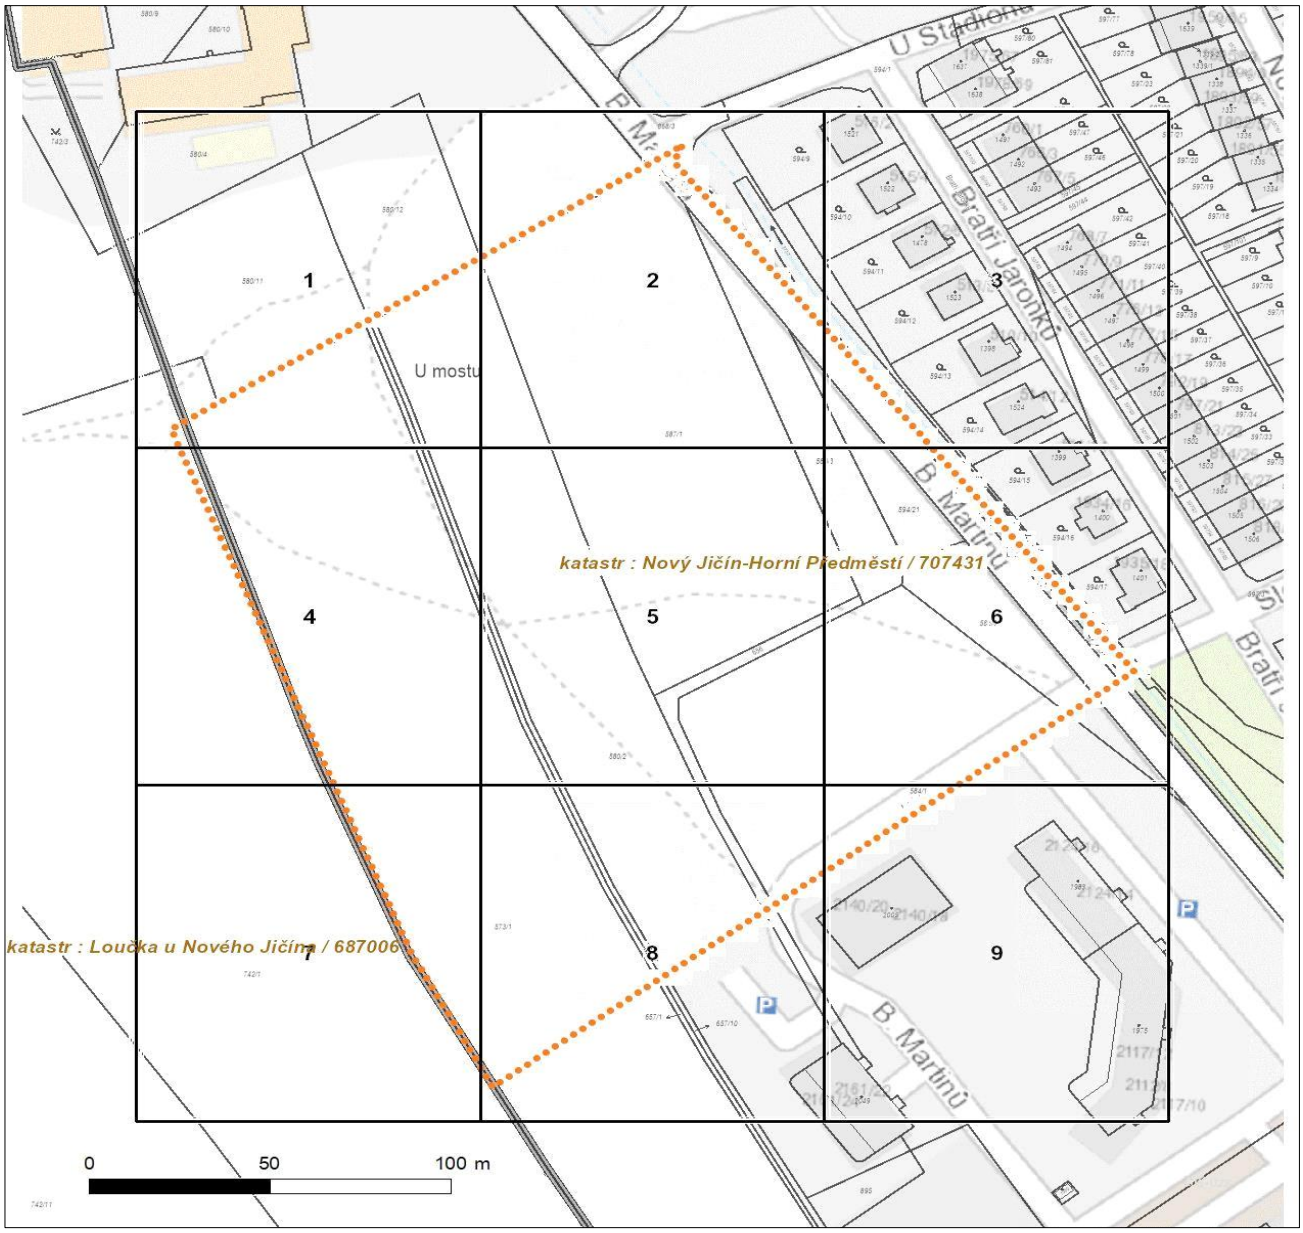

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

LEGENDA

- Podzemní vedení NN do 1 kV
- Nadzemní vedení NN do 1 kV
- Podzemní vedení VN do 35 kV
- Nadzemní vedení VN do 35 kV
- Podzemní vedení VVN 110 kV
- Nadzemní vedení VVN 110 kV
- NN přívod odběratele
- Zařízení technické infrastruktury
- Cizí energetické vedení
- Zájmové území
- TS Stanice do 52 kV - stožárová
- TS Stanice do 52 kV - zděná
- TR Transformovna (nad 52 kV)
- Probíhající investice ČEZ Distribuce
- TS Stanice ČEZ Distribuce ve výstavbě
- Zařízení ČEZ Distribuce ve výstavbě
- Hranice katastrálního území
- Nadzemní síť pro elektronickou komunikaci
- Podzemní síť pro elektronickou komunikaci
- HDPE trubka

Souběhy sítí pro elektronickou komunikaci s energetickými sítěmi:


- Souběh s podzemním vedením NN do 1 kV
- Souběh s nadzemním vedením NN do 1 kV
- Souběh s podzemním vedením VN do 35 kV
- Souběh s nadzemním vedením VN do 35 kV
- Souběh s podzemním vedením VVN 110 kV
- Souběh s nadzemním vedením VVN 110 kV

DISTRIBUCE

Platí pouze se sdělením číslo 0102272592.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 1

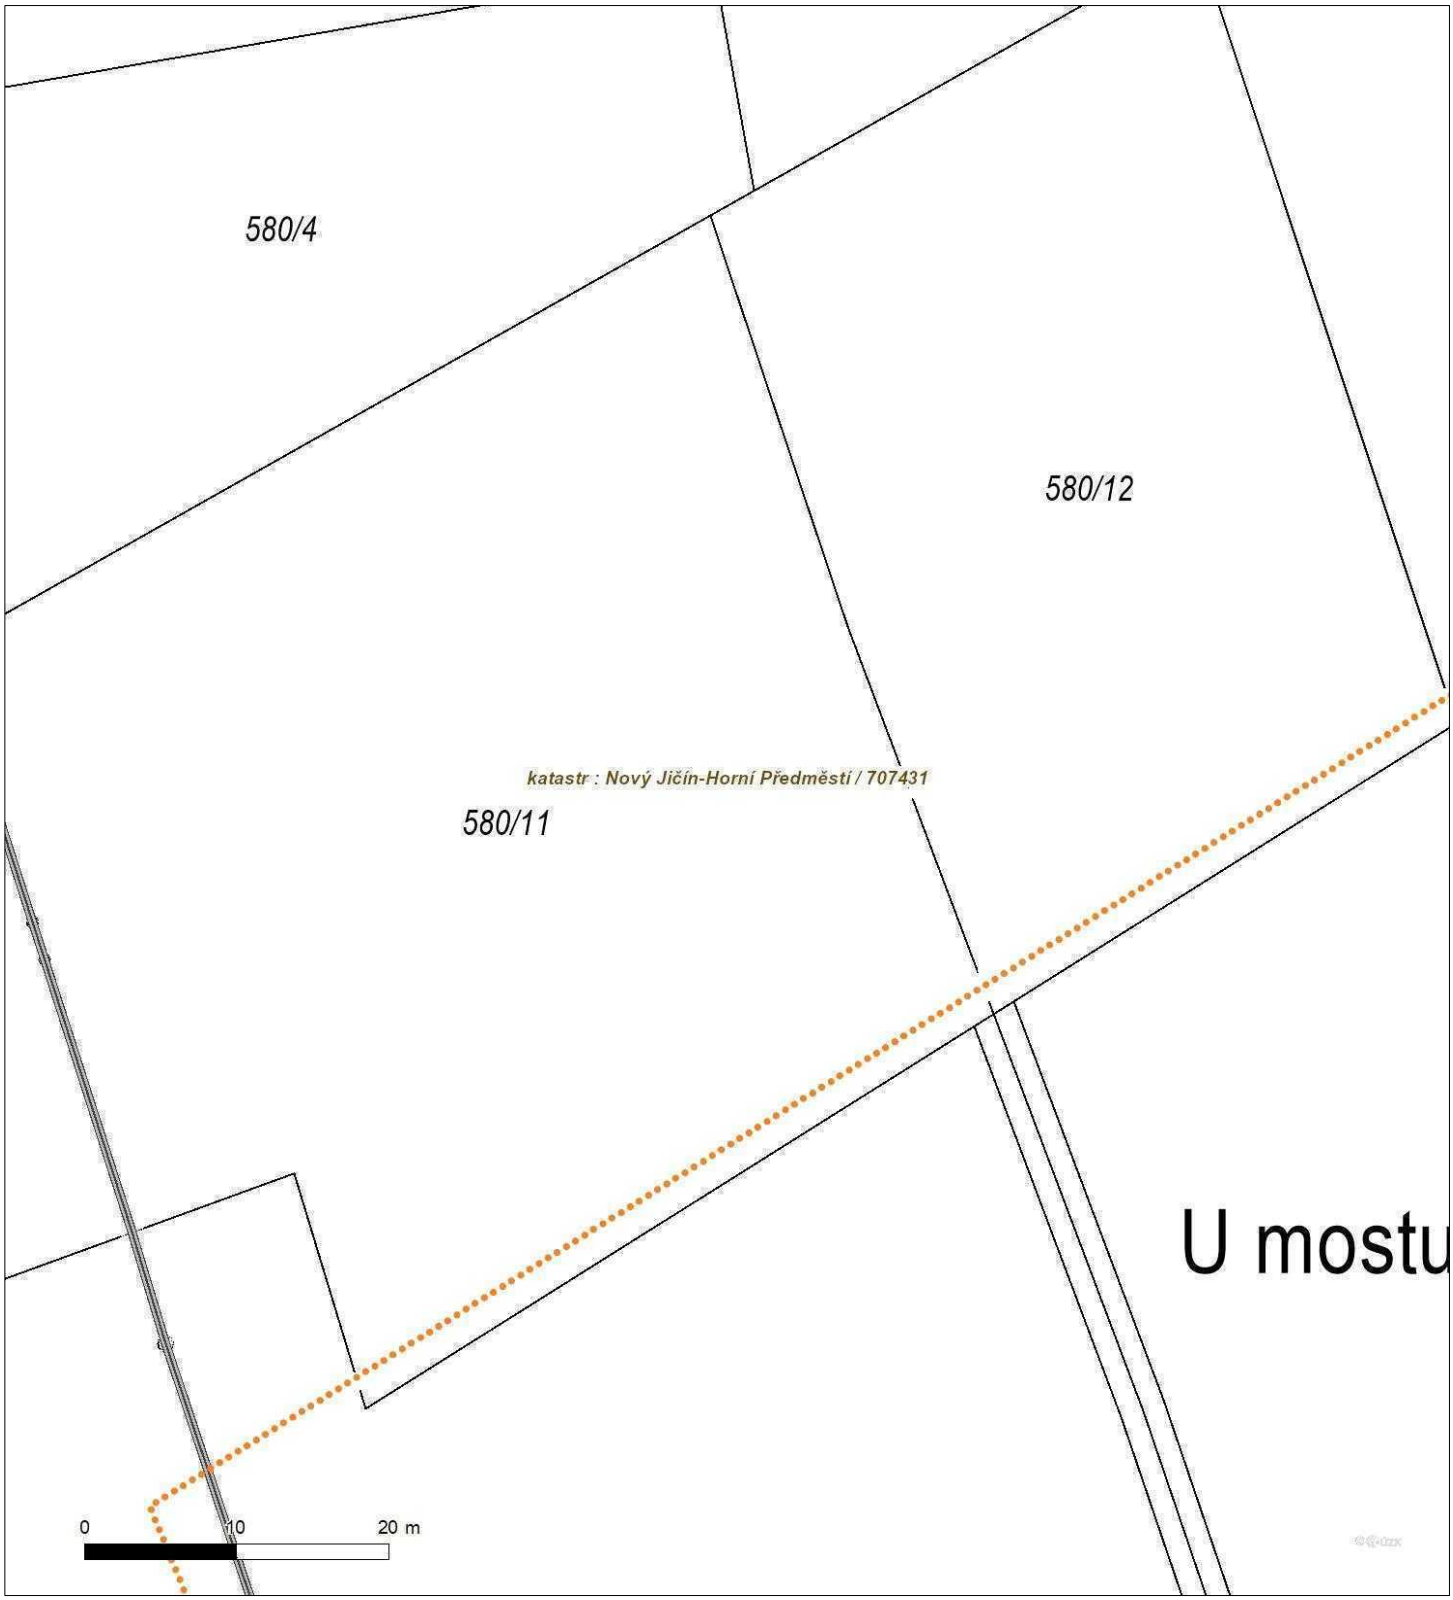


Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

DISTRIBUCE

Platí pouze se sdělením číslo 0102272592.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 2

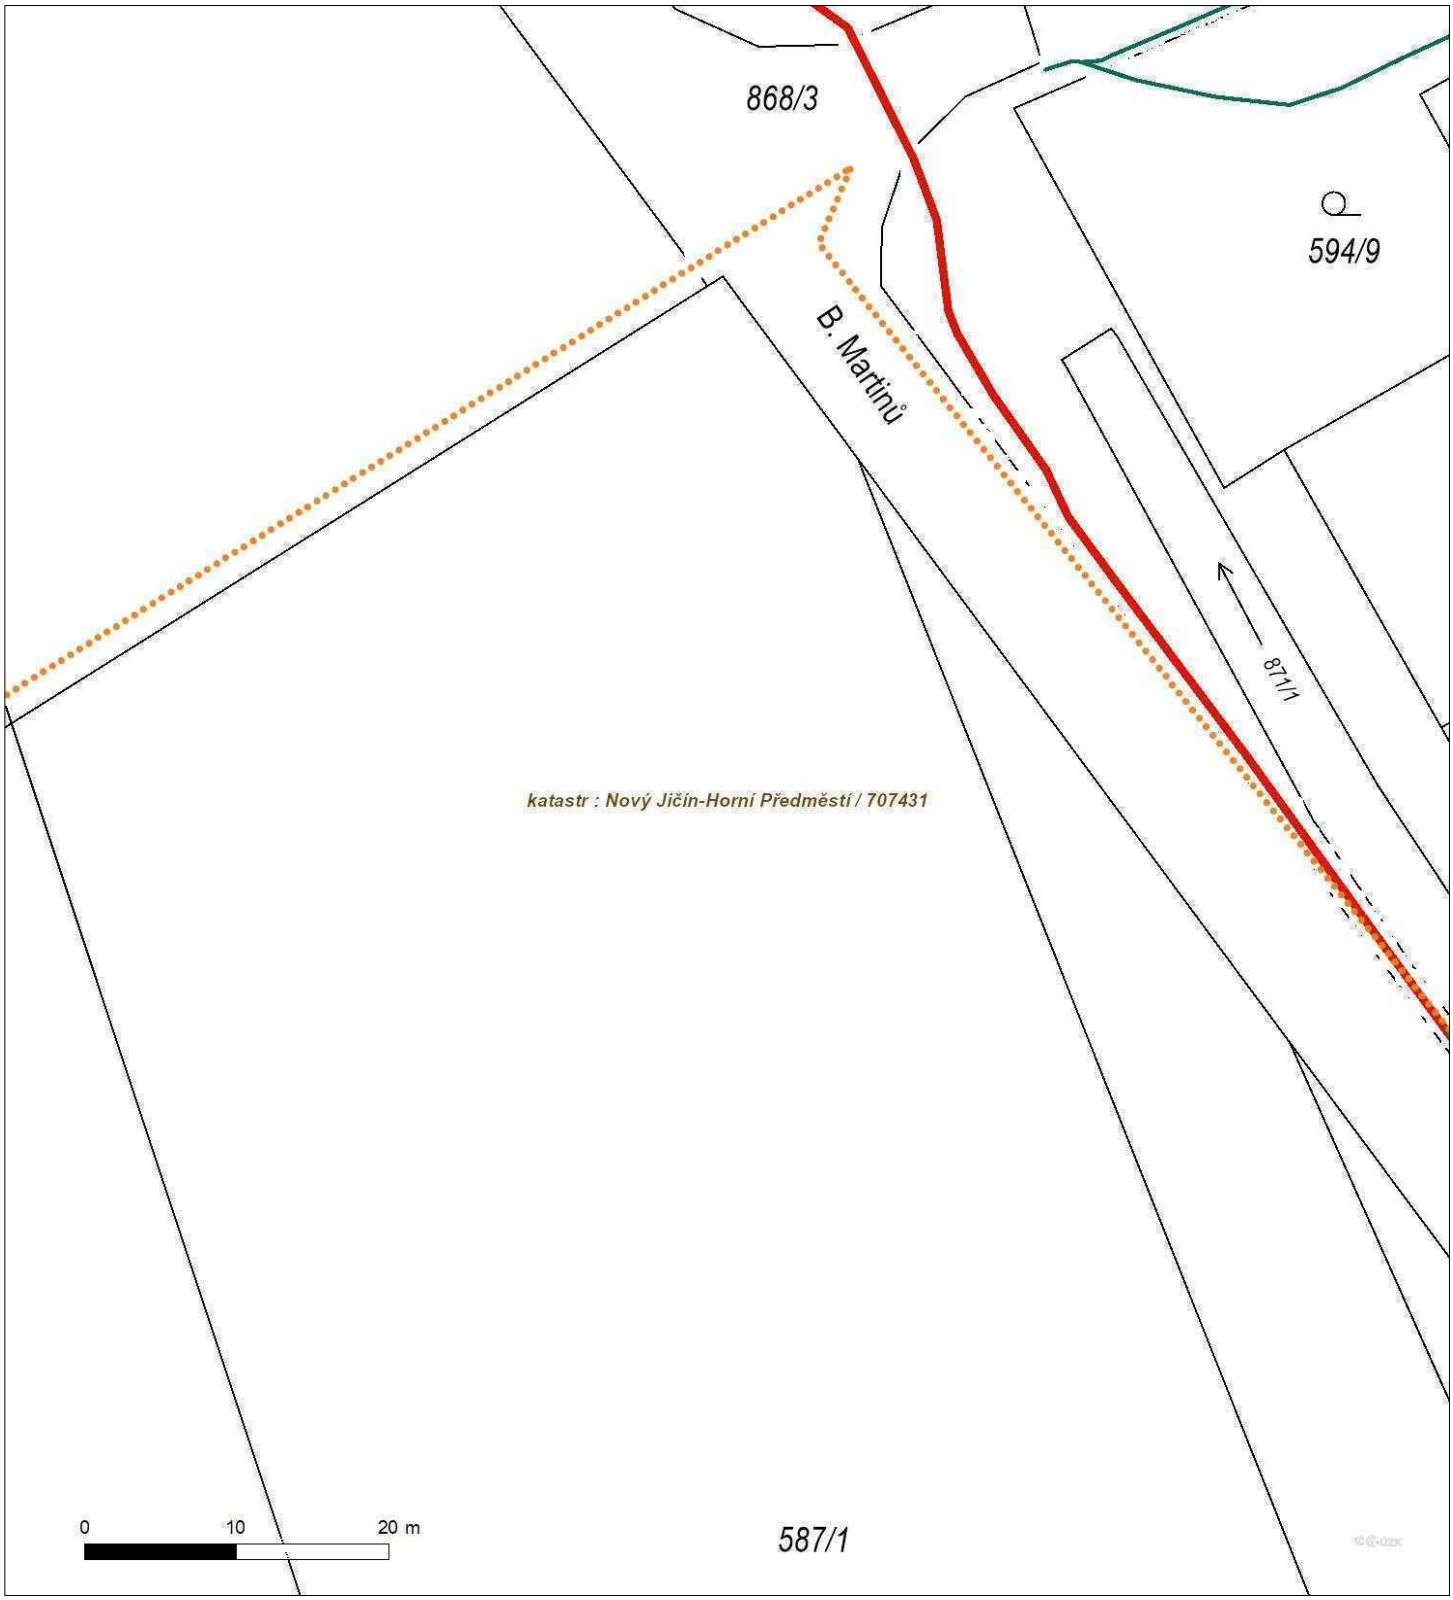

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

DISTRIBUCE

Platí pouze se sdělením číslo 0102272592.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 3




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

DISTRIBUCE

Platí pouze se sdělením číslo 0102272592.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 4

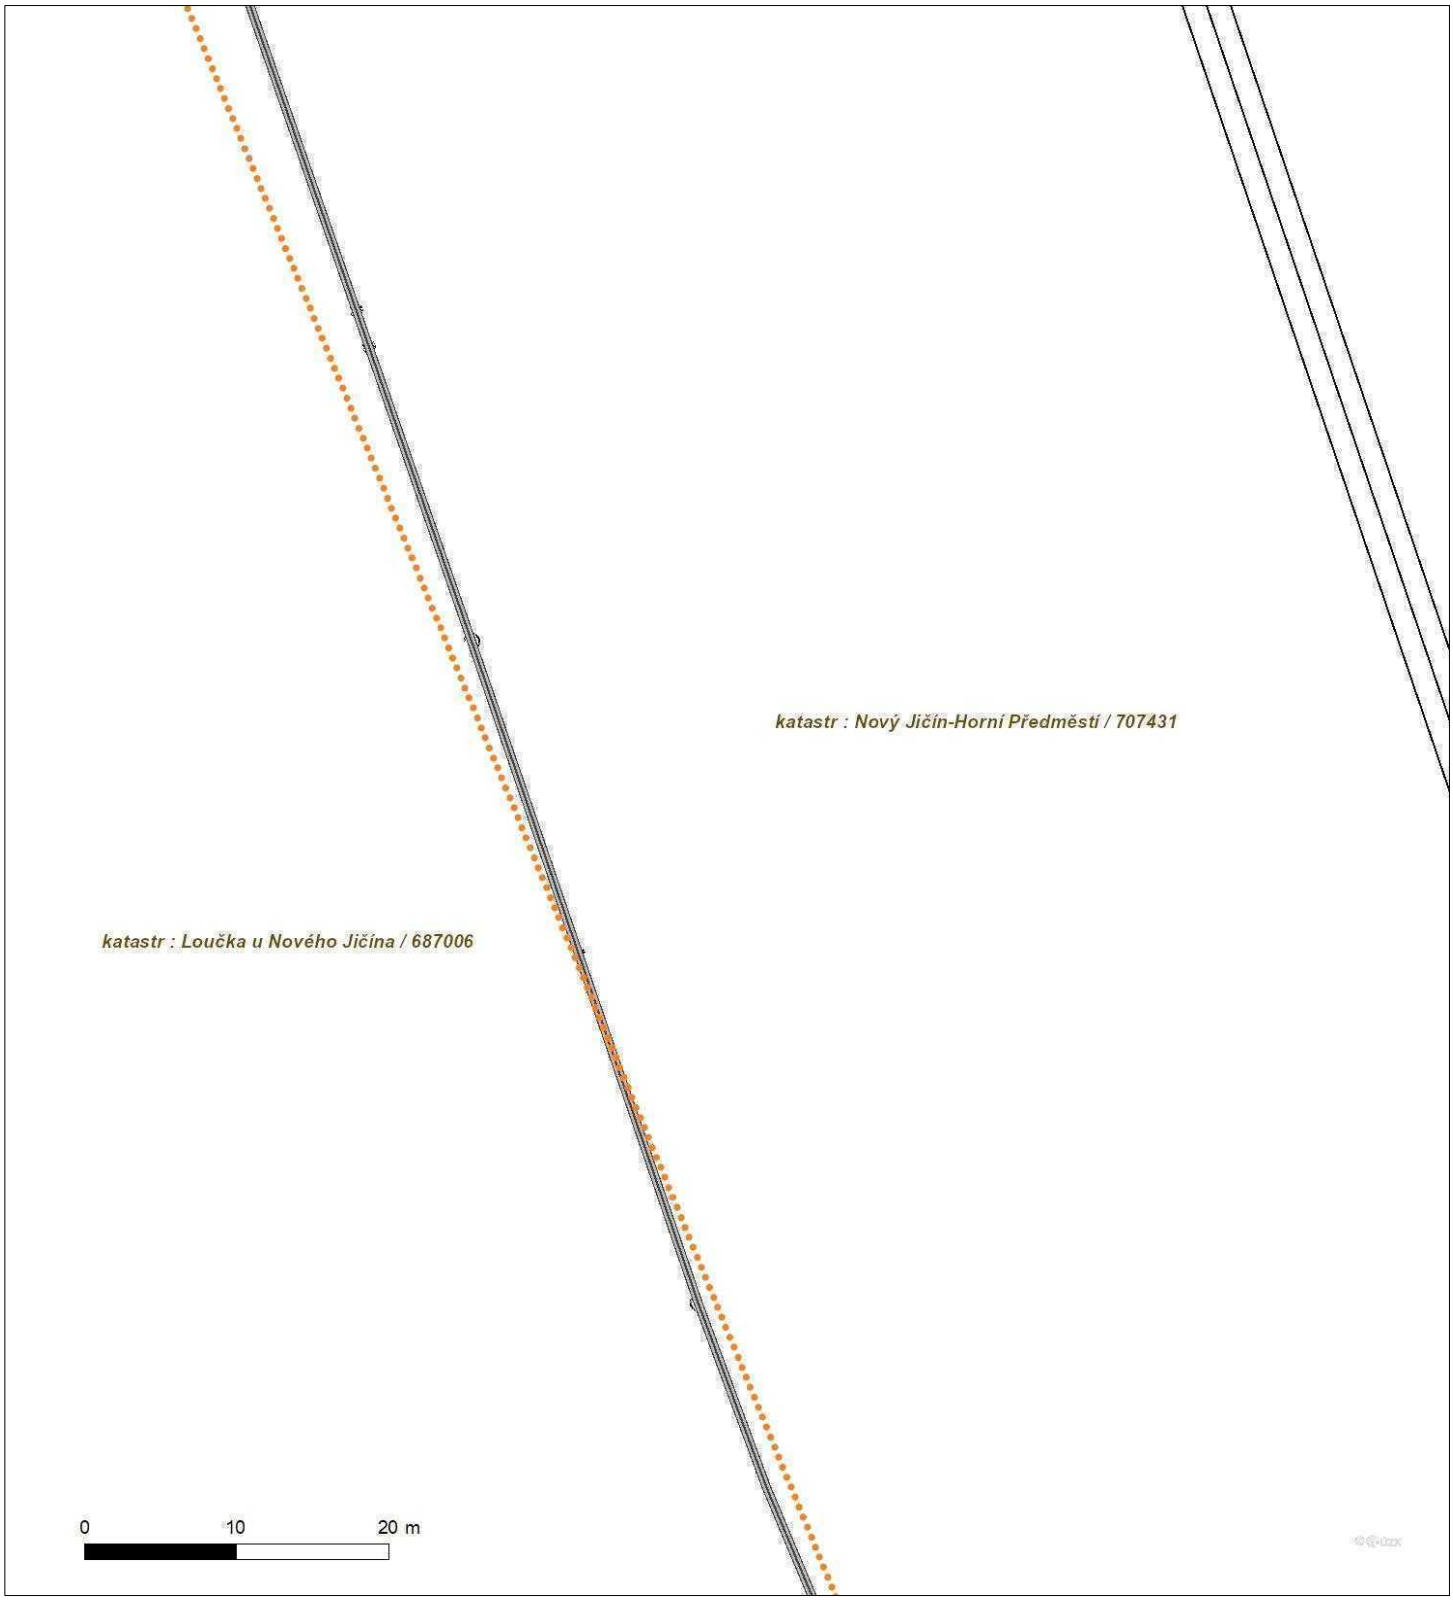


Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

DISTRIBUCE

Platí pouze se sdělením číslo 0102272592.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 5

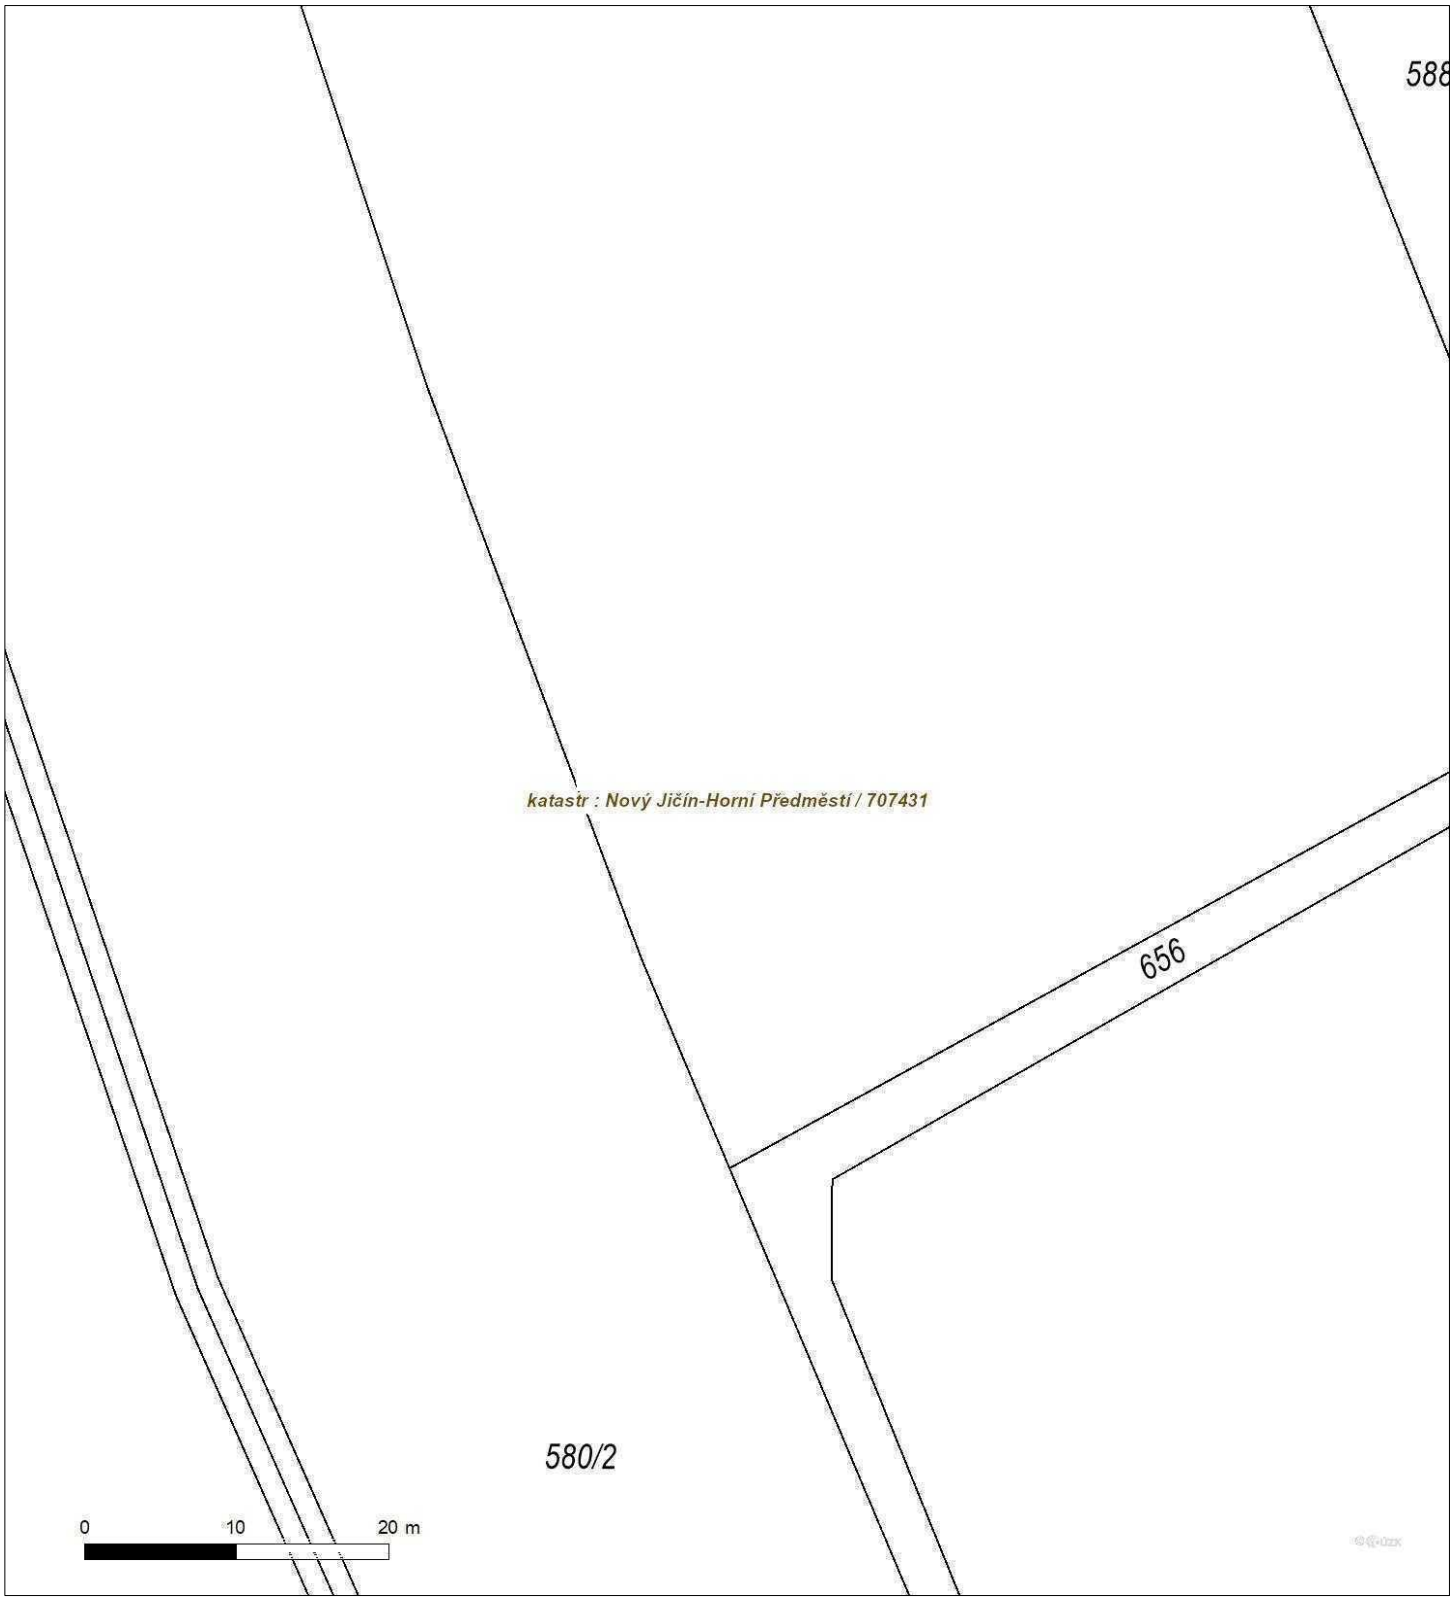


Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

DISTRIBUCE

Platí pouze se sdělením číslo 0102272592.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 6

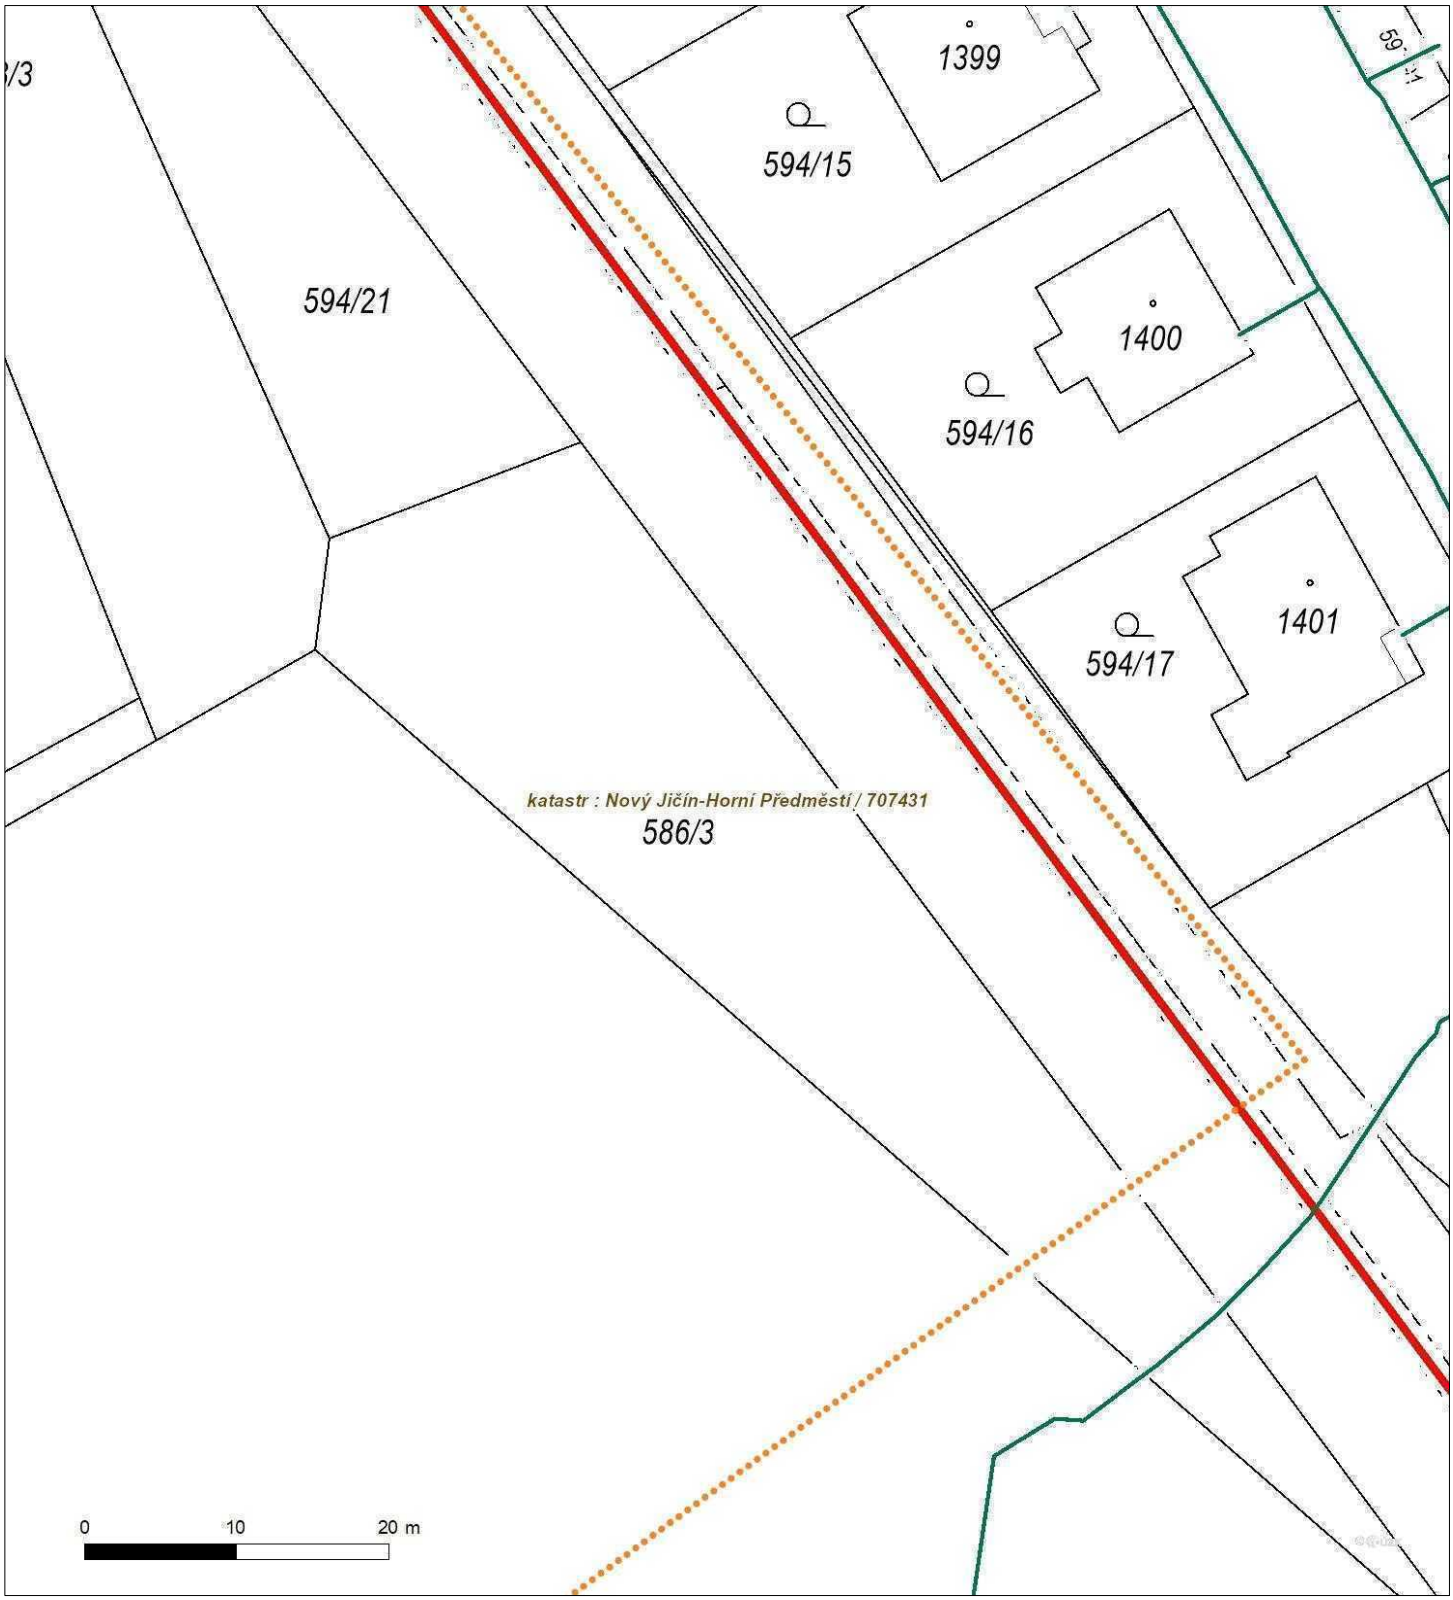


Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0102272592.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 7

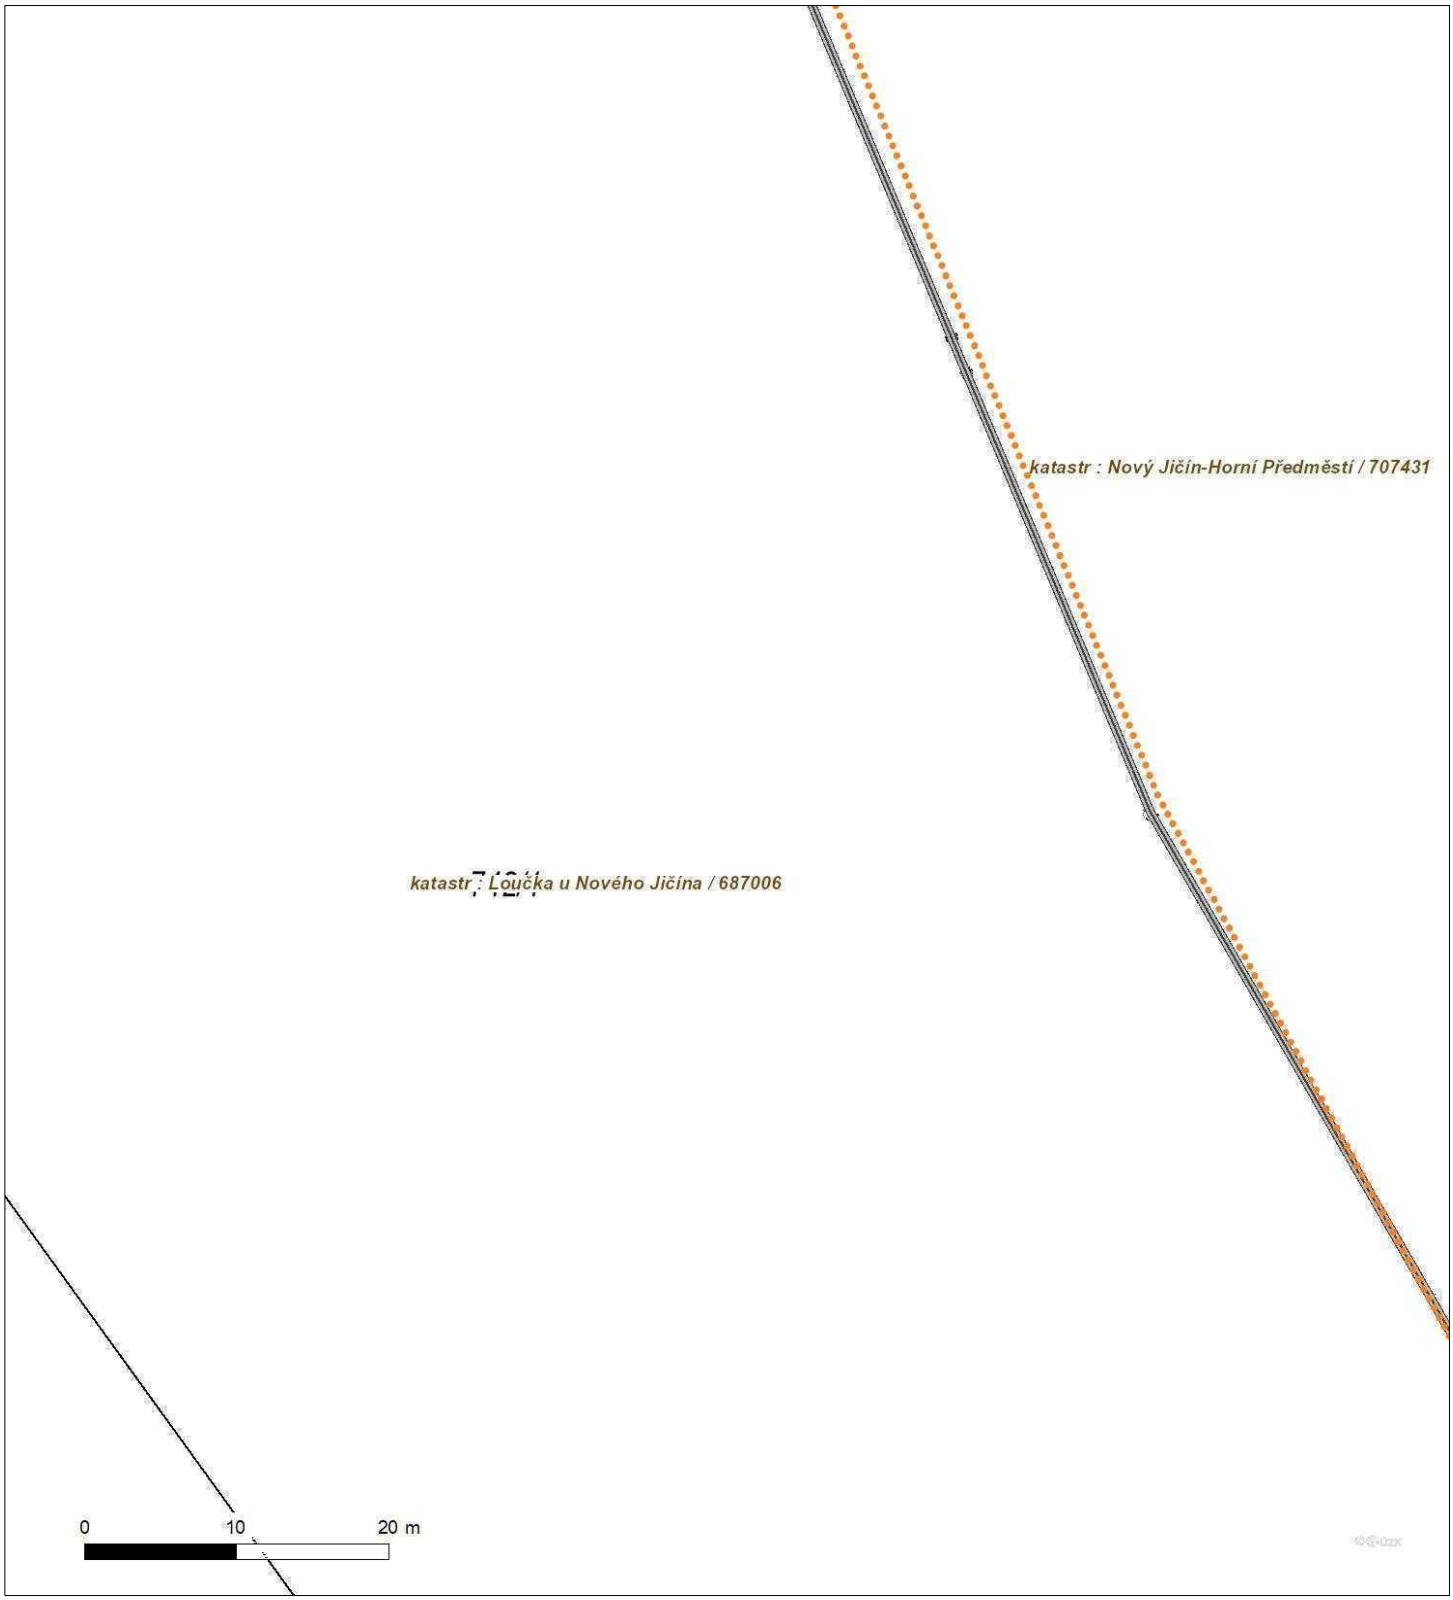


Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

DISTRIBUCE

Platí pouze se sdělením číslo 0102272592.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 8

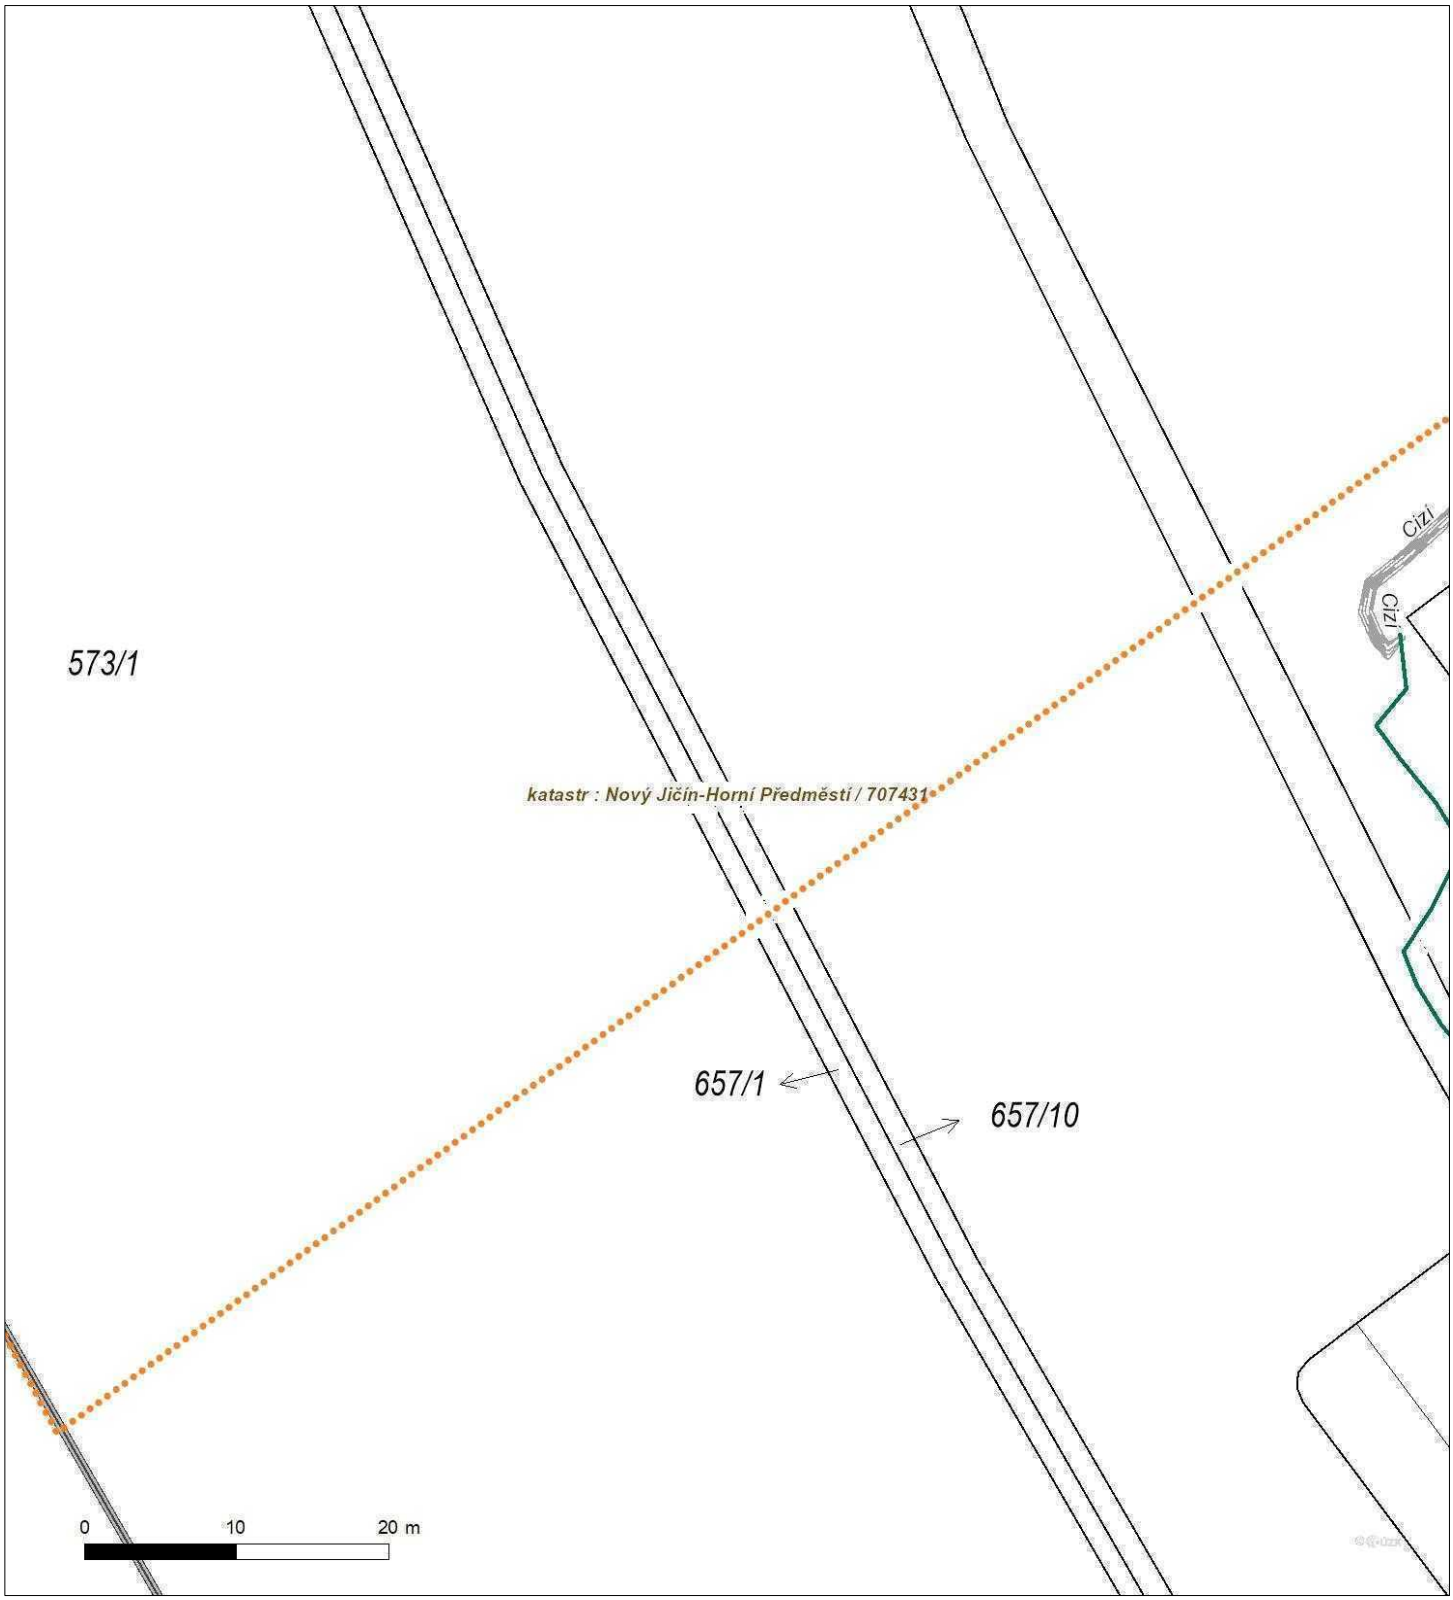


Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

DISTRIBUCE

Platí pouze se sdělením číslo 0102272592.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 9

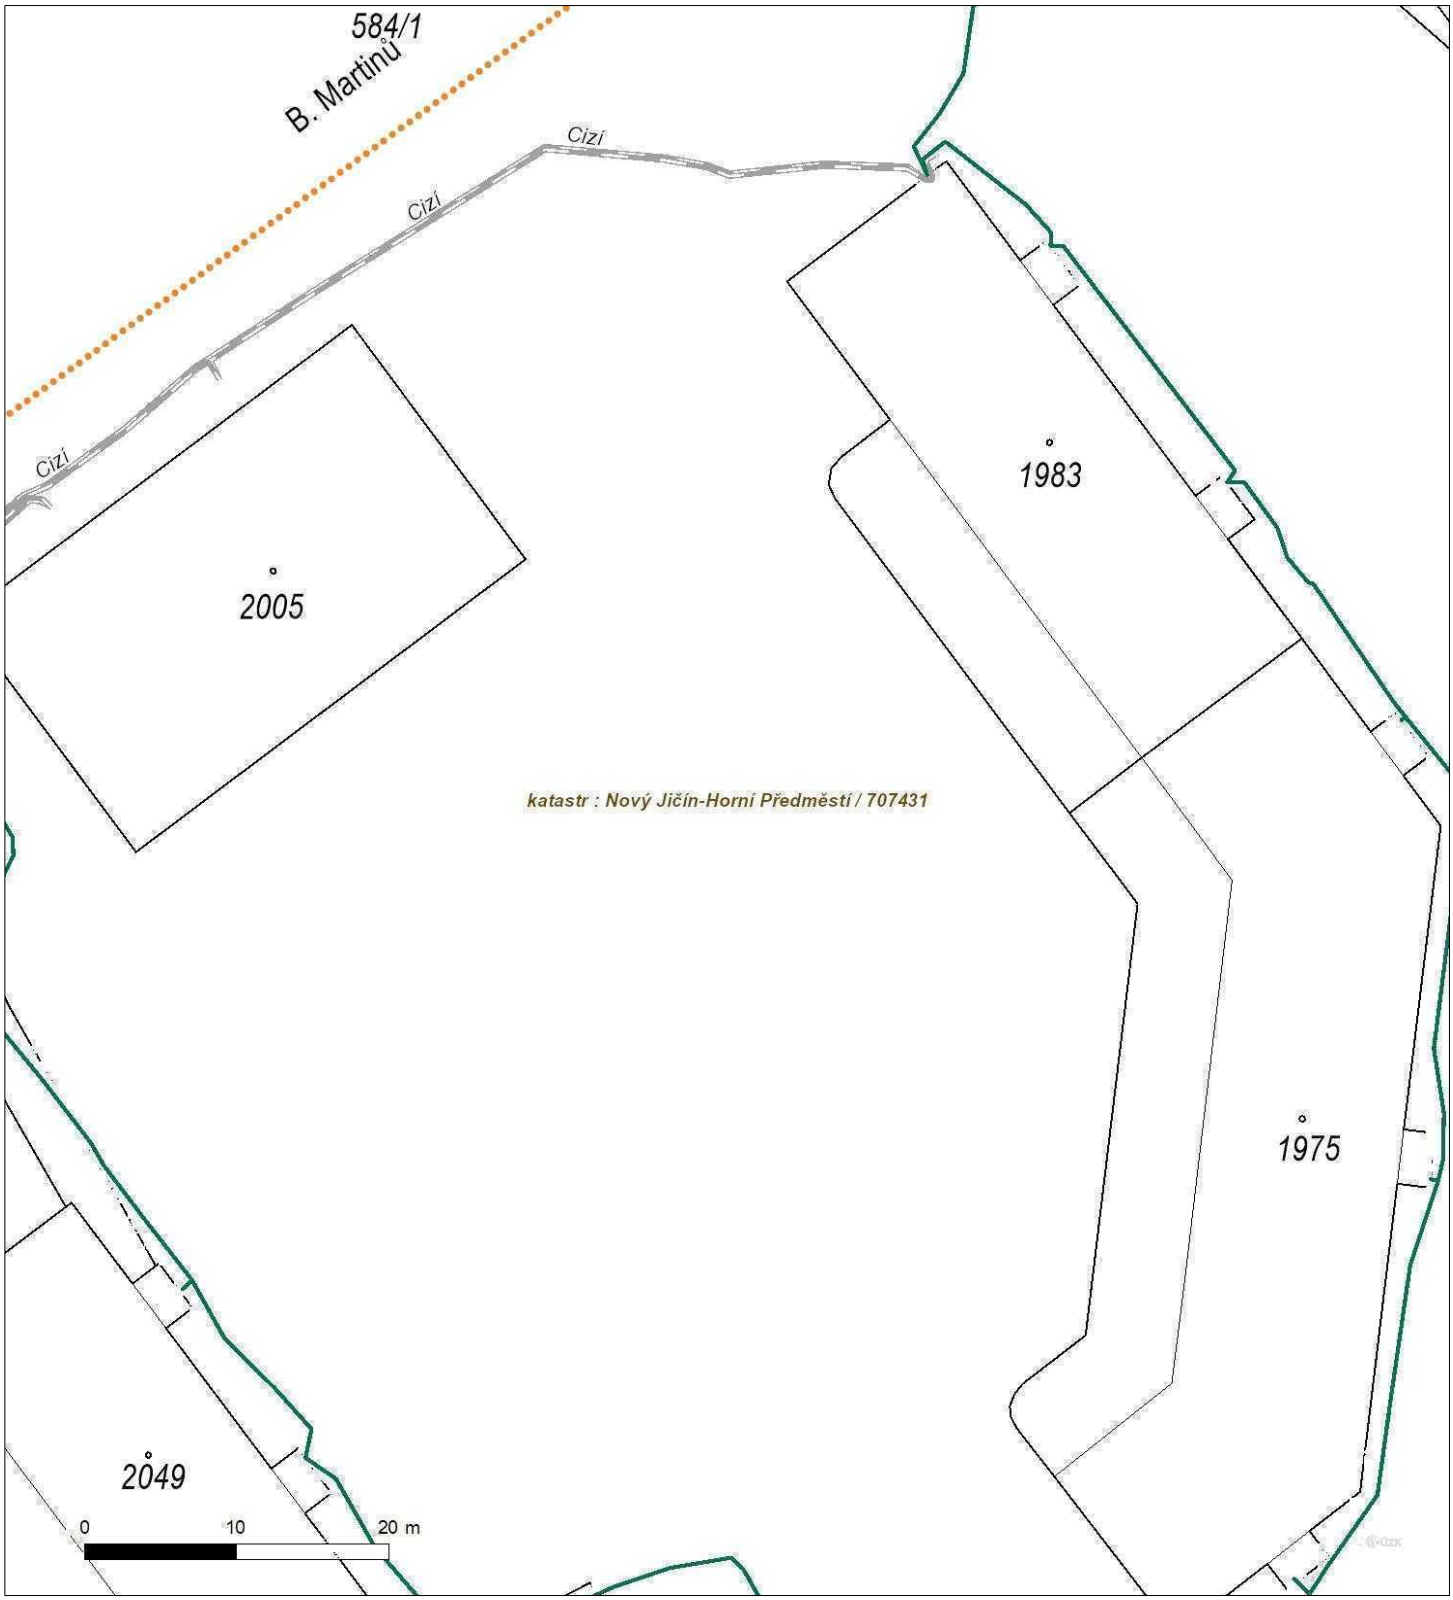

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

DISTRIBUCE

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV vč. a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v § 46 odst. 1 a 5 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a činí:

- 1 metr po obou stranách krajního energetického kabelu
- nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu
- 0,5 metru po obou stranách krajního telekomunikačního kabelu

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst. 8 a 10 energetického zákona zakázáno:

a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 tun.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46 odst. 8 a 11 energetického zákona.

V ochranných pásmech podzemních energetických vedení a sítí pro elektronickou komunikaci je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení nebo podzemních zařízení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s vlastníkem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Manipulovat s obnaženými kabely pod napětím je možné pouze se souhlasem vlastníka. Odkryté zařízení sítě pro elektronickou komunikaci včetně ochranné trubky (HDPE apod.) musí být řádně zabezpečeno při práci i proti poškození nepovolanou osobou.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být zástupce vlastníka kabelu / ochranné trubky vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození. Podkopané kabely sítě elektronické komunikace budou podloženy ve vzdálenosti 1,5 m a zemina pod podložením musí být řádně upěchována. Pro zavěšení kabelu nebude použito sousedních kabelů nebo potrubí. Kabelové spojky budou uloženy vodorovně na můstku. Při práci s vysazováním a podkládáním kabelů stavebník včas vyzve k přítomnosti pracovníka pověřeného společností ČEZ Distribuce, a. s.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na bezplatnou linku ČEZ Distribuce 800 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
13. **Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, rozhodnutím příslušného správního orgánu, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu udělenými jiným subjektem.**

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

Pozn.: Uvedené právní nebo technické normy jsou uvažovány v platném znění.

DISTRIBUCE

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NADZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo nadzemního vedení distribuční soustavy podle § 46 odst. 1 a 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
   - pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994, vyjma lesních průseků, kde rozsah ochranného pásma i do uvedeného data činí 7 metrů),
   - pro vodiče s izolací základní 2 metry,
   - pro závěsná kabelová vedení 1 metr;
b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně
   - pro vodiče bez izolace 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994),
   - pro vodiče s izolací základní 5 metrů;
c) u telekomunikačního zařízení 1 metr od krajního vedení.

Poznámka: Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. 8 a 9 energetického zákona zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46 odst. 8 a 11 energetického zákona.

V ochranných pásmech nadzemních energetických vedení a telekomunikačního zařízení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem vodičů vysokého napětí blíže než 2 metry a u vodičů velmi vysokého napětí blíže než 3 metry (dle PNE 330000-6), pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1).
2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vymrštění lana.
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty a zařízení v ochranných pásmech nadzemních vedení velmi vysokého a vysokého napětí.
4. Je zakázáno provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů (sloupů nebo stožárů).
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle vyhlášky č. 50/1978 Sb., resp. nařízení vlády č. 194/2022 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí apod.), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 2 měsíce před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.
9. Stavba bude situována tak, aby každá její část včetně dočasných zařízení byla vzdálena nejméně 1,5 m od osy nadzemního zařízení pro elektronickou komunikaci.
10. Do vzdálenosti 1,5 metru od osy nadzemního zařízení pro elektronickou komunikaci nebudou používány mechanismy ohrožující provoz zařízení, skladován materiál, zemina, prováděny postřiky nebo jiná činnost, která by mohla ohrozit

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona, spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

Pozn.: Uvedené právní nebo technické normy jsou uvažovány v platném znění.

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH ELEKTRICKÝCH STANIC

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v § 46 odst. 1 a 6 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:

a) u venkovních elektrických stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů vně od oplocení nebo v případě, že stanice není oplocena, 20 metrů od vnějšího líce obvodového zdiva,
b) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu stanice ve všech směrech,
c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 metry od vnějšího pláště stanice ve všech směrech,
d) u vestavěných el. stanic 1 metr vně od obestavění.

V ochranném pásmu elektrické stanice je podle § 46 odst. 8 a 10 energetického zákona zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46 odst. 8 a 11 energetického zákona.

V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:

5. provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení),
6. skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí,
7. umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod.,
8. zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

Pozn.: Uvedené právní nebo technické normy jsou uvažovány v platném znění.

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NEBO BEZPROSTŘEDNÍ BLÍZKOSTI ZAŘÍZENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

Ochranné pásmo zařízení technické infrastruktury činí 1 metr po obou stranách od potrubí nebo kabelu.

V ochranném pásmu zařízení technické infrastruktury je zakázáno bez souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s., provádět činnosti, které by mohly ohrozit vodárenské, plynárenské, kanalizační nebo jiné zařízení technické infrastruktury, jejich spolehlivost a bezpečnost provozu. Při provádění veškerých činností v ochranném pásmu i mimo ně nesmí dojít k poškození těchto zařízení.

V projektech v bezprostřední blízkosti zařízení technické infrastruktury je nutno dodržet vzájemné vzdálenosti inženýrských sítí dle ČSN 73 6005.

Pozn.: Uvedené právní nebo technické normy jsou uvažovány v platném znění.

ŽADATEL
K[redacted]K[redacted]

NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE / LINKA	VYŘÍZENO DNE
1100201465		23.01.2025

Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Infrastructure, s.r.o.

Název akce: **Bohuslava Martinů - koncepce zástavby**

Účel: **Územně plánovací informace**

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 1100201465 ze dne 23.01.2025, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.
Dle vědomí společnosti Telco Infrastructure, s.r.o. se na Vámi vymezeném zájmovém území:
nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti Telco Infrastructure, s.r.o.

Rovněž upozorňujeme, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti Telco Infrastructure, s.r.o.

Toto sdělení je platné do 23.01.2026.

Sdělení o existenci či neexistenci sítí představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti Telco Infrastructure, s.r.o. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti Telco Infrastructure, s.r.o. S poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. Požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti Telco Infrastructure, s.r.o. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem


Telco Infrastructure, s.r.o.
Praha, Praha 4
Duhová 1531/3
PSČ 140 00
IČ: 08425817

Přílohy
Situační výkres zájmového území

Platí pouze se sdělením číslo 1100201465.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území

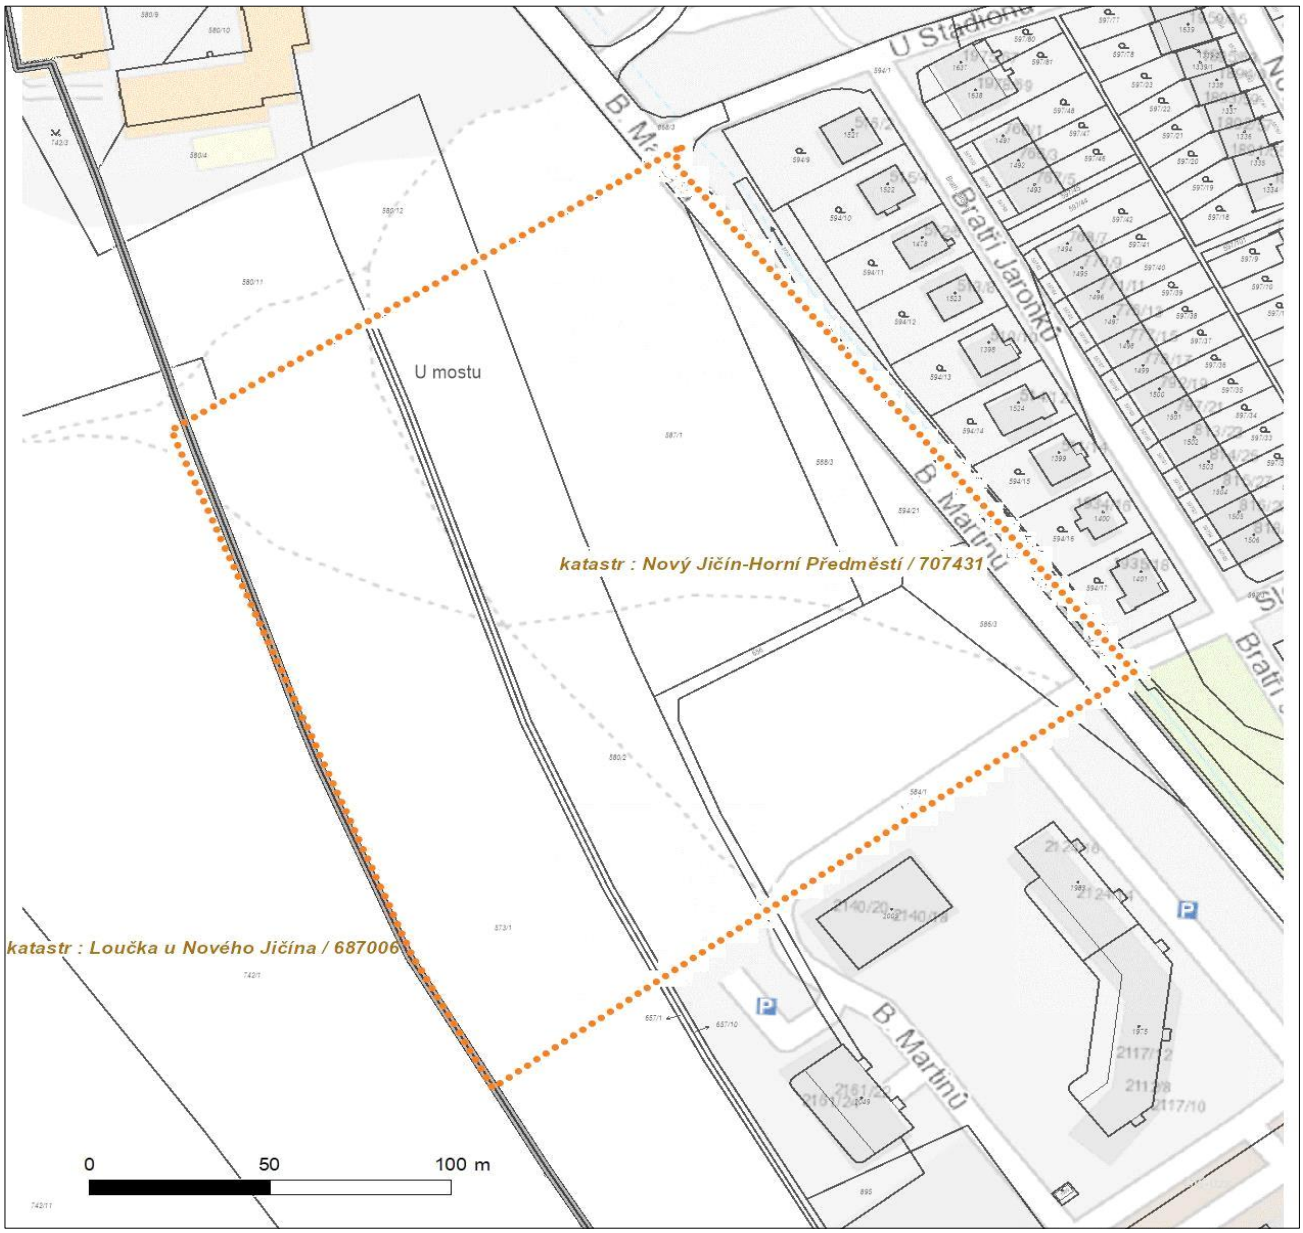

LEGENDA

- Nadzemní optické vedení
- Podzemní optické vedení
- Nadzemní metalické vedení
- Podzemní metalické vedení
- Radioreléový spoj vzduch
- Zájmové území
- Hranice katastrálního území

ŽADATEL
K[redacted]

NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE / LINKA	VYŘÍZENO DNE
0201825986		23.01.2025

Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a. s.

Název akce: **Bohuslava Martinů - koncepce zástavby**

Účel: **Územně plánovací informace**

Vážený zákazníku,
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0201825986 ze dne 23.01.2025, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle vědomí společnosti Telco Pro Services, a. s., se na Vámi vymezeném zájmovém území:
nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.

Zároveň si Vás dovolujeme upozornit, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 23.01.2026.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovolujeme upozornit, že sdělení o existenci či neexistenci sítí představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti Telco Pro Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti Telco Pro Services, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost Telco Pro Services, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dovolujeme rovněž upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti Telco Pro Services, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem


Telco Pro Services, a. s.
Praha, Praha 4
Duhová 1531/3
PSČ 140 00
IČ: 29148278

Přílohy
Situační výkres zájmového území

Platí pouze se sdělením číslo 0201825986.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území

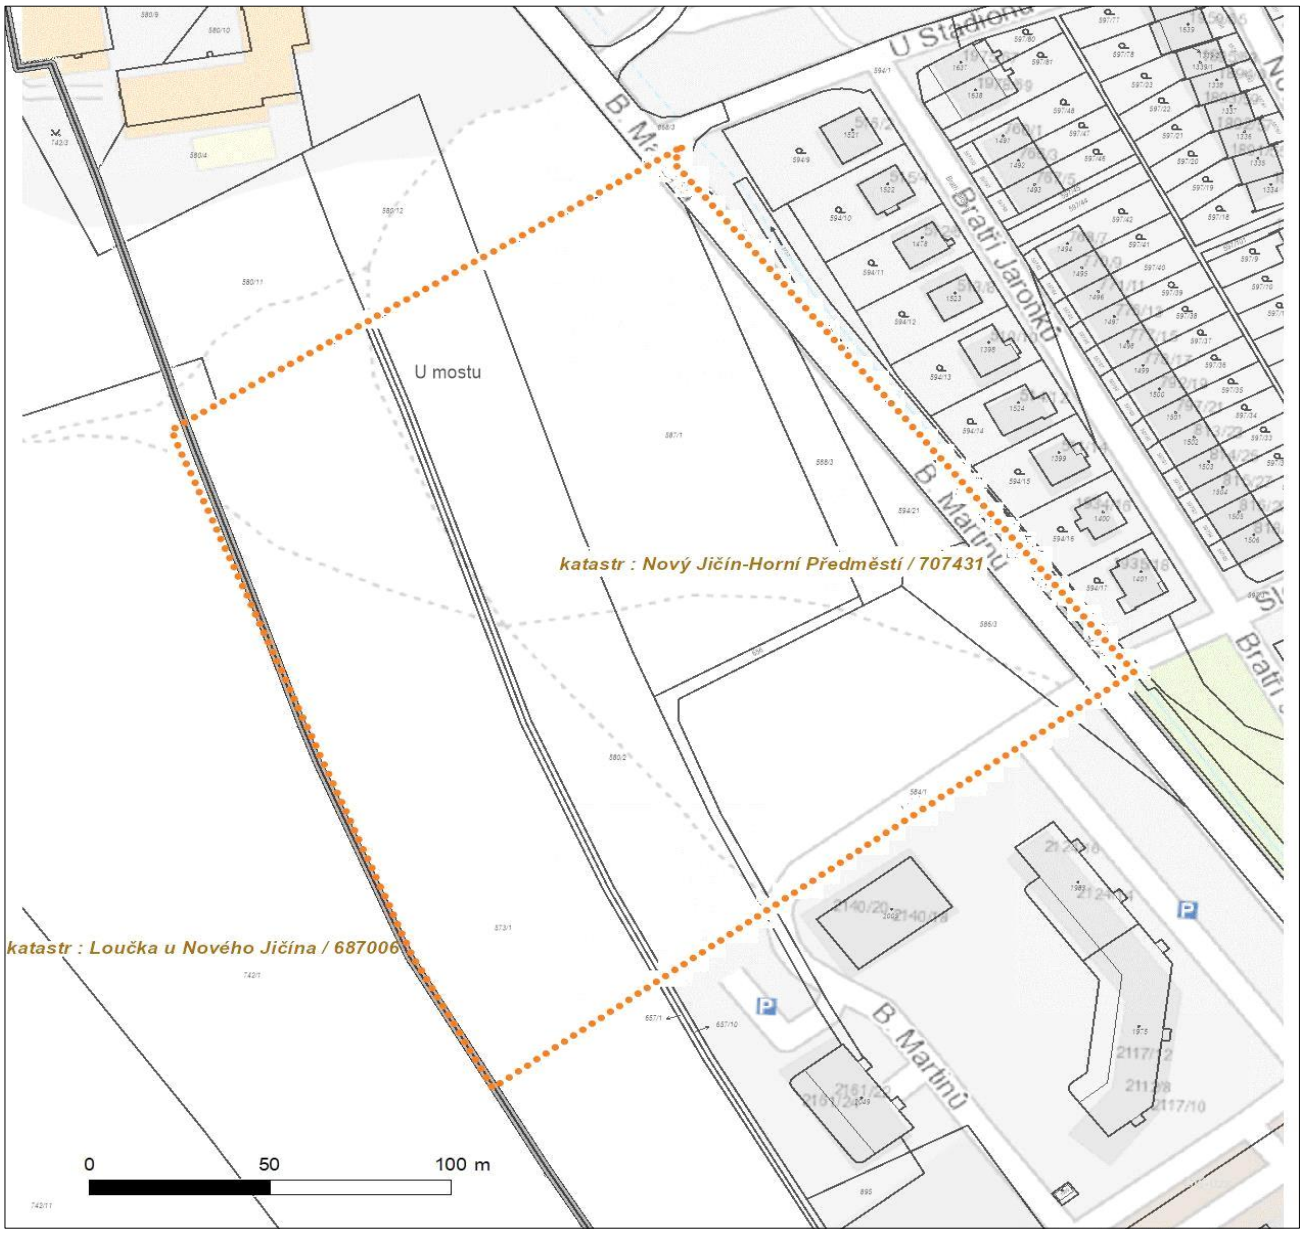

LEGENDA

- Nadzemní optické vedení
- Podzemní optické vedení
- Nadzemní metalické vedení
- Podzemní metalické vedení
- Radioreléový spoj vzduch
- Zájmové území
- Hranice katastrálního území

K[redacted] K[redacted]
74722 Dolní Benešov

Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.
se sídlem 28. října 1235/169,
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

Automatický systém
Značka: 9773/D001740/2025/AUTOMAT

Ostrava, dne: 23.1.2025

Věc: **Koncepční studie zástavby na ulici Bohuslava Martinů**

Na základě Vaší žádosti číslo 001740 / 2025 Vám zasíláme digitální data průběhů inženýrských sítí v majetku nebo provozování SmVaK Ostrava a.s.. Data byla vygenerována k datu zadání žádosti na základě Vámi zadaného polygonu a jsou přílohou emailu zaslaného na adresu krettkova@gmail.com spolu s tímto průvodním dopisem.

Pokud se v zadaném území připravuje nebo realizuje stavba SmVaK Ostrava a.s., tato není obsažena v digitálních datech. Podrobnější informace o připravované stavbě obdržíte v popisných informacích uvedených ve stanovisku k existenci sítí, případně pro správní řízení.

V případě, že stavebním záměrem může dojít k dotčení zařízení v majetku případně v provozování SmVaK Ostrava a.s., a jde o zařízení, které je v datech zaslaných e-mailem spolu s tímto dopisem označeno specifickým stylem čáry „čárkovaná“, jedná se o zařízení, jehož polohu se nám nepodařilo k dnešnímu dni přesně určit. Z uvedeného důvodu Vás v navazujícím stanovisku k existenci sítí, případně k projektové dokumentaci, po prostudování podané žádosti a ověření míry ohrožení zařízení SmVaK Ostrava a.s., budeme informovat o dalším postupu při upřesňování polohy uvedeného zařízení.
Upozorňujeme, že v případě nerespektování výše uvedeného a zpracování projektové dokumentace bez vyčkání na stanovisko k existenci sítí a zaslání korektních dat o poloze sítí, může být takto předložený projekt vrácen bez kladného stanoviska.

Toto sdělení nenahrazuje vyjádření SmVaK Ostrava a.s. o poloze inženýrských sítí a možnosti napojení a neslouží tak ani pro účely povolení stavby. Pro účely vyjádření sloužící pro požadovaný stupeň řízení či souhlasu, je nutné vyčkat na vyjádření, které bude zasláno v nejbližším termínu v rámci této podané žádosti, případně podat žádost novou s tímto požadavkem.

Žadatel o digitální data spolu s přijetím dat bere na vědomí, že:
- výstupy a informace z poskytnutých dat jsou aktuální k datu jejich pořízení.
- přesná poloha zařízení (vodního díla), která jsou předmětem poskytnutých dat, nemusí odpovídat jejich skutečné poloze v terénu a pro správné použití dat je potřeba zajistit si vytýčení sítí v terénu.
- poskytnutá data a výstupy nenahrazují vyjádření SmVaK Ostrava a.s. o poloze inženýrských sítí a možnosti napojení.
- nesmí bez souhlasu poskytovatele použít poskytnutých dat k reklamním účelům, dále je rozmnožovat, šířit, pronajímat či půjčovat nebo používat jako zdroj pro jiné informační systémy.

Tímto Vás informujeme v souladu s čl. 12 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (nařízení EU 2016/679), že jsou společností SmVaK Ostrava, a.s. zpracovávány osobní údaje uvedené v dotčené žádosti a veškeré osobní údaje spojené s plněním této žádosti, pro účely plnění povinností ze strany SmVaK Ostrava, a.s. a za účelem jejich eventuálního použití při realizaci práv a povinností žadatele včetně zajištění efektivní komunikace s žadatelem v nezbytném rozsahu.
Více informací o zpracování osobních údajů v souladu s čl. 13 a 14 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (nařízení EU 2016/679) společností SmVaK Ostrava, a.s. a o možnostech uplatnění jednotlivých práv žadatele je uvedeno v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na internetové adrese: www.smvak.cz.


S pozdravem



Ing. Lumír Pavelek
vedoucí technického odboru

Značka: 9773/D001740/2025/AUTOMAT

Severomoravské vodovody a kanalizace a.s.
28.října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
IČ: 45193665
DIČ: CZ45193665
smvak@smvak.cz
www.smvak.cz
Zákaznická linka: 800 292 400
Poruchová služba: 800 292 300
Společnost zapsána v obchodním rejstříku
Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 347

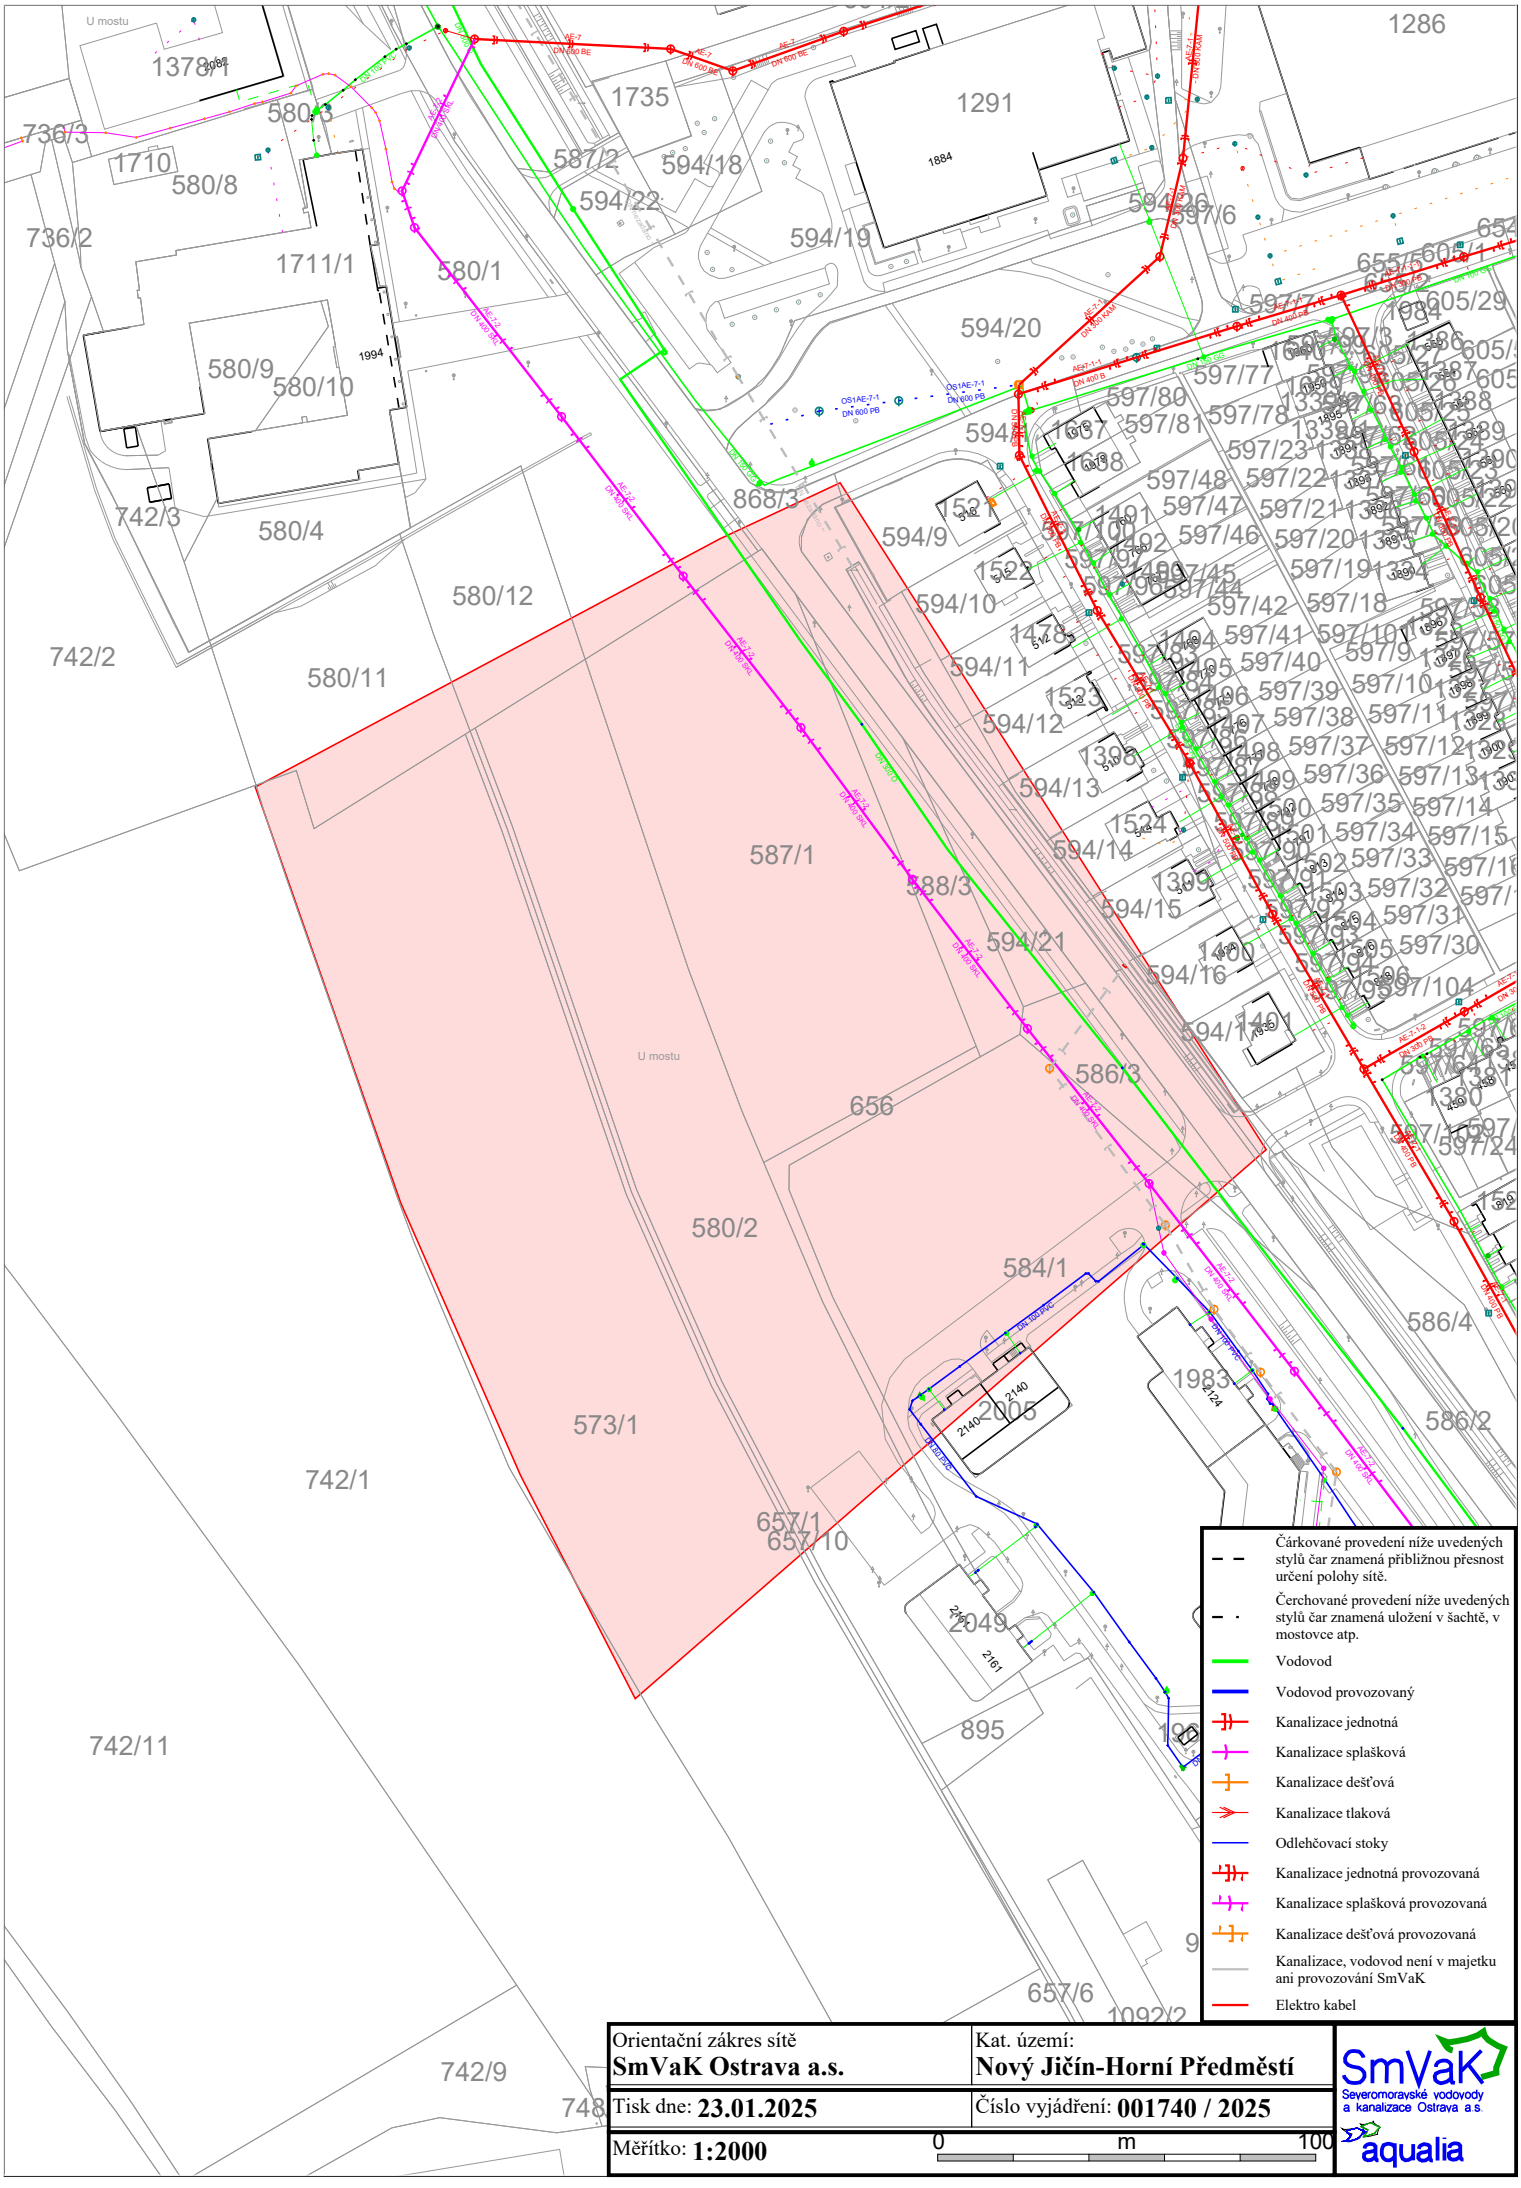
U mostu
1378/1
1735
1286
1291
1884
736/3
1710
580/8
580/3
587/2
594/18
594/22
736/2
1711/1
580/1
594/19
594/20
580/9
580/10
1994
742/3
580/4
868/3
594/9
580/12
742/2
580/11
594/10
594/11
594/12
594/13
594/14
594/15
594/16
587/1
588/3
594/21
U mostu
586/3
656
580/2
584/1
586/4
573/1
742/1
657/1
657/10
742/11
895
657/6
1092/2
742/9
748
Čárkované provedení níže uvedených stylů čar znamená přibližnou přesnost určení polohy sítě.
Čerchované provedení níže uvedených stylů čar znamená uložení v šachtě, v mostovce atp.
Vodovod
Vodovod provozovaný
Kanalizace jednotná
Kanalizace splašková
Kanalizace dešťová
Kanalizace tlaková
Odlehčovací stoky
Kanalizace jednotná provozovaná
Kanalizace splašková provozovaná
Kanalizace dešťová provozovaná
Kanalizace, vodovod není v majetku ani provozování SmVaK
Elektro kabel
Orientační zákres sítě
SmVaK Ostrava a.s.
Kat. území:
Nový Jičín-Horní Předměstí
Tisk dne: 23.01.2025
Číslo vyjádření: 001740 / 2025
Měřítko: 1:2000
0
m
100
SmVaK
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
aqualia

VYJÁDŘENÍ O POLOZE SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
a
A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

toto Vyjádření o poloze sítě elektronických komunikací („**Vyjádření**") a Všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací, které jsou přílohou Vyjádření („**Všeobecné podmínky ochrany**") vydává s odvoláním na příslušná ustanovení zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů („**ZoEK**"), na příslušná ustanovení zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů („**Stavební zákon**") a na příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („**Občanský zákoník**") společnost CETIN a.s., IČO: 04084063 („**CETIN**").

Číslo jednací: 21034/25 **Číslo žádosti: 0125 903 911 („Žádost")**

Název akce („**Stavba**")		Koncepční studie zástavby na Ulici Bohuslava Martinů
Důvod Vyjádření		Územně plánovací informace, regulační plán
Žadatel		K[redacted] K[redacted]
Stavebník		Město Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1/1, Nový Jičín, 74101
Zájmové území	Okres	Nový Jičín
	Obec	Nový Jičín
	Kat. území / č. parcely	Loučka u Nového Jičína; Nový Jičín-Horní Předměstí
Platnost Vyjádření		**23. 1. 2027 („Den pozbytí platnosti Vyjádření")**

1. Definice

1.1. Pro účely Vyjádření:

Důvod Vyjádření znamená důvod pro vydání Vyjádření určený Žadatelem v Žádosti;
POS znamená osobu určenou v čl. 2 Všeobecných podmínek ochrany;
SEK znamená komunikační vedení a zařízení sítě elektronických komunikací společnosti CETIN;
Situační výkres znamená výkres s výřezy účelové mapy SEK, který je přílohou Vyjádření;
Stavebník znamená (i) osobu určenou ve Vyjádření, (ii) Žadatele, (iii) a rovněž osobu, o které tak stanoví Stavební zákon;
Zájmové území znamená území určené a označené Žadatelem v Žádosti;
Žadatel znamená osobu určenou ve Vyjádření.

2. Vyjádření

2.1. Na základě všech údajů Žadatelem v Žádosti uvedených, a na základě údajů, které společnost CETIN eviduje o SEK v Zájmovém území ke dni podání Žádosti,

společnost CETIN:

a) potvrzuje, že v Zájmovém území **je umístěno SEK, v rozsahu určeném v Situačním výkresu**;
b) **souhlasí**, aby Stavebník, za splnění podmínek určených v odst. 2.1 písm. c) Vyjádření, v Zájmovém území provedl Stavbu;
c) určuje pro ochranu SEK podmínky určené ve Všeobecných podmínkách ochrany;
d) určuje, že přeložení SEK, je-li nezbytné, zajistí společnost CETIN, a to na základě písemné smlouvy uzavřené mezi společností CETIN a stavebníkem Stavby;
e) upozorňuje, že přeložení SEK nesmí být provedeno, bez toho, aniž by mezi společností CETIN a stavebníkem Stavby byla uzavřena písemná smlouva o přeložení SEK.


3. Ostatní

3.1. Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území a pro Důvod Vyjádření.
3.2. V Den pozbytí platnosti Vyjádření pozbývá Vyjádření platnosti.
3.3. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společností CETIN jsou dostupné na stránce https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju.
3.4. V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku **+420 800 630 630**.

Přílohami Vyjádření jsou:

- *Všeobecné podmínky ochrany*
- *Informace k vytyčení SEK*
- *Informace o možnostech napojení na SEK*
- *Situační výkres (obsahuje Zájmové území a výřezy účelové mapy SEK)*

Vyjádření vydala společnost CETIN dne: 23. 1. 2025.

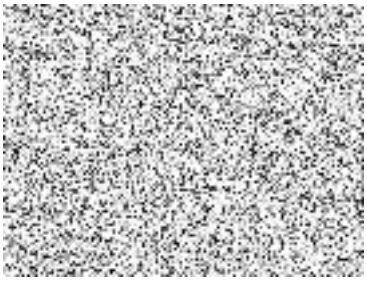

Číslo jednací: 21034/25 Číslo žádosti: 0125 903 911

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN

1. PLATNOST A ÚČINNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK OCHRANY

1.1. Tyto Všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „**VPO**“) jsou přílohou Vyjádření.
1.2. V případě rozporu mezi Vyjádřením a VPO má přednost Vyjádření, pokud není VPO výslovně určeno jinak.
1.3. VPO nabývají účinnosti okamžikem odeslání Vyjádření na adresu elektronické pošty nebo adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy, určenou Žadatelem v Žádosti.

2. DEFINICE

2.1. Pro účely VPO:

„**CETIN**“ znamená obchodní korporace CETIN a.s., IČO: 04084063;
„**Den**“ znamená kalendářní den;
„**Kabelovod**“ znamená věc nemovitou sestávající z tělesa kabelovodu a kabelových komor, sloužící k zatahovaní kabelů a ochranných trubek;
„**Občanský zákoník**“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
„**POS**“ znamená Jiří Buczek, tel.: 602 450 122, e-mail: jiri.buczek@cetin.cz, a to ke dni vydání Vyjádření;
„**Pracovní den**“ znamená Den, kromě soboty, neděle, a státních svátků a ostatních svátků dle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů;
„**Příslušné požadavky**“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;
„**Překládka**“ znamená stavbu spočívající ve změně trasy nebo místa umístění SEK;
„**SEK**“ znamená komunikační vedení a zařízení sítě elektronických komunikací společnosti CETIN;
„**Stavba**“ znamená stavbu určenou Vyjádřením, a rovněž stavbu, o které tak stanoví Stavební zákon;
„**Stavebník**“ znamená (i) osobu určenou ve Vyjádření, (ii) Žadatele, (iii) osobu, o které tak stanoví Stavební zákon, (iv) osobu Stavebníkem pověřenou či zmocněnou;
„**Stavební zákon**“ znamená zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů;
„**Vyjádření**“ znamená vyjádření o poloze sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 23. 1. 2025 pod č.j 21034/25;
„**Zájmové území**“ znamená území určené a označené Žadatelem v Žádosti;
„**Situační výkres**“ znamená výkres s výřezy účelové mapy SEK, který je přílohou Vyjádření;
„**ZoEK**“ znamená zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů;
„**Žadatel**“ znamená osobu určenou ve Vyjádření;
„**Žádost**“ znamená Žádost určenou ve Vyjádření.

3. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA

3.1. SEK je obecně prospěšným zařízením, zřízeným a provozovaným ve veřejném zájmu, a je chráněno Příslušnými požadavky.
3.2. SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož šíře činí šíři určenou ZoEK a/nebo šíři určenou rozhodnutím o ochranném pásmu, vydaným dle Stavebního zákona.
3.3. Stavebník je povinen při provádění Stavby a jakýchkoliv jiných dalších prací, při odstraňování havárií, a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy, a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná ZoEK, a Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnost Stavebníka dle odst. 3.3. VPO se vztahuje rovněž na SEK umístěné a provozovanému mimo Zájmové území.
3.4. Stavebník je povinen rozpor mezi údaji v Situačním výkresu a skutečným stavem, bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění, oznámit POS.
3.5. Stavebník je povinen poškození či krádež SEK bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění, telefonicky oznámit dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.
3.6. Požaduje-li Stavebník, aby se společnost CETIN jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo vydáno Vyjádření, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, má právo kontaktovat POS.

4. PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROJEKTOVÁNÍ A PŘÍPRAVĚ STAVBY

4.1. Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby a) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, ze ZoEK a ze Stavebního zákona, b) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a c) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle projektové dokumentace byla společnost CETIN schopna bez jakýkoliv omezení a překážek provozovat SEK, provádět jeho údržbu a opravy.
4.2. Není-li projektovou dokumentací zajištěno splnění všech požadavků určených v odst. 4.1. VPO, vyvolá Stavebník Překládku.
4.3. Činí-li výška projektované Stavby nebo její úpravy či změny nebo dočasného objektu zařízení staveniště Stavby (jeřáb, konstrukce atd.), více než 15 m nad zemským povrchem, je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS, a získat od společnosti CETIN konkrétní stanovisko a podmínky ochrany k radiovým trasám SEK, a vyjádření společnosti CETIN o tom, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras SEK je zakresleno do Situačního výkresu.
4.4. Ochranné pásmo radiových tras SEK je zakresleno do Situačního výkresu.
4.5. Nachází-li se v Zájmovém území podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník ve vztahu k projektové dokumentaci povinen zajistit požadavky, určené v odst. 4.1. VPO. Není-li projektovou dokumentací zajištěno splnění všech požadavků určených v odst. 4.1. VPO, vyvolá Stavebník Překládku.

4.6. Při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) trakčních vedení, je Stavebník povinen provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovat ochranná opatření, to vše dle Příslušných požadavků a v souladu s nimi. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání povolení Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.

4.7. Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a projednat s POS (a) každý případ, ve kterém je trajektorie podvrtu a protlaku vedena ve vzdálenosti menší, než 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.

4.8. Je-li Stavba umístěna nebo má-li být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než 1 m od Kabelovodu, nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší než 1 m nad nebo 2m pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník povinen zakreslit rovněž profil kabelové komory.

5. PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY

5.1. Před započetím zemních prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen vytýčit trasu SEK na terénu. Osobu, která bude zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět, je Stavebník povinen s vytýčenou trasou SEK seznámit. Porušil-li Stavebník povinnost určenou v tomto odst. 5.1. VPO odpovídá společnosti CETIN za náklady a škodu, vzniklé porušením povinnosti a je povinen je společnosti CETIN uhradit.

5.2. Nejpozději pět (5) Pracovních dnů před započetím prací na Stavbě je Stavebník povinen započetí prací oznámit společnosti CETIN zasláním na adresu elektronické pošty POS; oznámení musí obsahovat alespoň číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.

5.3. Stavebník je povinen SEK zabezpečit a zajistit proti mechanickému poškození, zejména dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK nebo jiným vhodným způsobem. Do okamžiku zajištění a zabezpečení ochrany SEK způsobem určeným dle předchozí věty, nemá Stavebník právo přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního SEK je dostatečná, a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.

5.4. Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místě, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen provádět zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupu nadzemního SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK, která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního SEK. Stavebník je povinen zajistit, že bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN nedojde ke: a) změně nivelety terénu, (b) výsadbě trvalých porostů, nebo (c) změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Je-li SEK odkryta, je Stavebník povinen SEK, po dobu, po kterou trvá odkrytí, zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

5.5. Zjistil-li Stavebník rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen (i) bezodkladně přerušit práce a (ii) oznámit zjištěný rozpor POS, zasláním na adresu elektronické pošty POS. Do doby, než Stavebník od společnosti CETIN obdrží písemný souhlas s pokračováním v pracích, nemá právo v pracích ve vztahu ke Stavbě pokračovat.

5.6. Stavebník nemá právo bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením souvisejícím se SEK. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN nemá Stavebník právo umístit nad trasou Kabelovodu žádnou síť technické infrastruktury v podélném směru.

5.7. Byla-li SEK odkryta, je Stavebník povinen nejméně tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK, písemně oznámit POS zakrytí SEK, a vyzvat POS ke kontrole SEK před zakrytím. Oznámení dle předchozí věty musí obsahovat alespoň předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník nemá právo uskutečnit zakrytí do doby, než obdržel od POS písemný souhlas se zakrytím.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1. VPO se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, ZoEK a Stavebním zákonem.

6.2. Stavebník má právo užít informace, data a dokumentaci obsaženoé ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byly poskytnuty. Stavebník nemá právo, vyjma případů výslovně určených ve VPO, informace, data a dokumentaci obsaženou ve Vyjádření rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užití třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.

6.3. Porušil-li Stavebník kteroukoliv povinnost určenou ve Vyjádření a/nebo ve VPO, je povinen nahradit společnosti CETIN v celém rozsahu škodu, vzniklou porušením takové povinnosti.

6.4. Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely VPO rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

a) v listinné podobě;
b) datovou zprávou prostřednictvím informačního systému datových schránek;
c) e-mailovou zprávou podepsanou zaručeným elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů;
d) e-mailovou zprávou zaslanou z adresy kontaktní osoby strany na adresu kontaktní osoby druhé strany určenou v Žádosti nebo ve Vyjádření nebo ve VPO.

Číslo jednací: 21034/25 Číslo žádosti: 0125 903 911

Informace o možném napojení na SEK

Společnost CETIN a.s. ("CETIN") Vám s odvoláním na příslušná ustanovení Stavebního zákona poskytuje tyto informace o podmínkách napojení Stavby a/nebo budovy označené v Žádosti na již existující SEK:

a) abychom Vám mohli sdělit konkrétní podmínky pro napojení Stavby a/nebo budovy označené v Žádosti na již existující SEK, vyplňte a odešlete prosím formulář dostupný na https://www.cetin.cz/web/dokumentace-site/stanoveni-podminek-pripojeni . Po odeslání formuláře se s Vámi spojí kontaktní osoba ze společnosti CETIN, která pro Vás bude koordinátorem případného napojení Stavby a/nebo budovy označené v Žádosti („**Kontaktní osoba CETIN**"). Kontaktní osoba CETIN Vám poskytne informace o technickém řešení napojení Stavby a/nebo budovy označené v Žádosti na již existující SEK a stanoví přípojný bod na již existující SEK;
b) předpokladem pro napojení Stavby a/nebo budovy označené v Žádosti na již existující SEK je získání všech povolení a souhlasů vyžadovaných platnými právními předpisy pro vybudování té části SEK, která je nezbytná pro napojení Stavby a/nebo budovy označené v Žádosti na již existující SEK, je-li povolení a souhlasů dle platných právních předpisů pro vybudování SEK třeba, a rovněž splnění veškerých technických podmínek pro napojení na již existující SEK;

Další pro Vás užitečné informace k napojení na SEK:

a) pokud Vaše Stavba bude umísťována na základě povolení, doporučujeme, aby žádost o vydání povolení, obsahovala rovněž stavbu přípojky k SEK;
b) doporučujeme stavbu přípojky k SEK v žádosti o vydání povolení označit jako stavební objekt - „*SO trasa SEK společnosti CETIN*";
c) trasu přípojky k SEK a místo napojení přípojky k SEK na již existující SEK konzultujte prosím s Kontaktní osobou CETIN;
d) v případě, že jste dali na naše doporučení, a Vaše žádost o vydání povolení Stavby obsahovala rovněž stavbu přípojky k SEK, informujte Kontaktní osobu CETIN o nabytí právní moci povolení vydaného na Stavbu a stavbu přípojky k SEK. Kontaktní osoba CETIN se s Vámi dohodne na zajištění provedení stavby přípojky k SEK;
e) stavíte-li budovu a/nebo je-li budova podstatně rekonstruována, mějte prosím na paměti, že budova musí být uvnitř vybavena fyzickou infrastrukturou, která umožní zavedení sítě elektronických komunikací až do koncového bodu sítě v prostoru budovy, který užívá koncový uživatel, budova musí být vybavena přístupovým bodem budovy – tyto požadavky na budovu jsou určeny právním předpisem, zákonem č. 194/2017Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
f) doporučujeme, abyste budovu připravili na následné vybudování vnitřních komunikačních rozvodů (např. trubkováním ve zdivu) nebo vybudovali vnitřní komunikační rozvody vlastní, tak, aby umožnily napojení k SEK;
g) stavíte-li budovu, mějte na paměti, že budova musí umožňovat vstup silnoproudých a komunikačních kabelů do budovy, umístění rozvodných skříní a provedení vnitřních silnoproudých a komunikačních rozvodů až ke koncovému bodu sítě. Vnitřní komunikační rozvody musí splňovat požadavky na zabezpečení proti zneužití;
h) CETIN Vám nabízí zhotovení typového projektu pro realizaci vnitřních rozvodů, koncového bodu sítě a řešení vstupu vedení SEK ke koncovému bodu sítě. Máte-li o zhotovení typového projektu zájem, prosím obraťte se na Kontaktní osobu CETIN, dohodne s Vámi vše potřebné.

Požadujete-li jakékoliv další informace o možném napojení Stavby a/nebo budovy označené v Žádosti na již existující SEK, prosíme kontaktujte Kontaktní osobu CETIN.

Číslo jednací: 21034/25 Číslo žádosti: 0125 903 911

Informace k vytyčení SEK

Požadujete-li vytyčit SEK, kontaktujte prosím osoby určené níže:

CETIN a.s. - středisko Morava sever

se sídlem: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
IČ: 04084063 DIČ: CZ04084063
kontakt: tel: 238462175 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

CETIN a.s. - středisko Morava sever

se sídlem: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
IČ: 04084063 DIČ: CZ04084063
kontakt: tel: 238462489 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

Vegacom, a.s. - výhradní dodavatel společnosti CETIN a.s.

se sídlem: Pohraniční 52/23, 703 00 Ostrava
IČ: 25788680 DIČ: CZ25788680
kontakt: Ing. Lubomír Vařecha, mobil: 725820762, e-mail: varecha@vegacom.cz
Hurníková Hana, mobil: 725820758, e-mail: hurnikova@vegacom.cz

ALPROTEL GROUP, s.r.o.

se sídlem: Dobrá 543 Frýdek-Místek PSČ 739 51
IČ: 25863037 DIČ: CZ25863037
kontakt: Libor Kašperlík, mobil: 602783894, e-mail: kasperlik@alprotel.cz

GIS-STAVINVEX, a.s.

se sídlem: Bučinská 1733, 735 41 Petřvald
IČ: 25163558 DIČ: CZ25163558
kontakt: Ing. Adriana Gocieková, mobil: 731 204 729, tel/fax: 596 541 102, ostrava@gis-stavinvex.cz

Josef Matoušek

se sídlem: [redacted], Ostrava-Poruba, PSČ: 708 00
IČ: 75591961 DIČ: 6404090748
kontakt: Josef Matoušek, mobil: 602 516 579, e-mail: [redacted]

KATES, spol. s r.o.

se sídlem: Důlní 889, 735 35 Horní Suchá
IČ: 47680954 DIČ:
kontakt: Pavel Štěpán, tel.: 596426011, mobil: 604 797 271, e-mail: vytyceni@kates.cz

Daniel Kusák

se sídlem: [redacted] 742 21 Kopřivnice
IČ: 63341620 DIČ:
kontakt: Daniel Kusák, mobil: 602445980, e-mail: vytyc@seznam.cz

OPTOMONT, a.s.

se sídlem: Na Najmanské 915, 710 00 Ostrava
IČ: 25355759 DIČ: CZ25355759
kontakt: Bogdan Kaleta, tel.: 558340911, mobil: 721521807, e-mail: bogdan.kaleta@optomont.cz


Číslo jednací: 21034/25 Číslo žádosti: 0125 903 911

Rostislav Ralidiák
se sídlem: [redacted] PSČ 73301
IČ: 70244090 DIČ: CZ70244090
kontakt: Rostislav Ralidiák, mobil: 602 749 579, e-mail: trasovani@atlas.cz

Sitel, spol. s r.o., oblast Ostrava
se sídlem: U studia 2253/28, 700 30 Ostrava-Zábřeh
IČ: 44797320 DIČ: CZ 44797320
kontakt: Pavla Czebe, mobil: 731 589 566, e-mail: pczebe@sitel.cz

(tiskový formát A3) Příloha k Vyjádření č.j.: 21034/25 Číslo žádosti: 0125 903 911

SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ

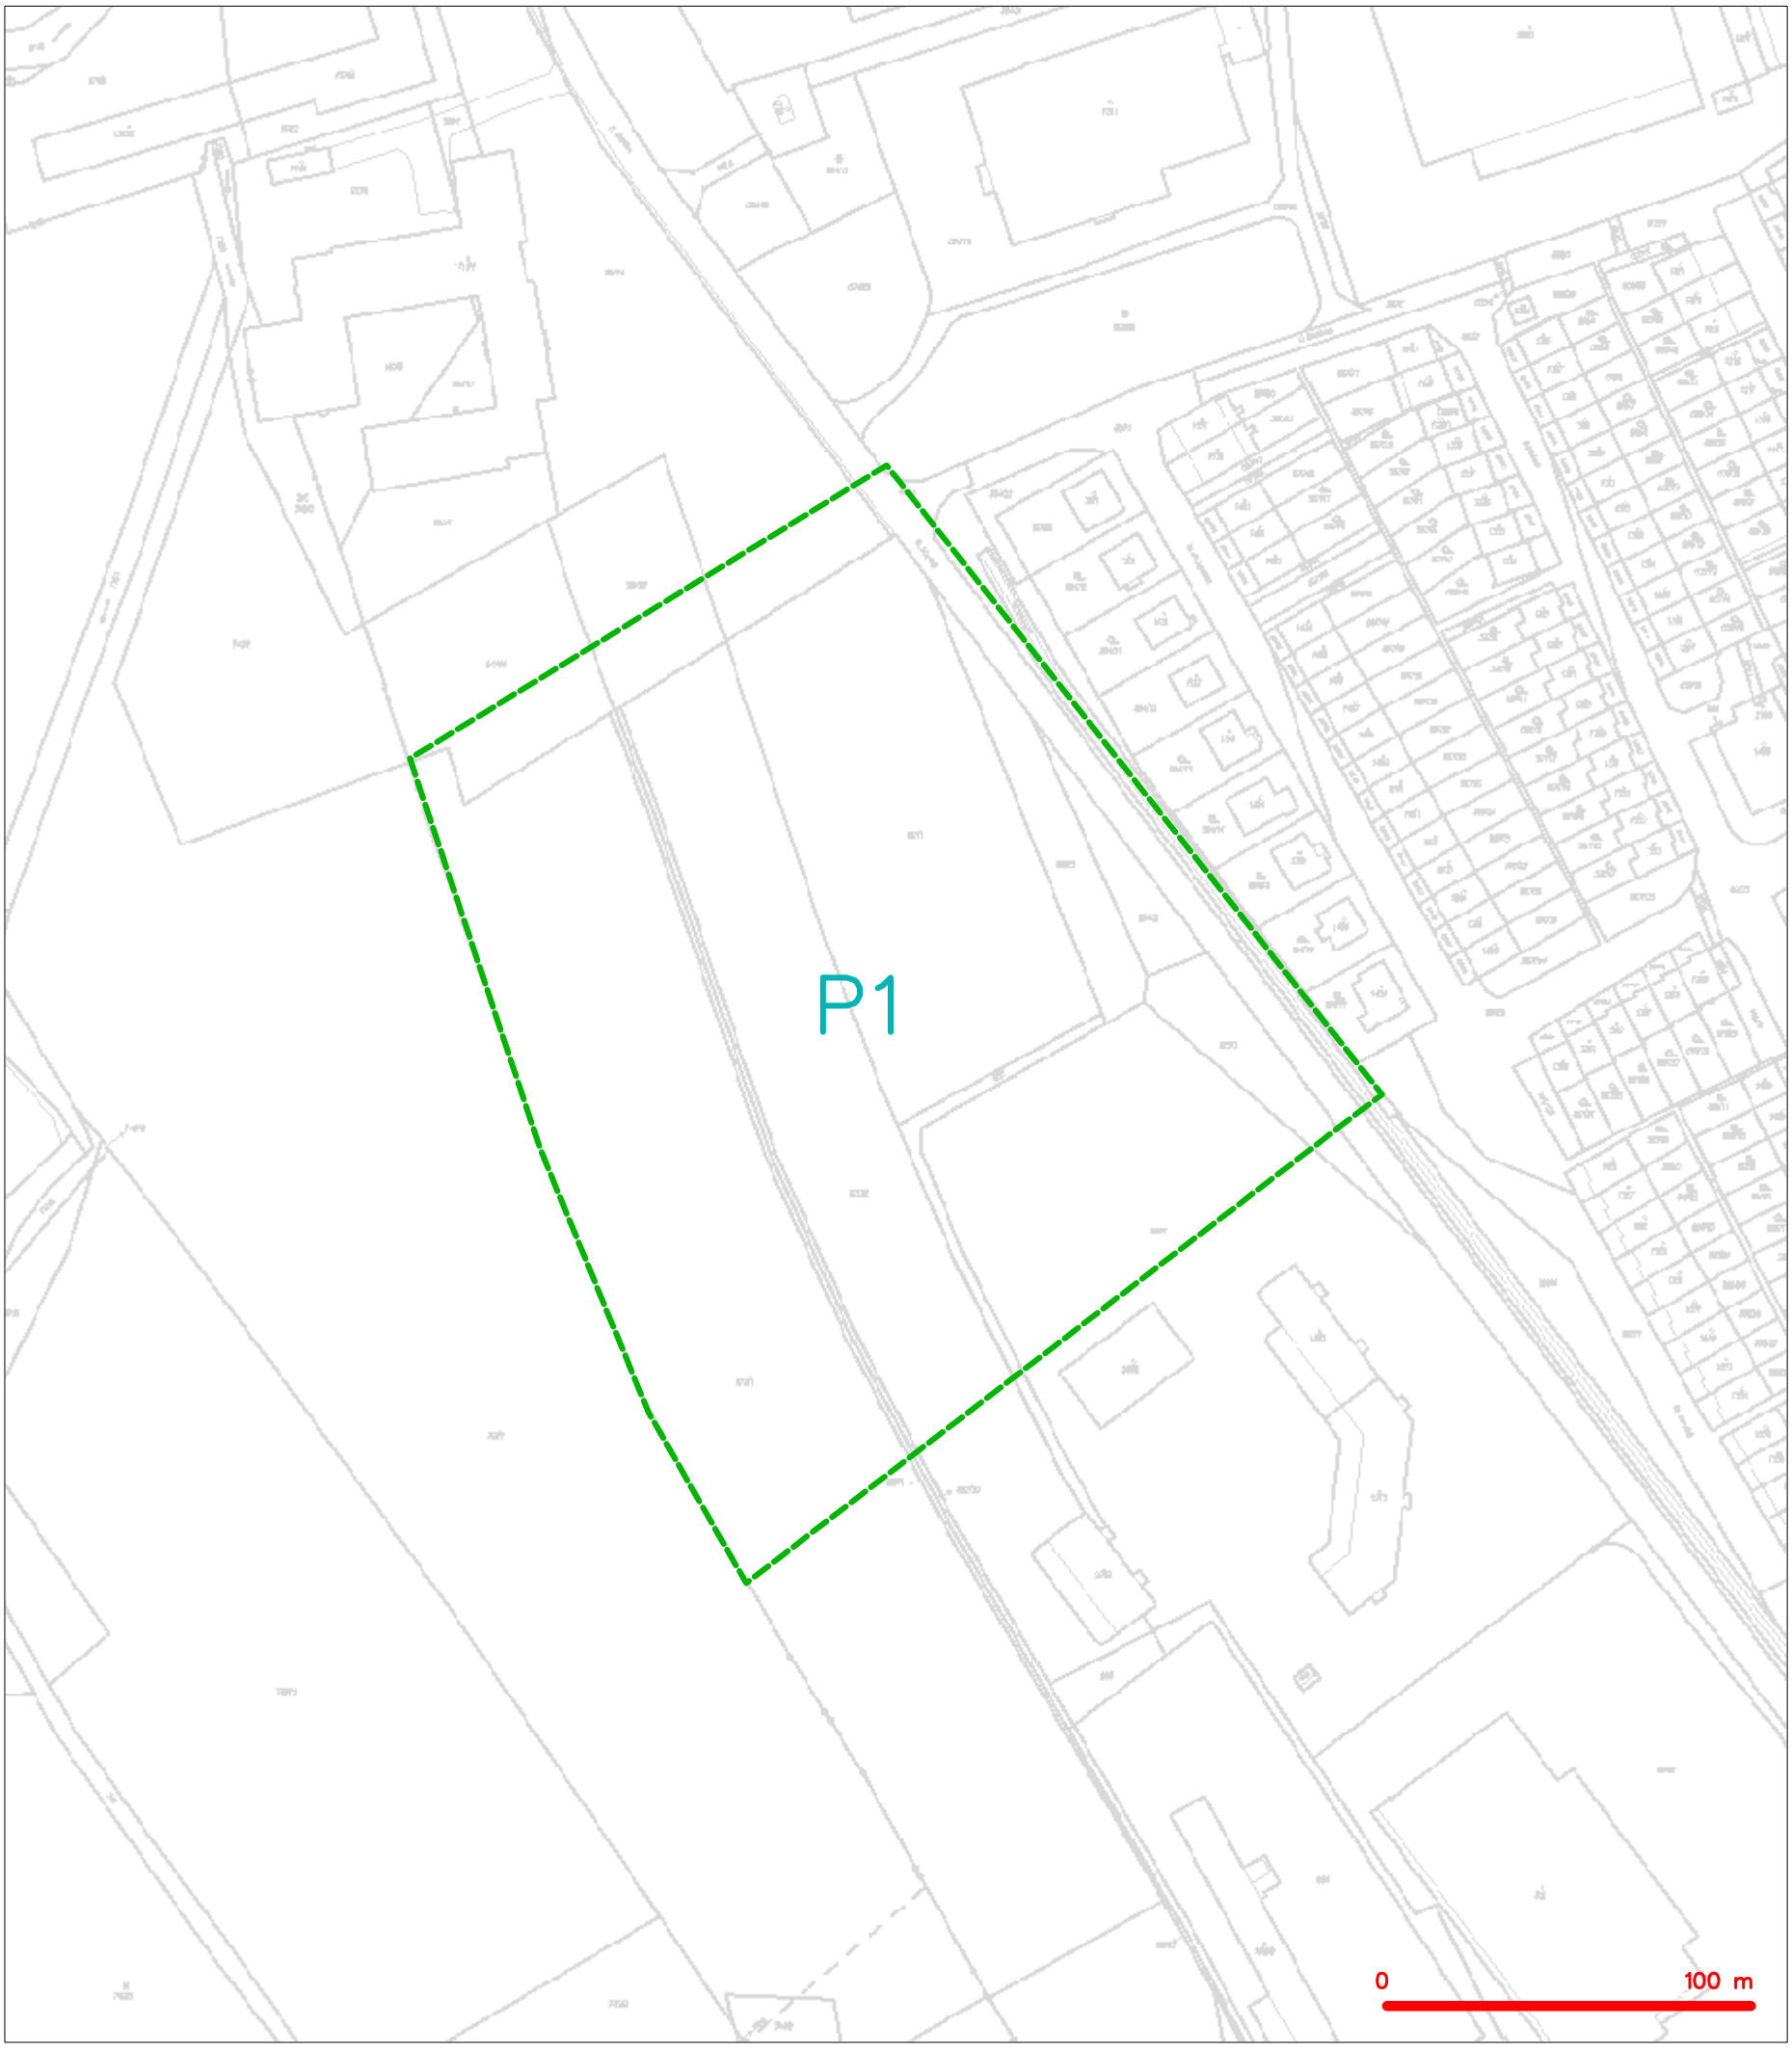


LEGENDA

hranice zájmového území k vyjádření



SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1

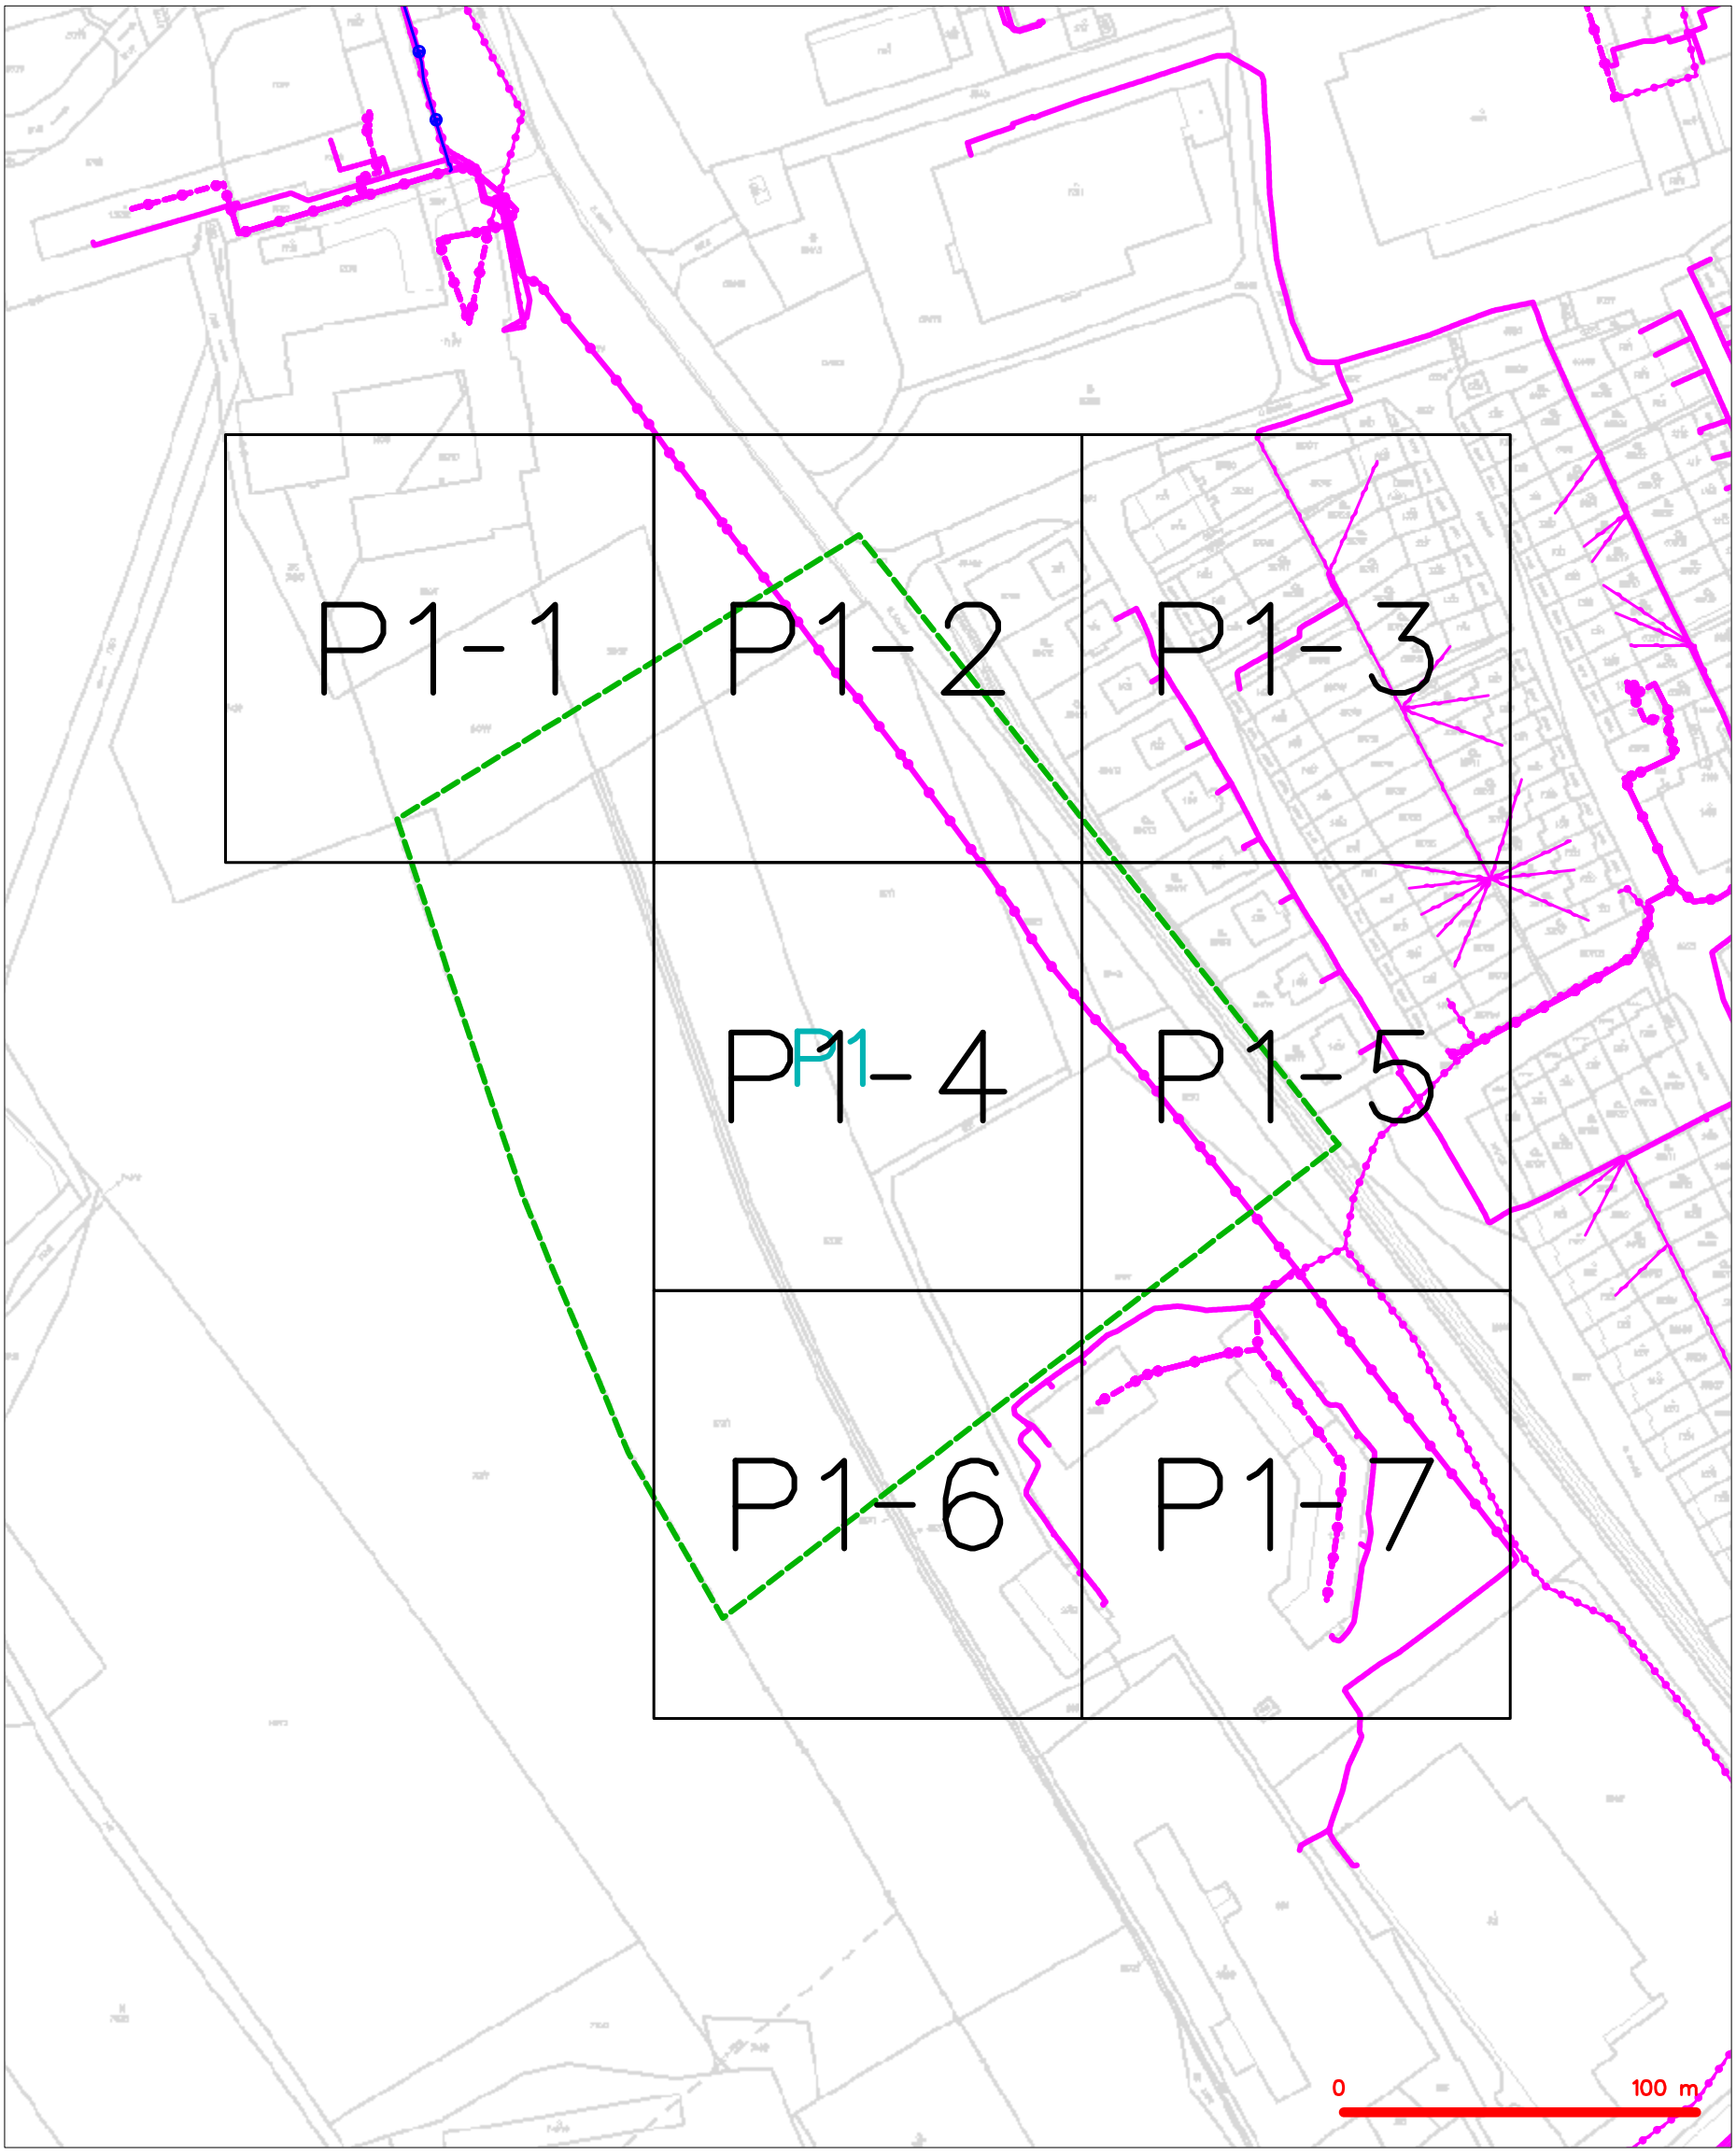


LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

(tiskový formát A3) Příloha k Vyjádření č.j.: 21034/25 Číslo žádosti: 0125 903 911

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-1

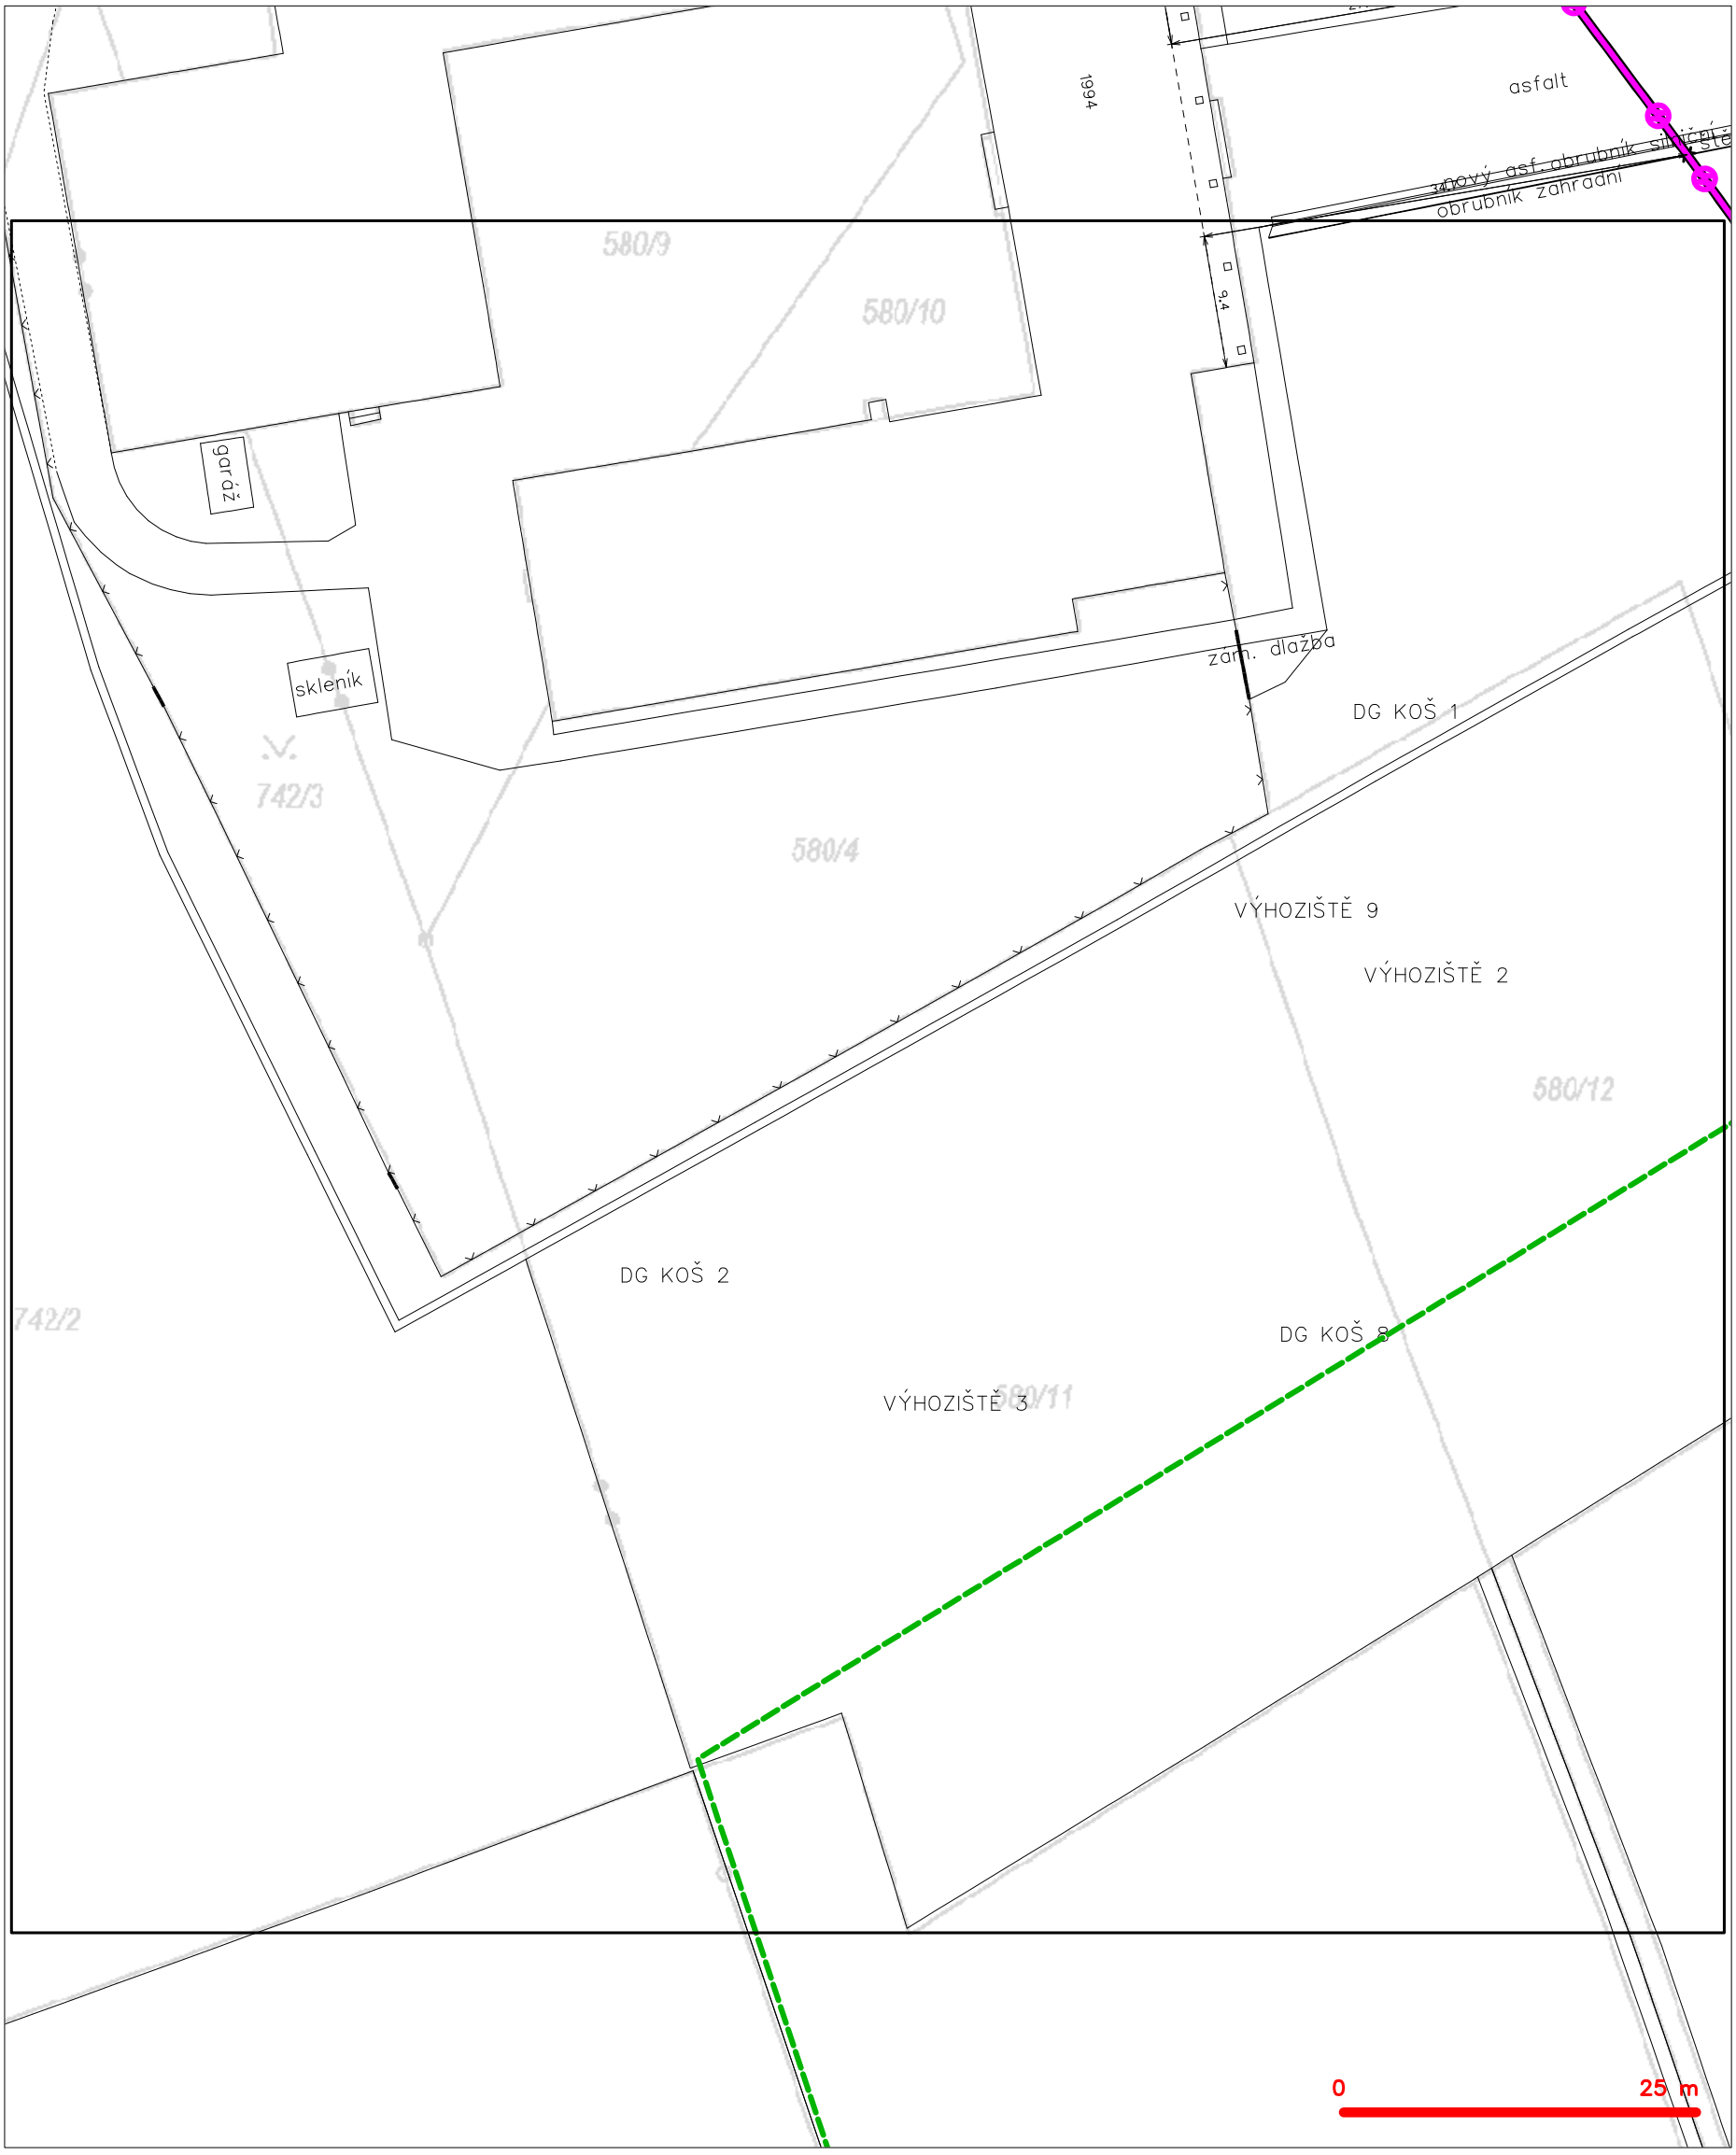


LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN

(tiskový formát A3) Příloha k Vyjádření č.j.: 21034/25 Číslo žádosti: 0125 903 911

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-2

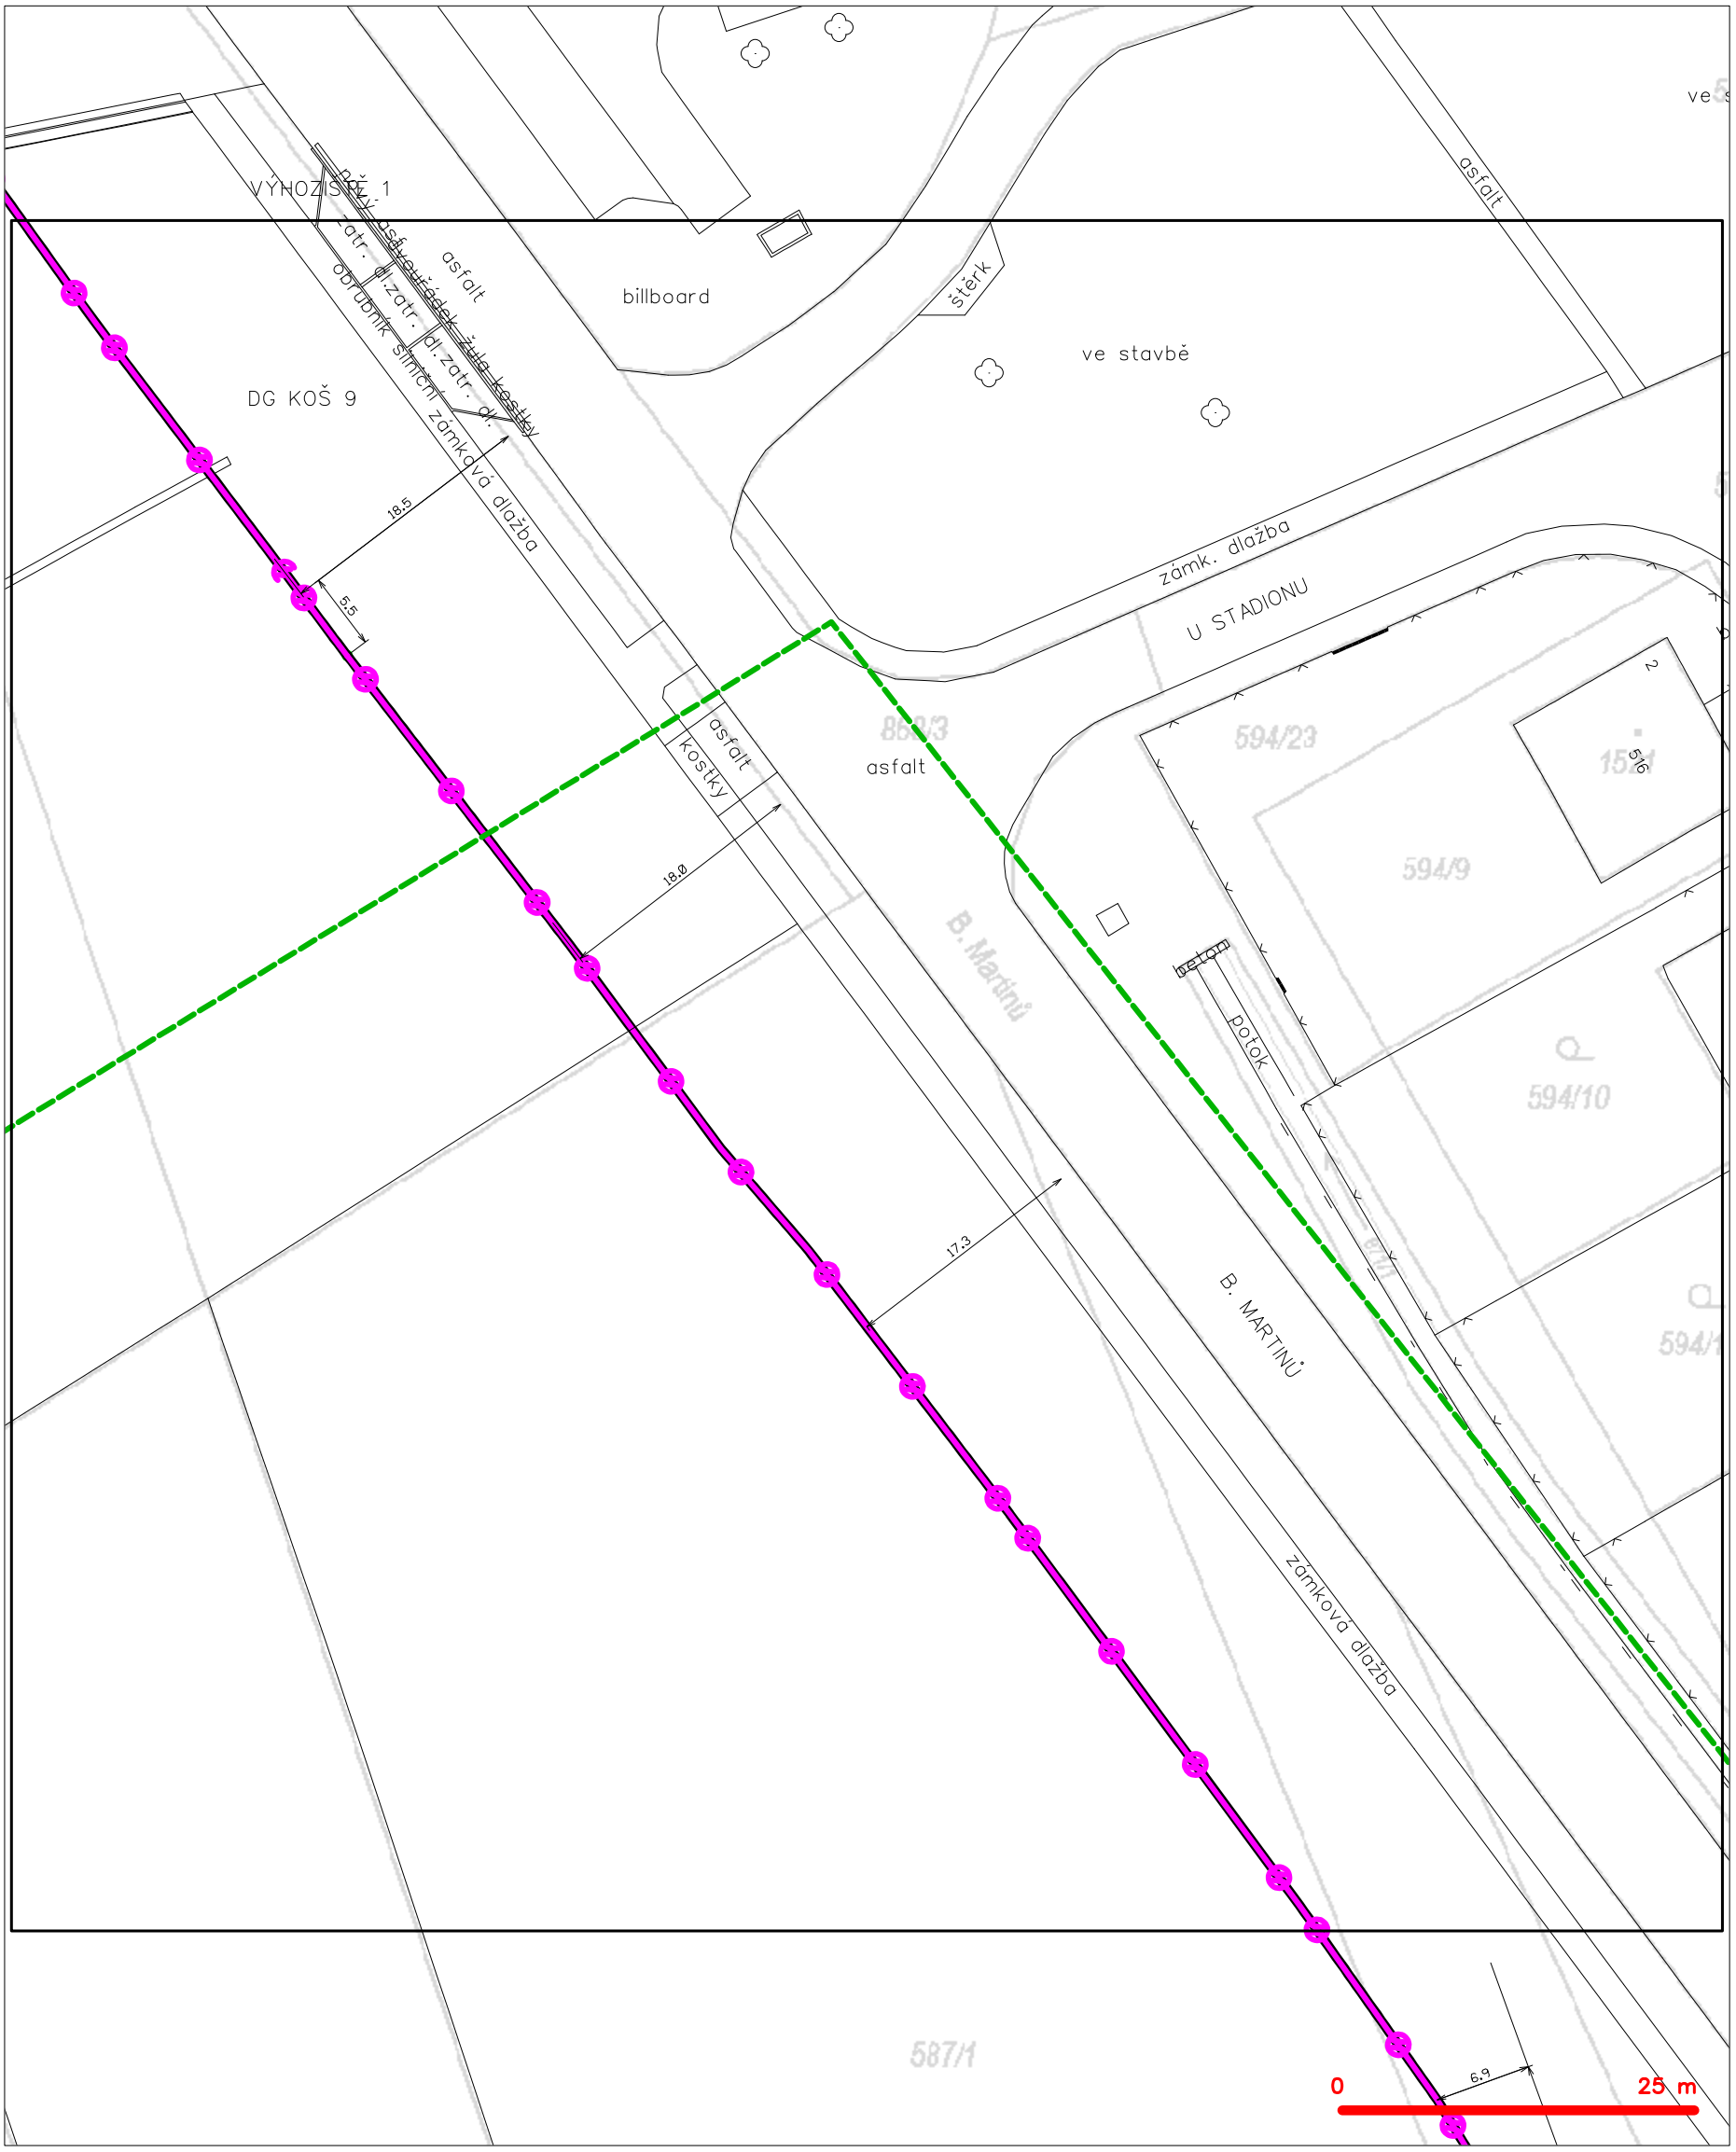


LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN

(tiskový formát A3) Příloha k Vyjádření č.j.: 21034/25 Číslo žádosti: 0125 903 911


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-3

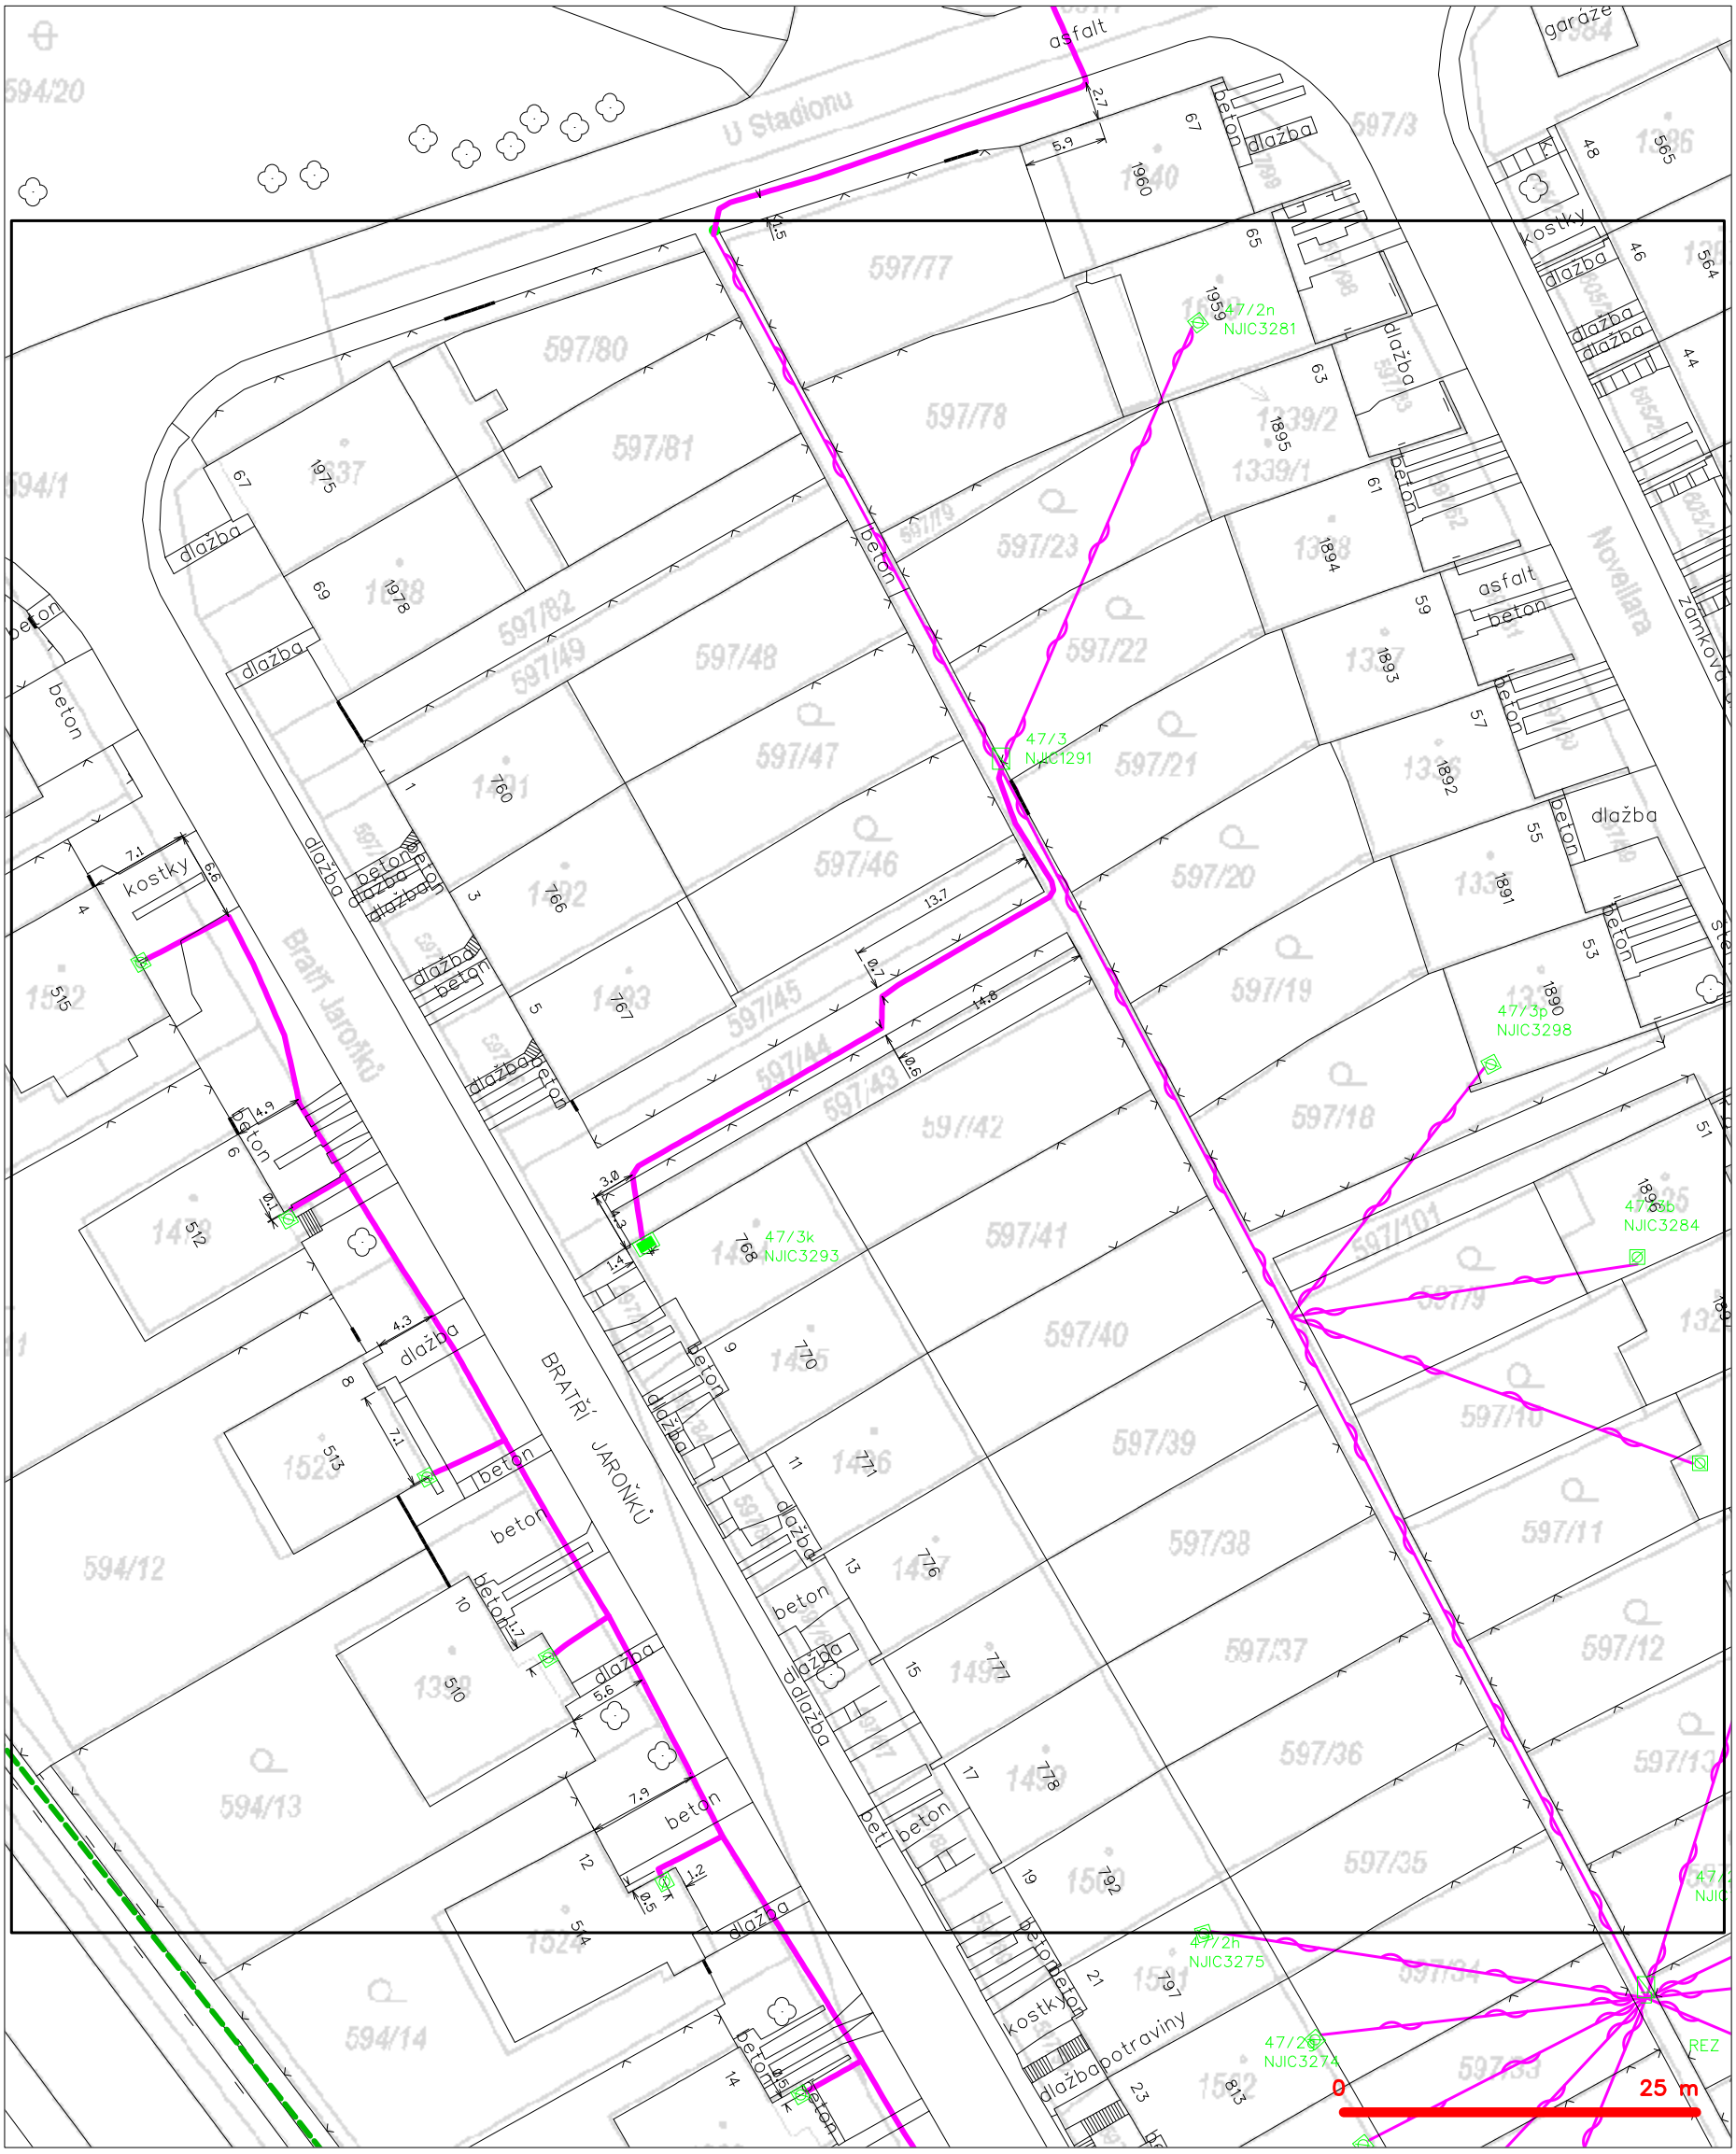

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-4

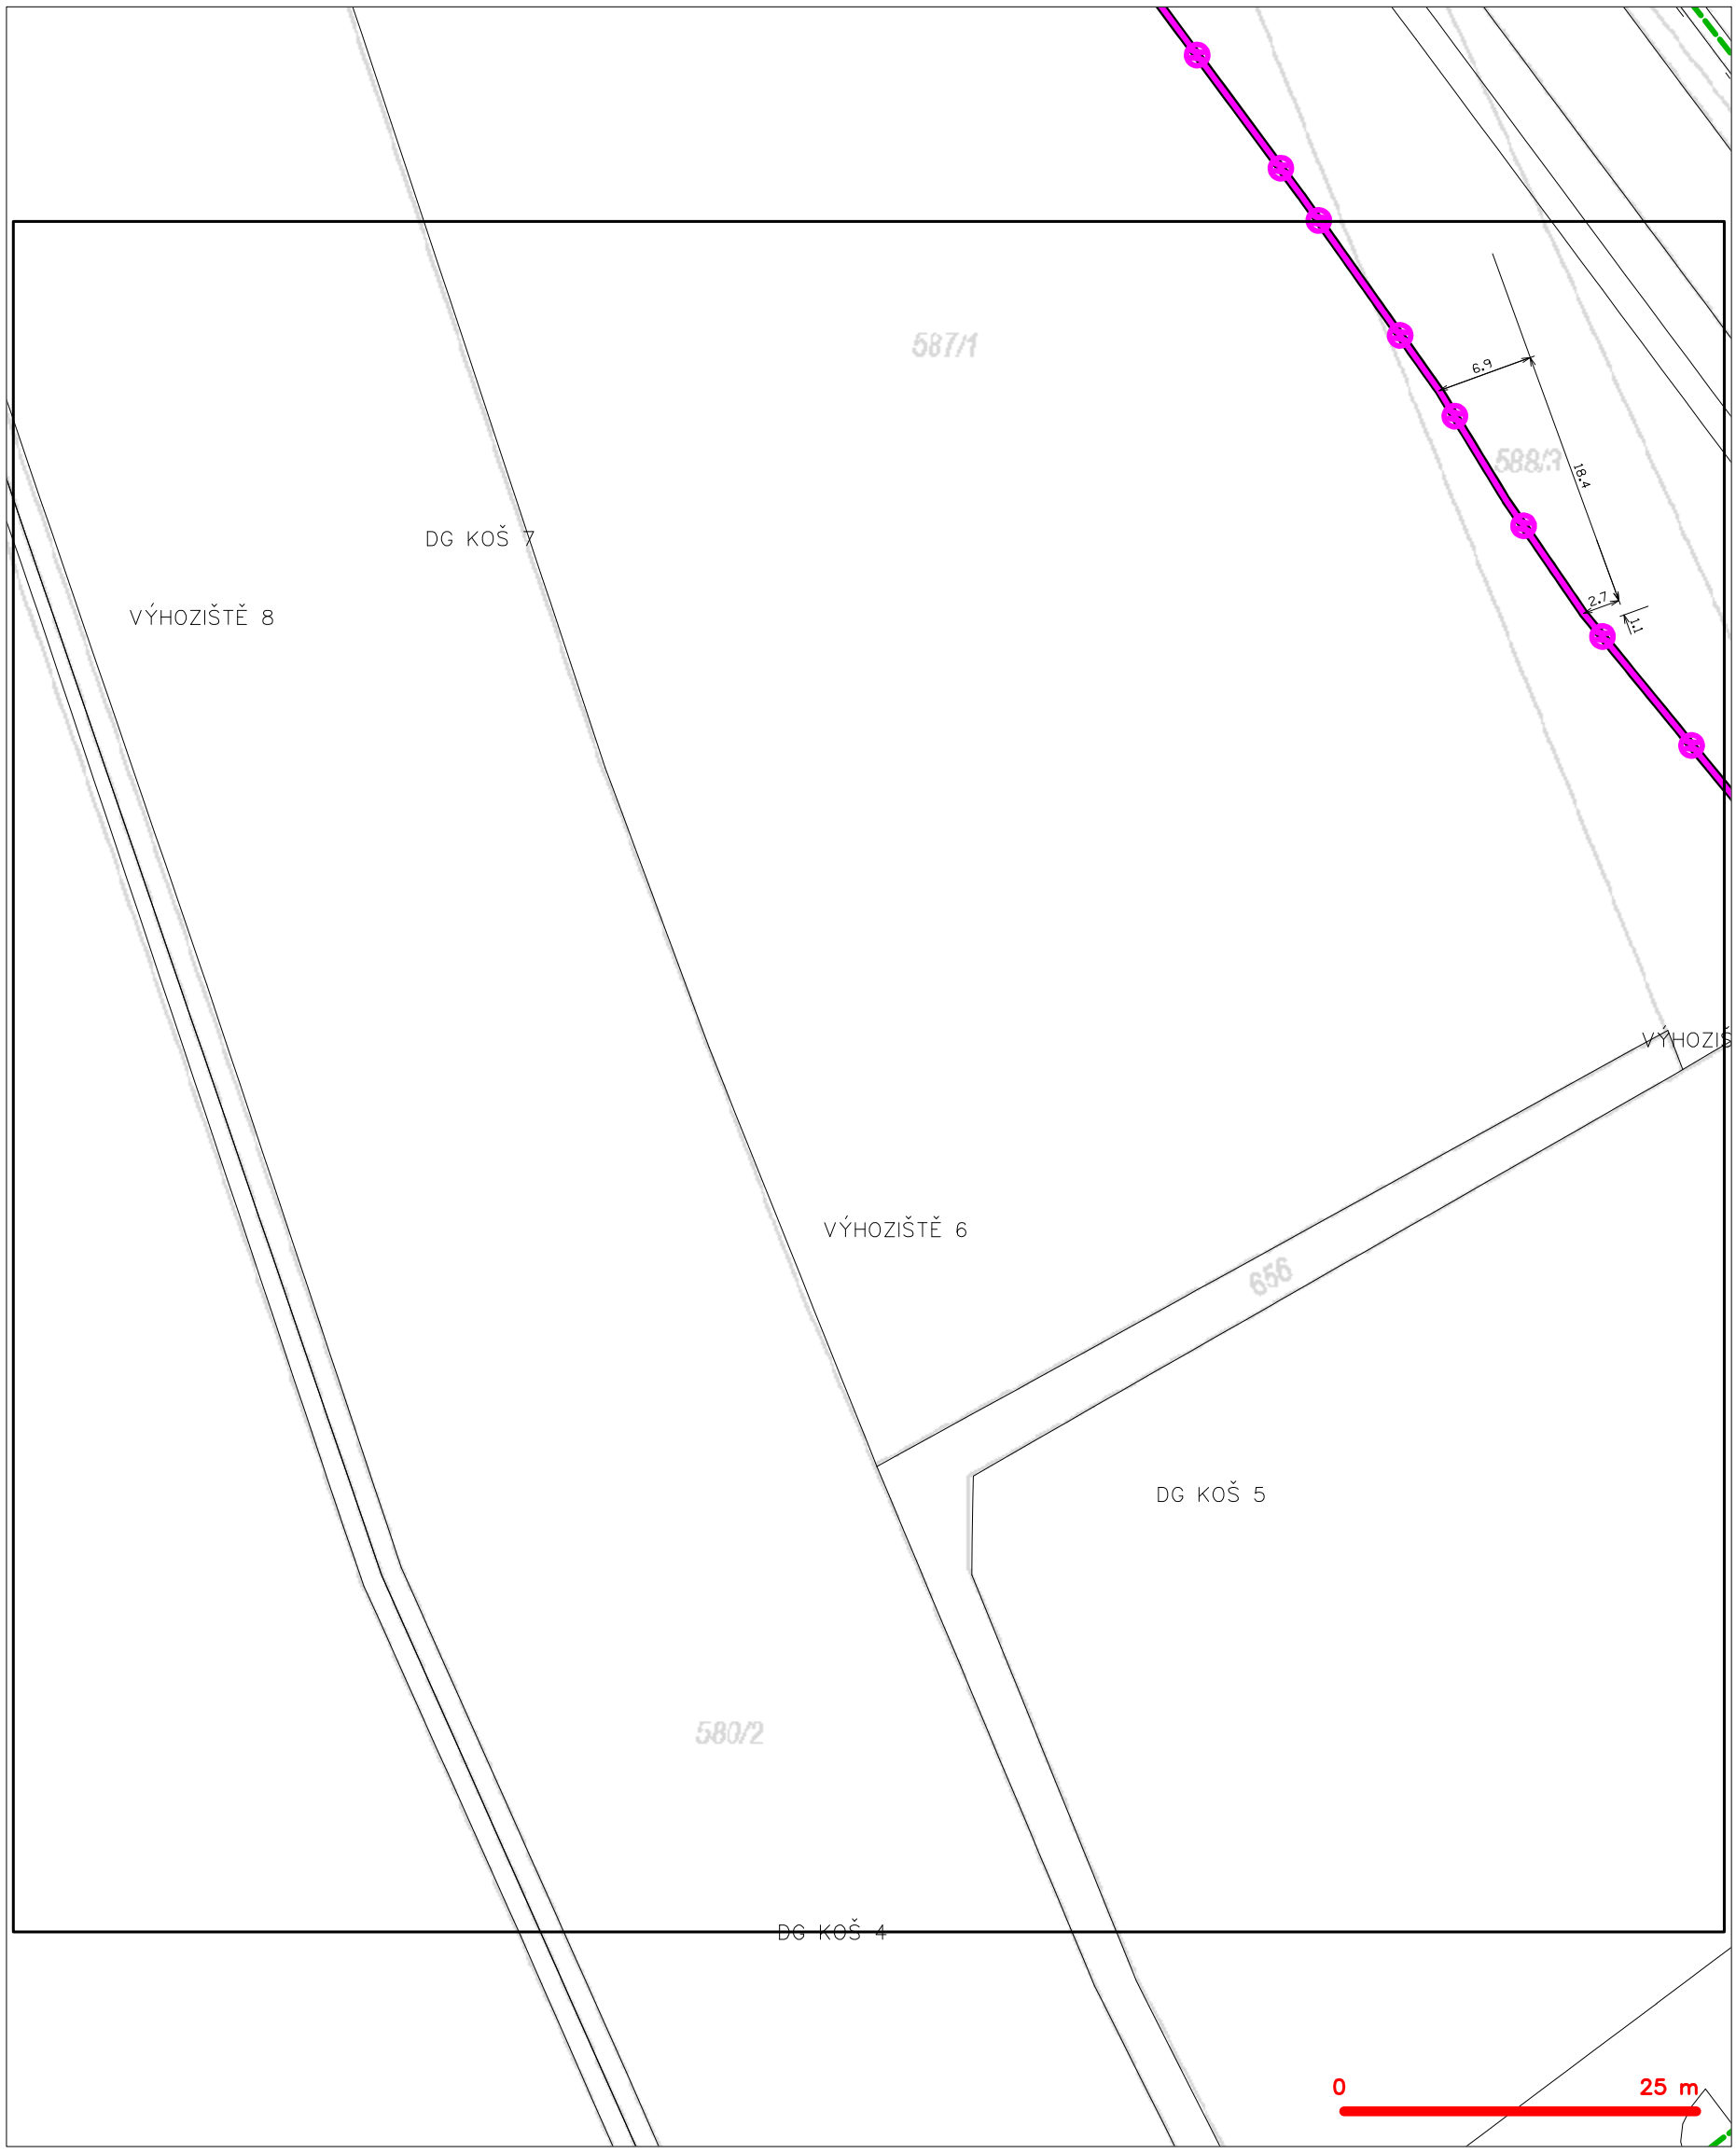


LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN

(tiskový formát A3) Příloha k Vyjádření č.j.: 21034/25 Číslo žádosti: 0125 903 911


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-5

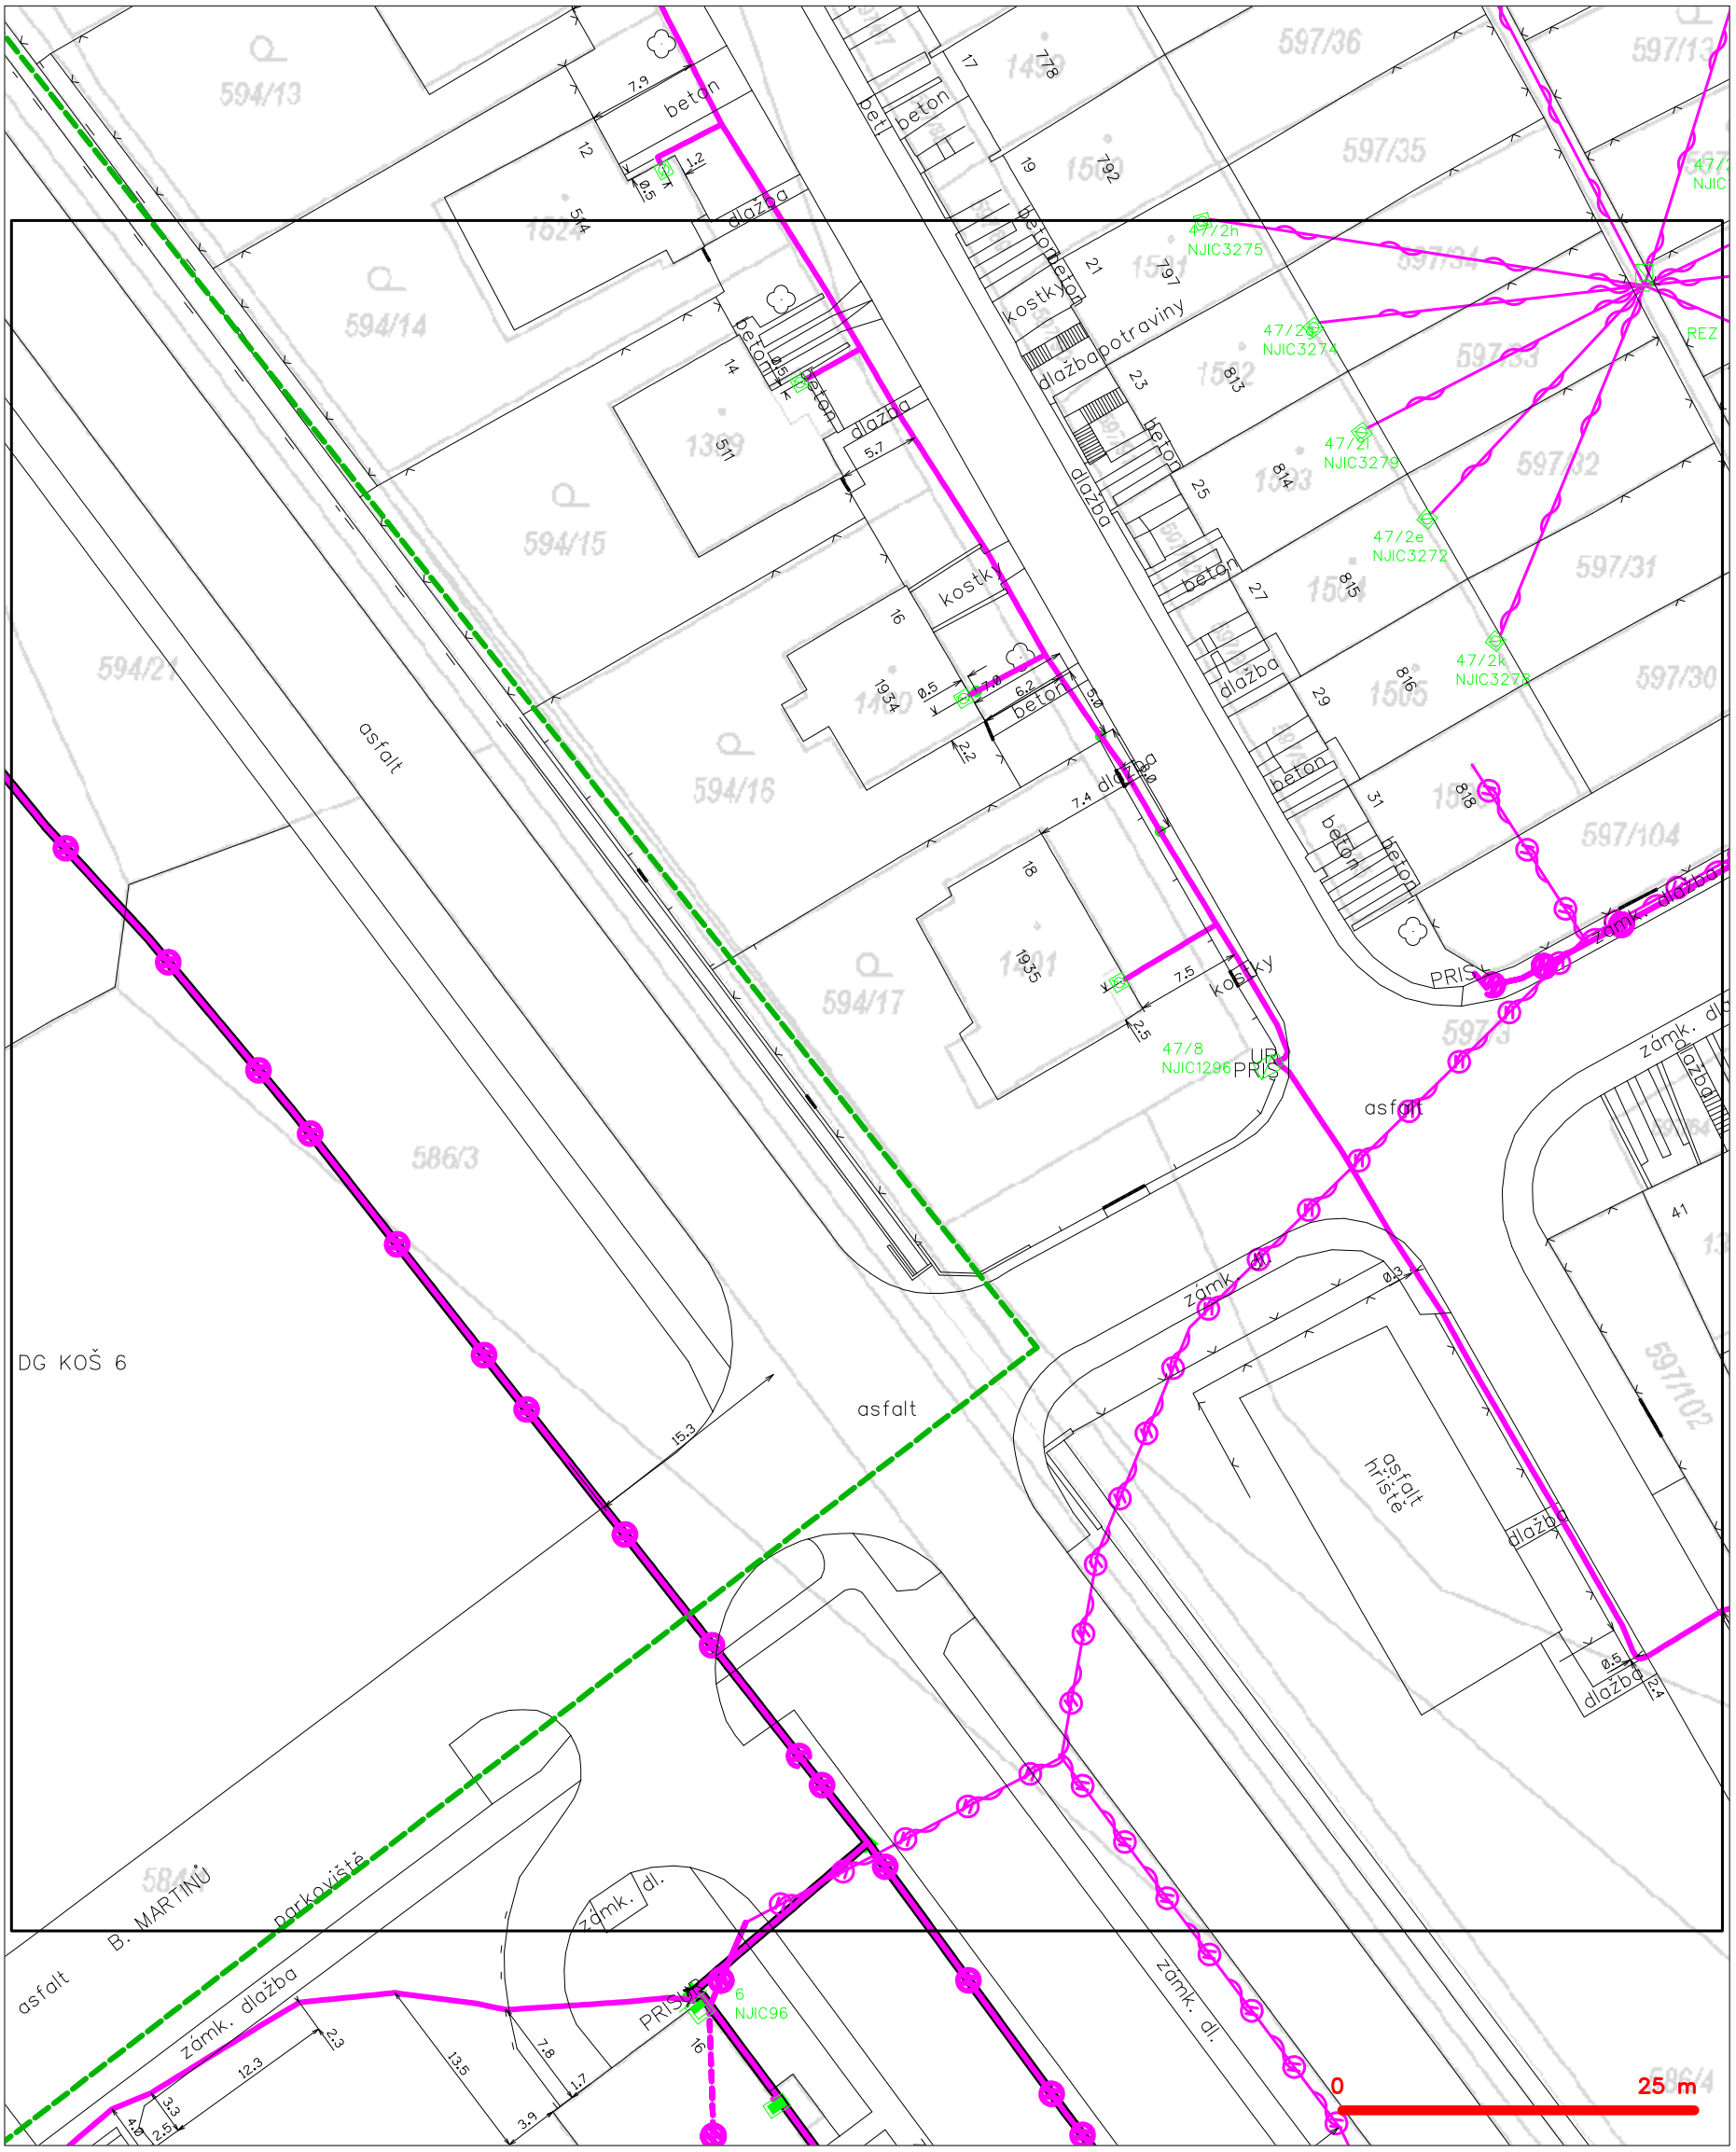

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou ČETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-6

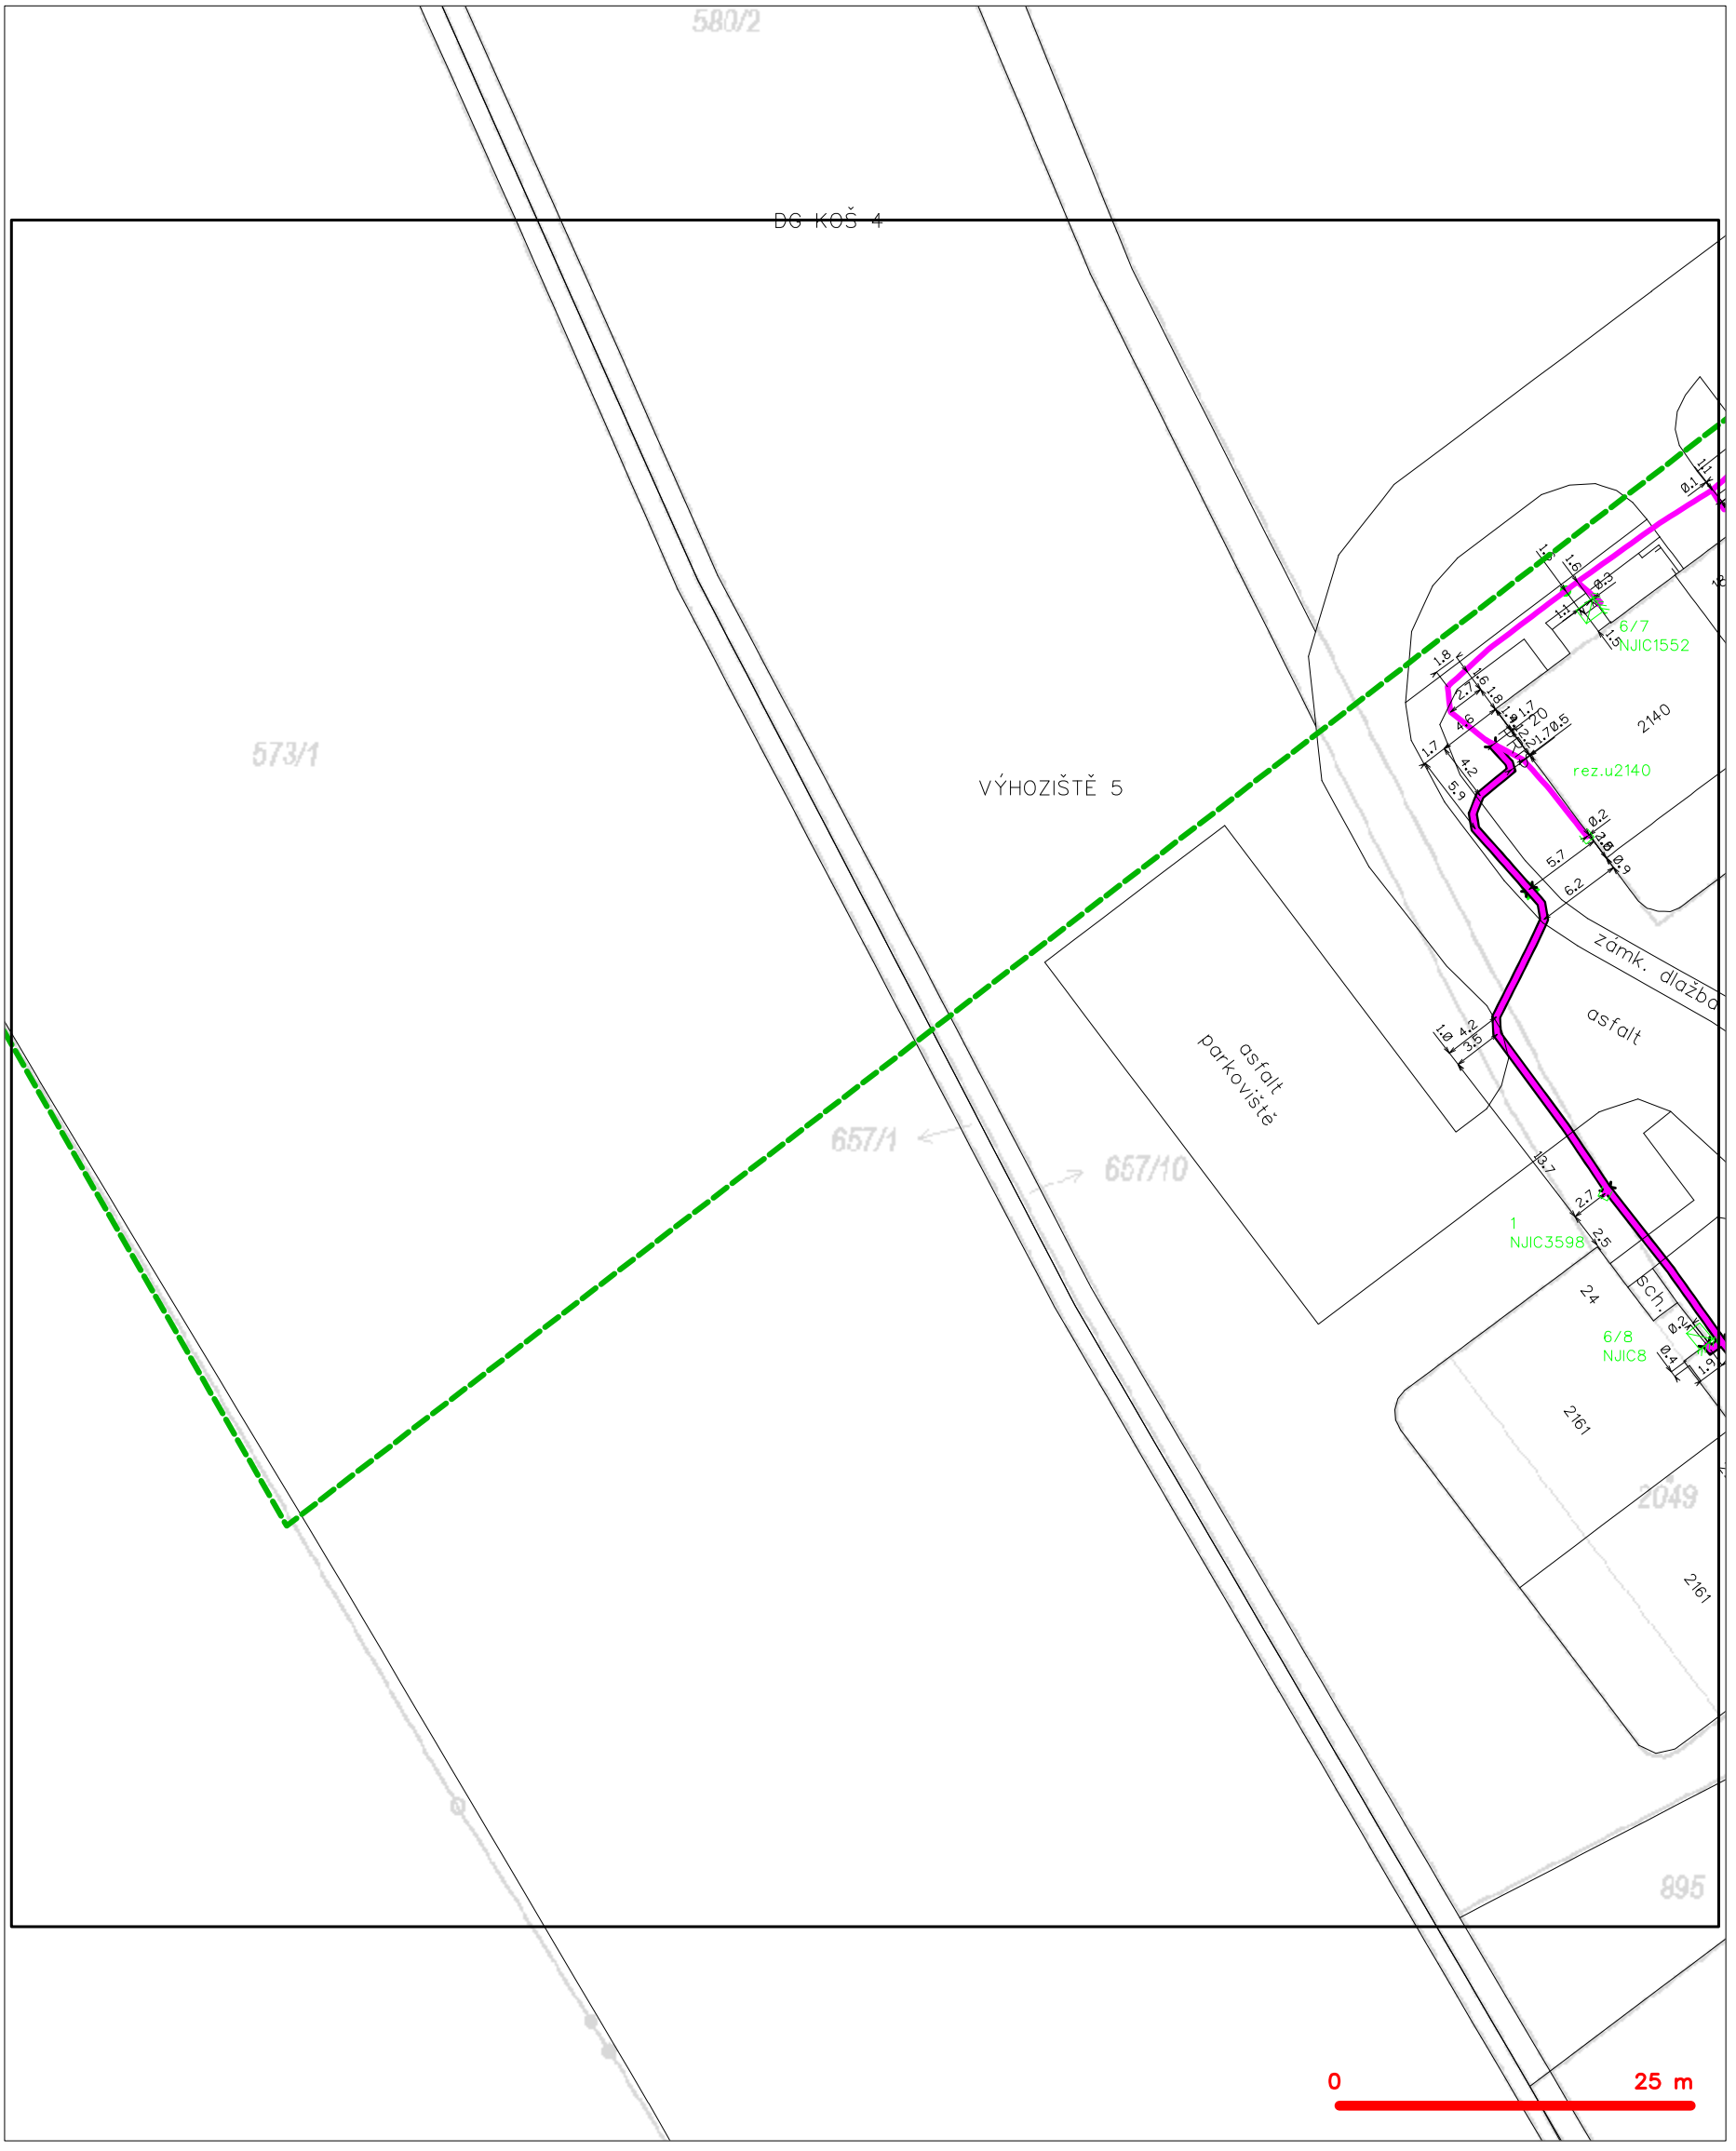

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-7

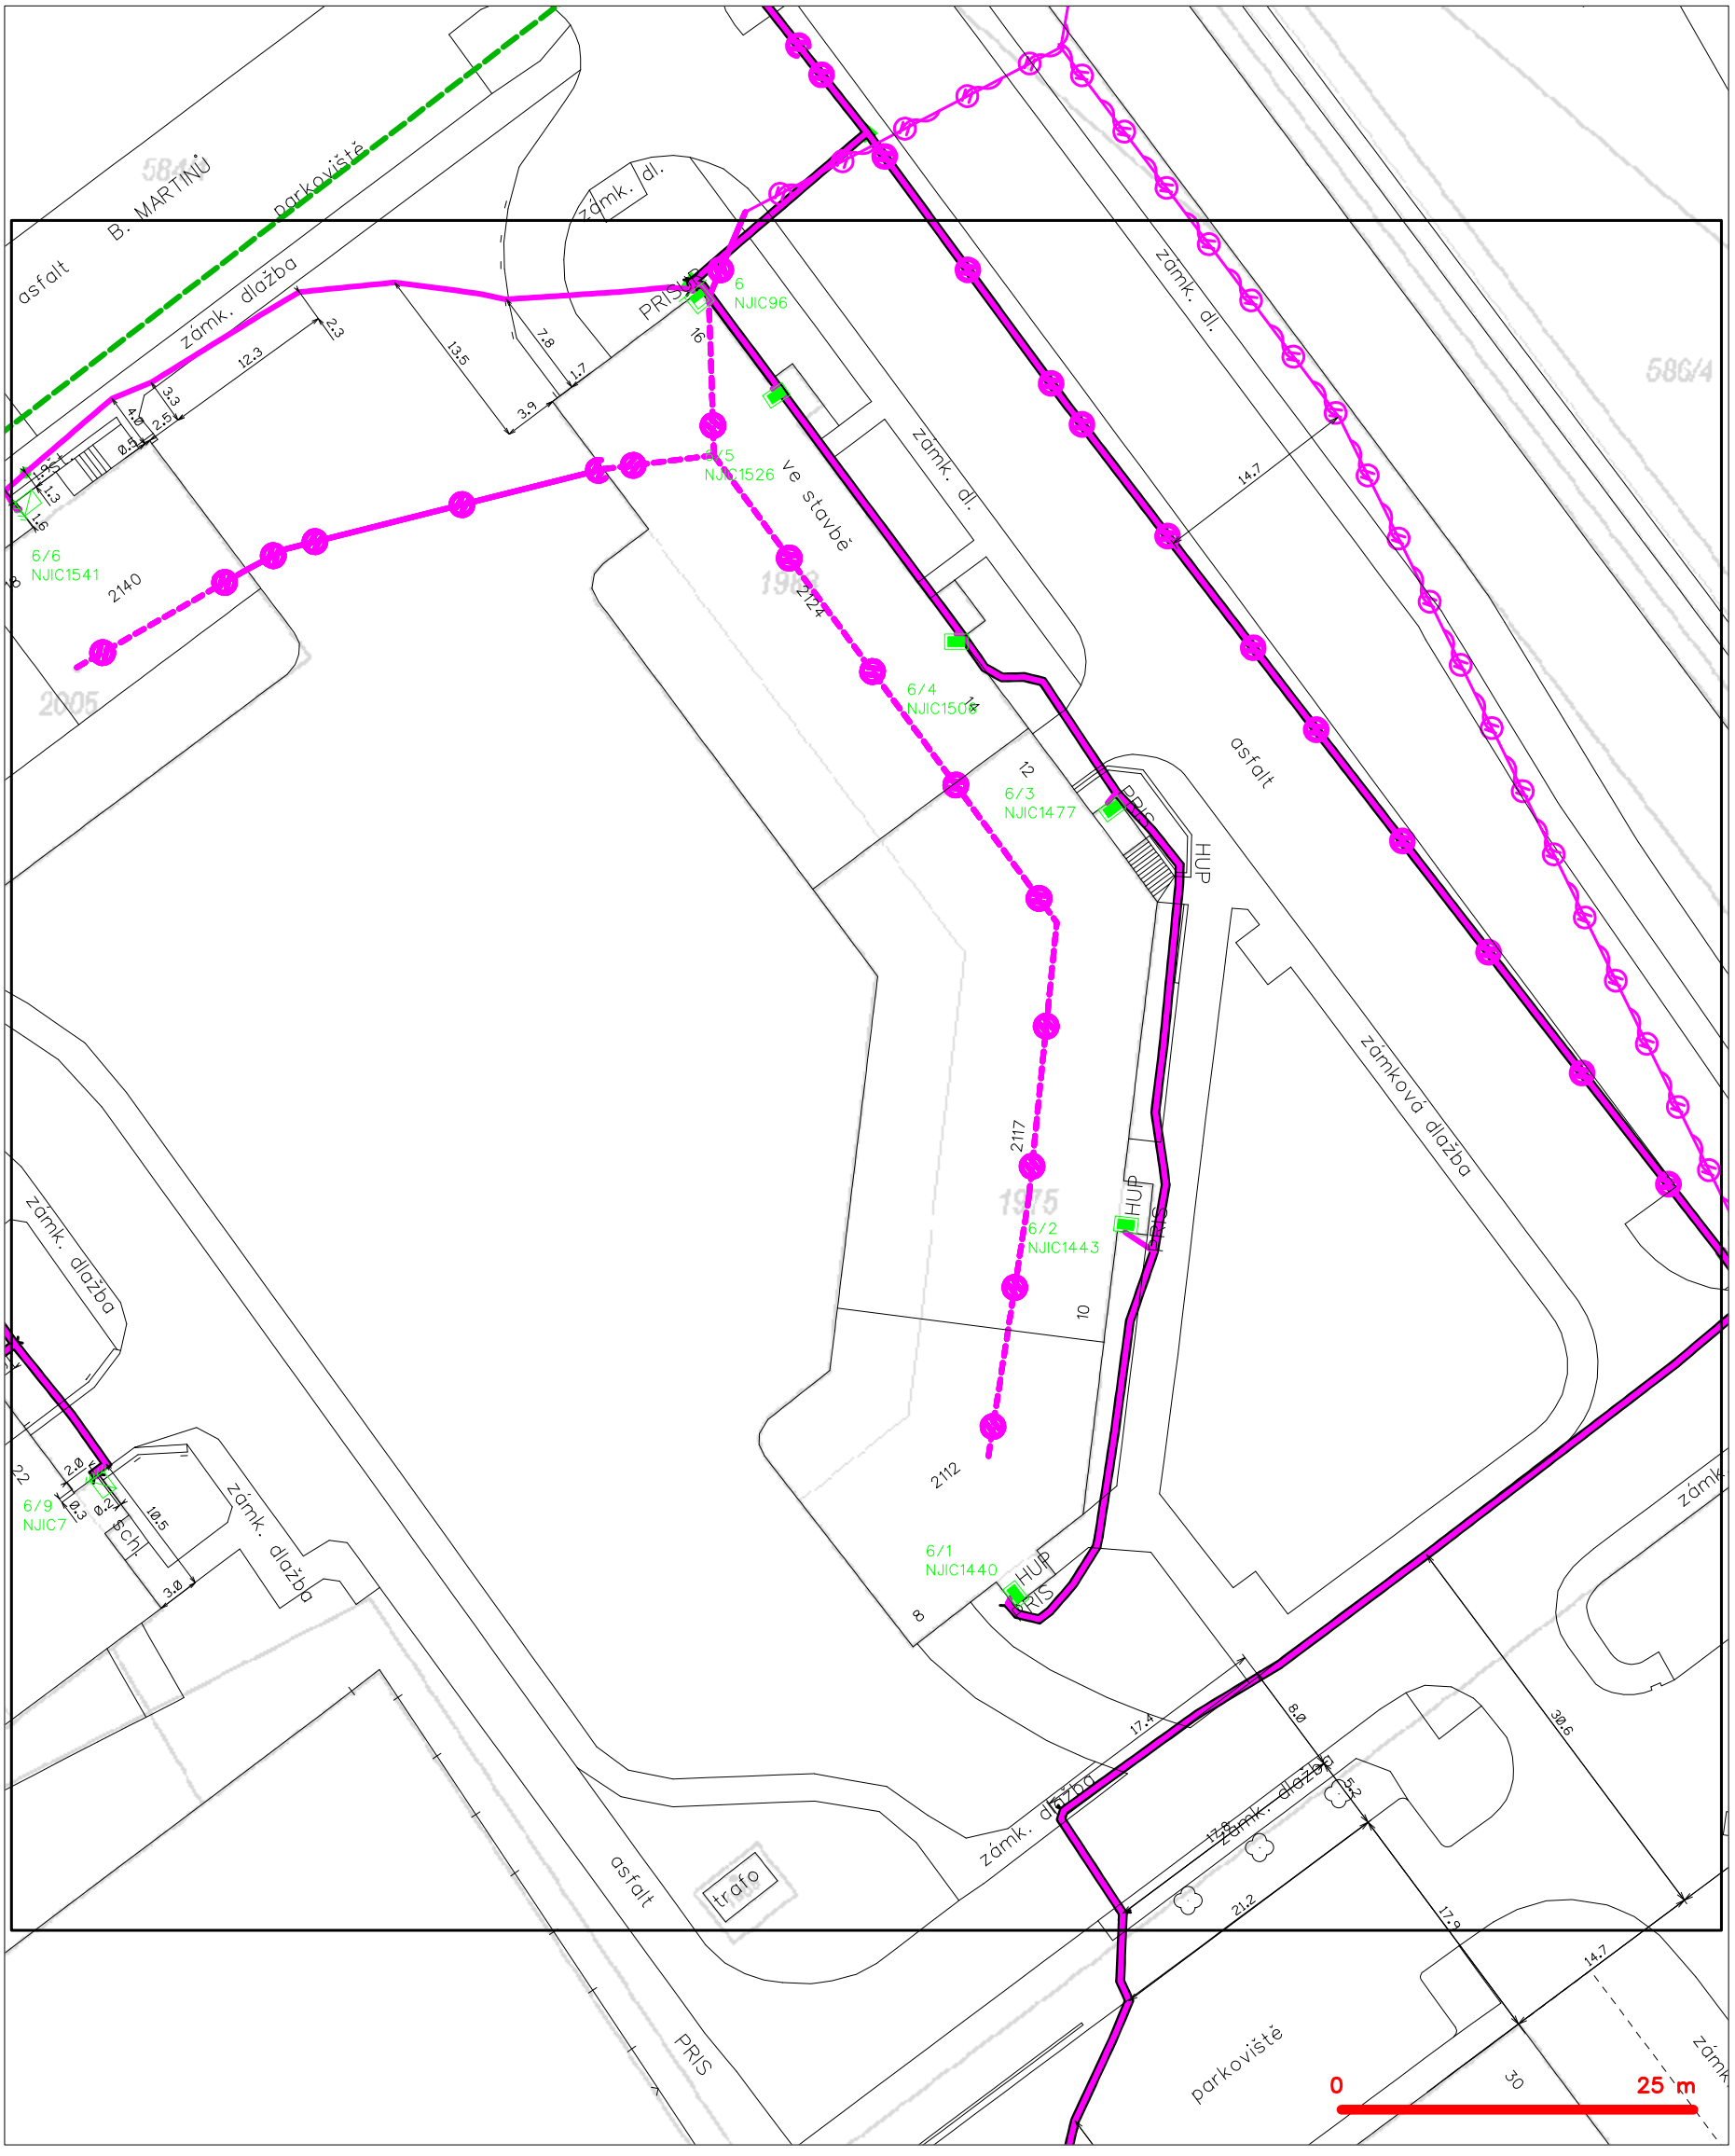

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN